

Conteúdo

Capa	1
Conteúdo	2
Interlocutores	5
Lista de luminárias	6

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

Sala 1

Imagens	10
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	14
Sanitário 01 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	23
Área 02 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	24
Sanitário 02 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	25
Corredor sanitário 01 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	26
Patente 01 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	27
Sala compartilhada / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	28
Circulação 06 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	29
DML 01 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	30
Sanitário PCD / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	31
Enfermaria / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	32
Cozinha 01 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	33
Dispensa / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	34
Tanque / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	35
Área de serviço / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	36
Circulação 01 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	37
Área 01 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	38
Espaço de Convivência / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	39
Sanitário 03 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	40
Acesso / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	41
Banheiro 01 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	42
Reunião 01 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	43
Arquivo 01 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	44
Copa 01 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	45
Lavabo / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	46
Circulação 02 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	47
Recepção Presidência / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	48
Reunião 02 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	49
Recepção 01 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	50
Sala do Presidente / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	51

Conteúdo

Assessoria Presidência / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	52
Sala Diretor 01 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	53
Assessoria Planejamento / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	54
Superintendentes / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	55
Reunião 03 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	56
Assesores 01 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	57
Área 03 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	58
Recepção 02 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	59
Circulação 03 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	60
Atendimento Compliance / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	61
Compliance / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	62
Reunião 04 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	63
Contabilidade / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	64
Sala Diretor 02 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	65
Patrimônio / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	66
Circulação 04 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	67
Reunião 05 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	68
Assessoria 02 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	69
Leitura / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	70
Biblioteca / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	71
Contratos / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	72
RH / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	73
Reunião 06 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	74
Recepção 04 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	75
Arquivo 02 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	76
Copa 02 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	77
Banheiro 02 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	78
Box / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	79
Estar / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	80
Circulação 05 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	81
Área 04 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	82
Sala Diretor 03 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	83
Reunião 07 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	84
Copa 03 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	85
Indústria e Energia / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	86
Recepção 03 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	87
Economia Serviços Compartilhados / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	88
DML 02 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	89
Espera / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	90
Hall / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	91
Som / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	92
Proj. / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	93
Trad. / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	94
Circulação 07 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	95
Sanitário 04 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	96
Corredor sanitário 02 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	97
Depósito / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	98

Conteúdo

Certame / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular99

Copa 04 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular 100

Arquivo 03 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular101

Sala Diretor 04 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular 102

Auditório 70 lugares / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular 103

Patente 02 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular 104

Patente 03 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular 105

Superfície de cálculo 94 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular 106

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 2

Sala 3

Imagens 107

Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1 109


Área 01 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular 111

Depósito / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular 112

T.I. / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular 113

Sala 03 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular 114

Interlocutores

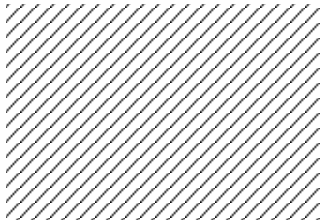

M. Sami Badreldin

Brightlux Advanced Lighting
Rua Joroslau Sochaki, 1475 -
Ipê, São José dos Pinhais

T (41) 3385-9352


Lista de luminárias

Φ_{total} 2303845 lm	P_{total} 20780.0 W	Rendimento luminoso 110.9 lm/W
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------


Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
288	Brightlux DIALux		PAINEL 60x60 40W	40.0 W	4395 lm	109.9 lm/W
46	Brightlux DIALux	LIN-0305-S100	LINEAR 30W BRIGHTLUX 2021 - SIMETRICA	30.0 W	3745 lm	124.8 lm/W
197	Brightlux DIALux	PAINEL 120x30 40W	PAINEL 120x30 40W	40.0 W	4395 lm	109.9 lm/W

Folha de dados do produto

Brightlux DIALux - LINEAR 30W BRIGHTLUX 2021 - SIMETRICA




Nº do artigo	LIN-0305-S100
P	30.0 W
$\Phi_{\text{Lâmpada}}$	3744 lm
$\Phi_{\text{Luminária}}$	3745 lm
η	100.02 %
Rendimento luminoso	124.8 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70

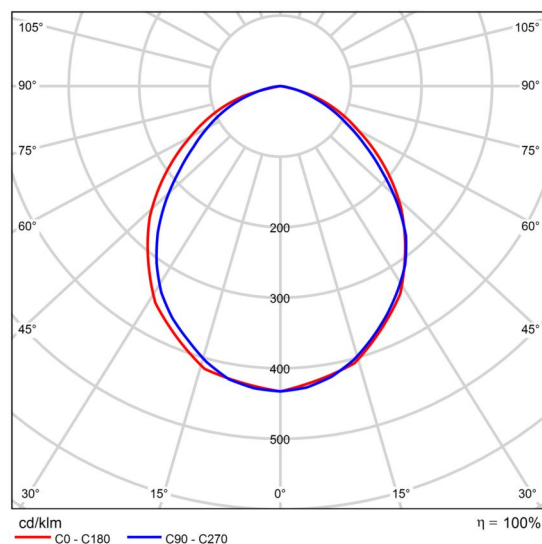


CDL polar

Folha de dados do produto

Brightlux DIALux - PAINEL 60x60 40W




P	40.0 W
$\Phi_{\text{Lâmpada}}$	4400 lm
$\Phi_{\text{Luminária}}$	4395 lm
η	99.89 %
Rendimento luminoso	109.9 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

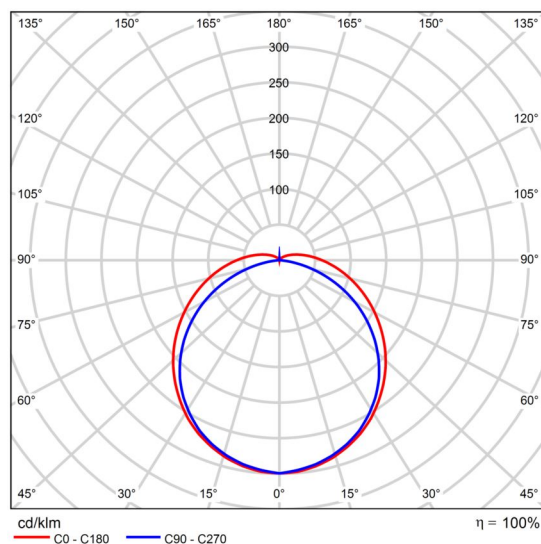


CDL polar

Folha de dados do produto

Brightlux DIALux - PAINEL 120x30 40W






Nº do artigo	PAINEL 120x30 40W
P	40.0 W
$\Phi_{\text{Lâmpada}}$	4400 lm
$\Phi_{\text{Luminária}}$	4395 lm
η	99.89 %
Rendimento luminoso	109.9 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100



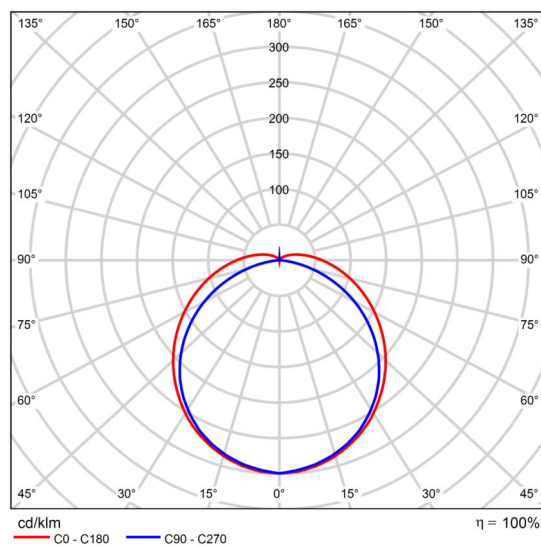


CDL polar



Imagens

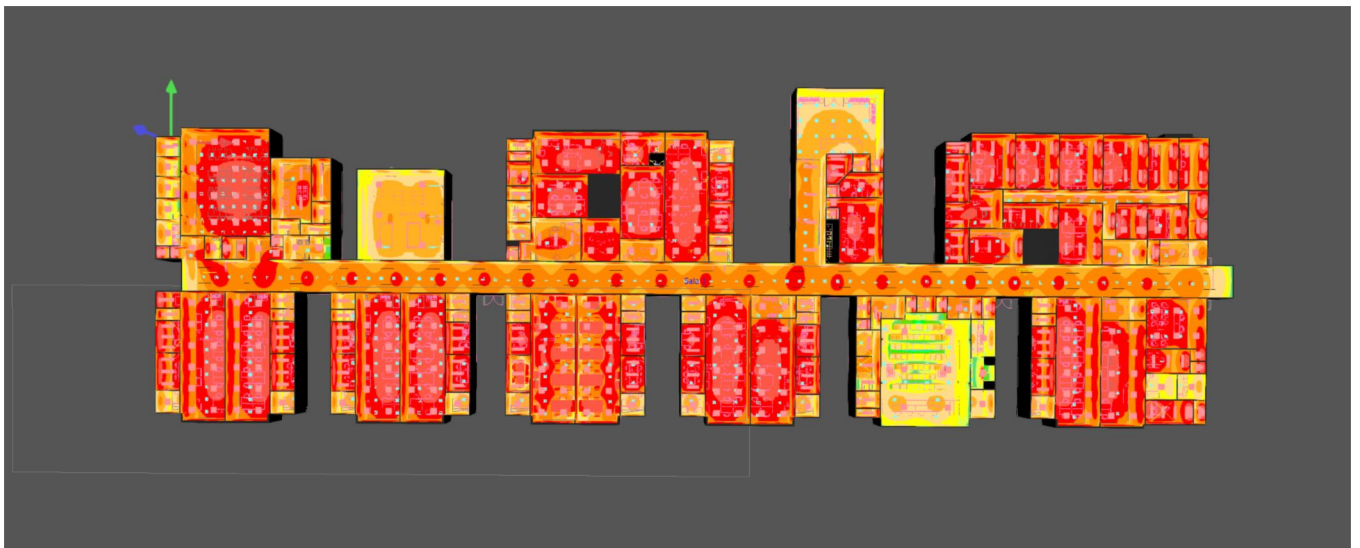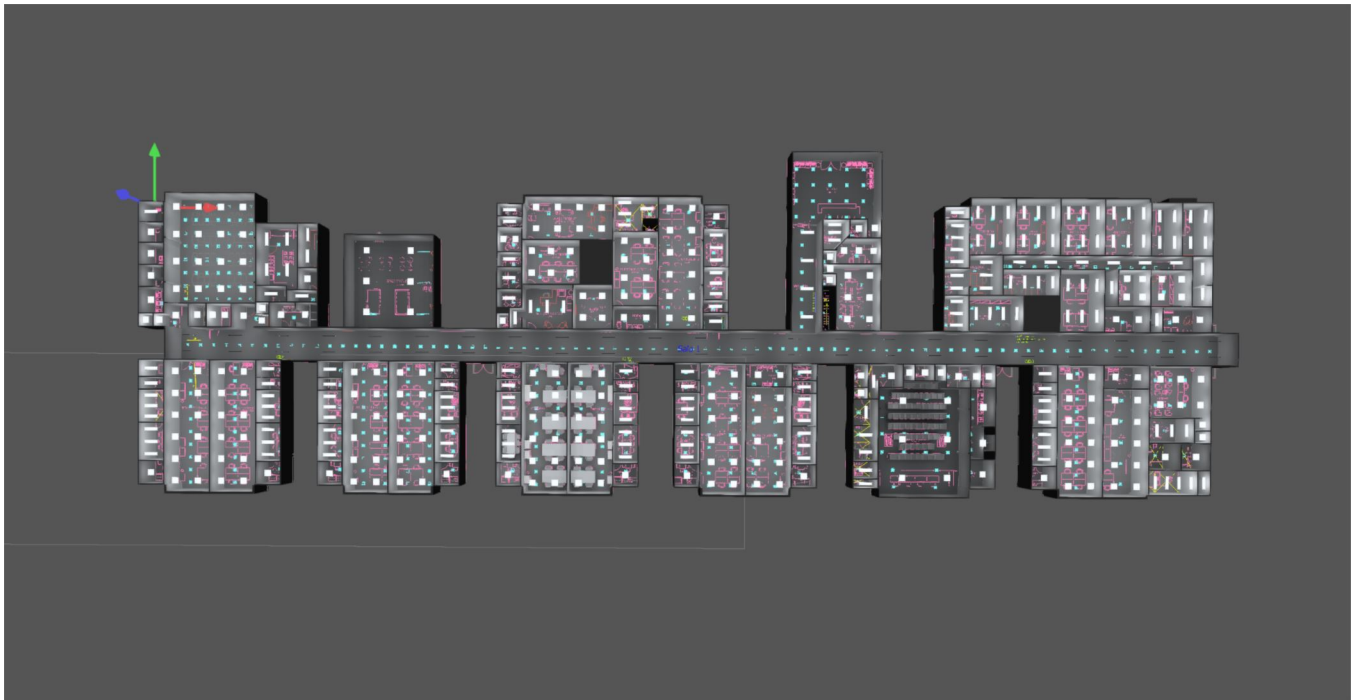




Imagens

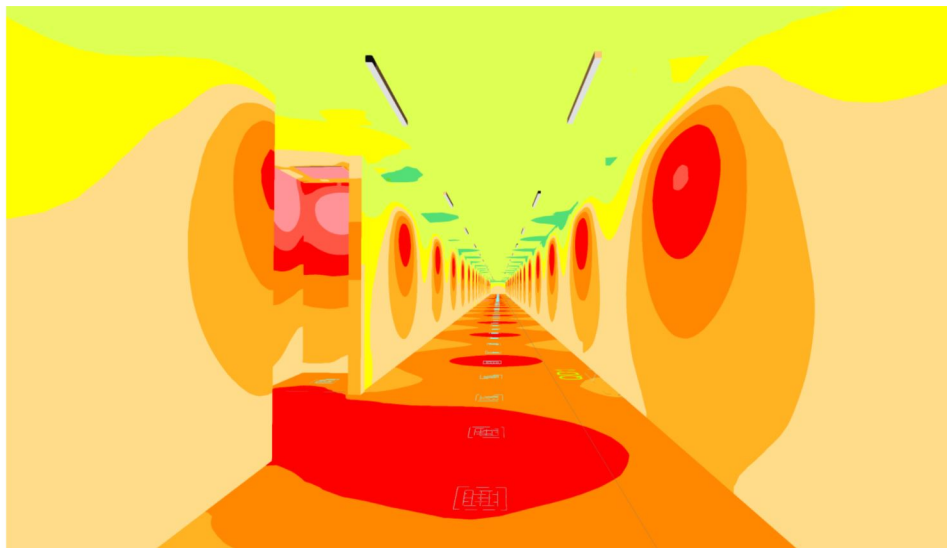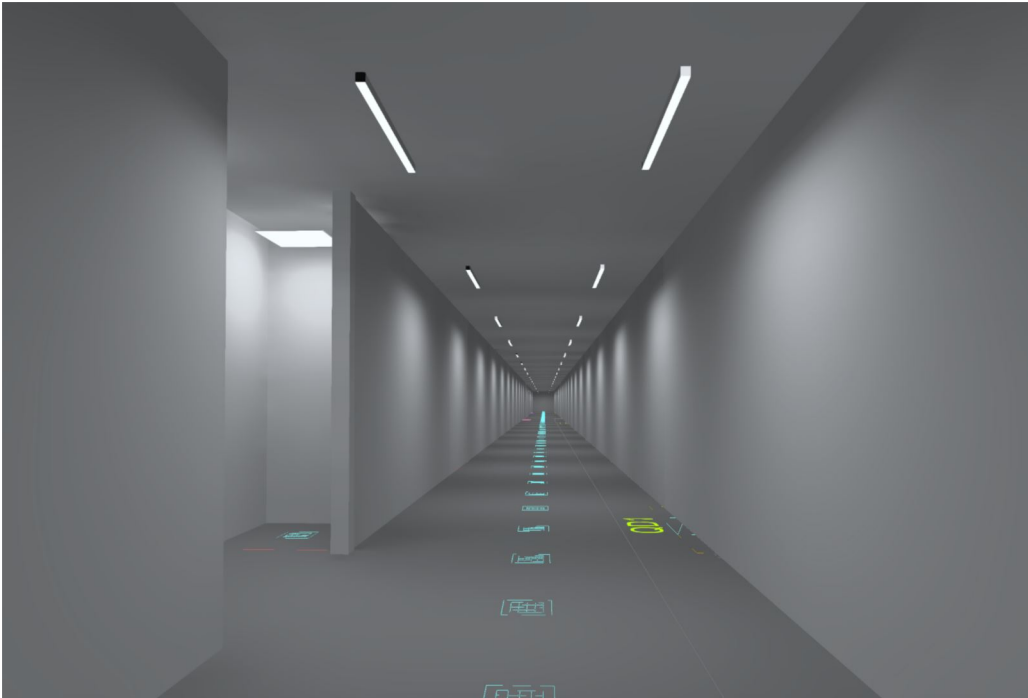

Imagens

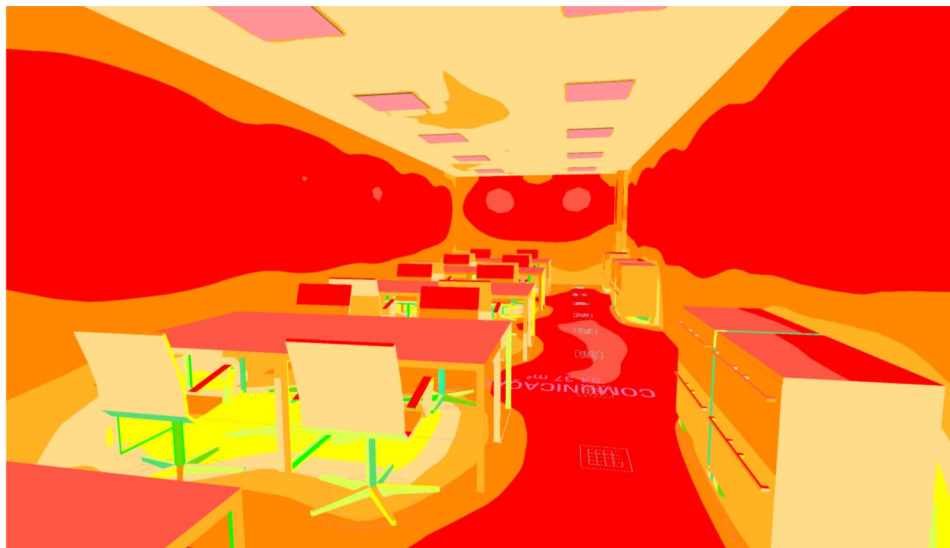


Imagens

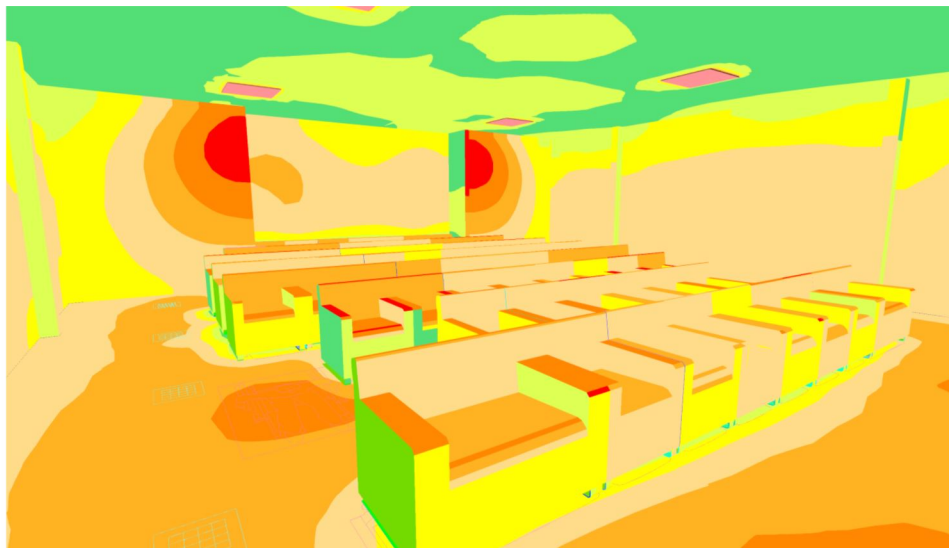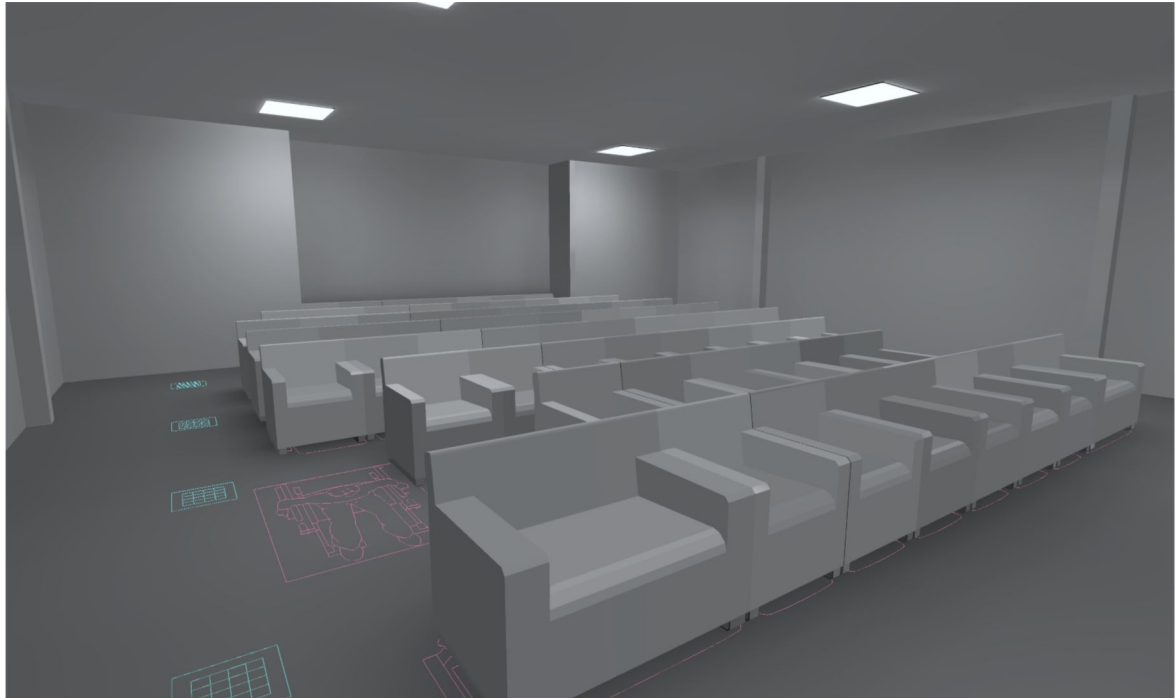

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

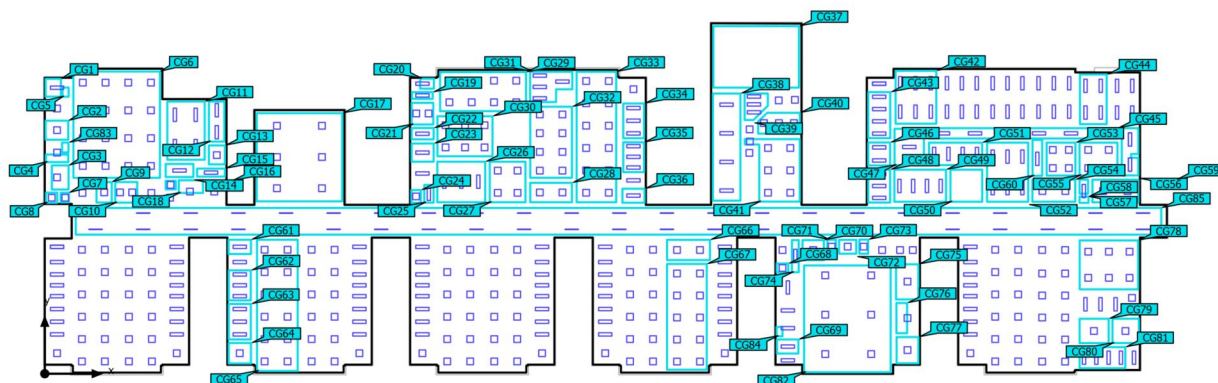

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Superfícies de cálculo

Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Sanitário 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	281 lx	225 lx	324 lx	0.80	0.69	CG1
Área 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	282 lx	231 lx	336 lx	0.82	0.69	CG2
Sanitário 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	282 lx	211 lx	324 lx	0.75	0.65	CG3
Corredor sanitário 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	256 lx	166 lx	334 lx	0.65	0.50	CG4
Patente 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	130 lx	103 lx	152 lx	0.79	0.68	CG5
Sala compartilhada Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	517 lx	394 lx	601 lx	0.76	0.66	CG6
Circulação 06 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	482 lx	419 lx	528 lx	0.87	0.79	CG7
DML 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	389 lx	359 lx	419 lx	0.92	0.86	CG8
Sanitário PCD Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	312 lx	268 lx	354 lx	0.86	0.76	CG9
Enfermaria Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	518 lx	429 lx	595 lx	0.83	0.72	CG10
Cozinha 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	395 lx	293 lx	452 lx	0.74	0.65	CG11

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Dispensa Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	393 lx	302 lx	441 lx	0.77	0.68	CG12
Tanque Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	312 lx	265 lx	357 lx	0.85	0.74	CG13
Área de serviço Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	282 lx	218 lx	339 lx	0.77	0.64	CG14
Circulação 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	296 lx	226 lx	349 lx	0.76	0.65	CG15
Área 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	396 lx	371 lx	420 lx	0.94	0.88	CG16
Espaço de Convivência Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	241 lx	161 lx	341 lx	0.67	0.47	CG17
Sanitário 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m	235 lx	160 lx	274 lx	0.68	0.58	CG18
Acesso Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	335 lx	284 lx	372 lx	0.85	0.76	CG19
Banheiro 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	310 lx	262 lx	344 lx	0.85	0.76	CG20
Reunião 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	503 lx	414 lx	580 lx	0.82	0.71	CG21
Arquivo 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	316 lx	277 lx	357 lx	0.88	0.78	CG22
Copa 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	283 lx	236 lx	329 lx	0.83	0.72	CG23

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Lavabo Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	385 lx	358 lx	416 lx	0.93	0.86	CG24
Circulação 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	421 lx	318 lx	497 lx	0.76	0.64	CG25
Recepção Presidência Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	373 lx	224 lx	512 lx	0.60	0.44	CG26
Reunição 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	521 lx	415 lx	591 lx	0.80	0.70	CG27
Recepção 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	364 lx	279 lx	415 lx	0.77	0.67	CG28
Sala do Presidente Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	557 lx	402 lx	638 lx	0.72	0.63	CG29
Assessoria Presidência Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	585 lx	460 lx	671 lx	0.79	0.69	CG30
Sala Diretor 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	607 lx	379 lx	754 lx	0.62	0.50	CG31
Assessoria Planejamento Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	626 lx	487 lx	716 lx	0.78	0.68	CG32
Superintendentes Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	566 lx	389 lx	640 lx	0.69	0.61	CG33
Reunião 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	581 lx	480 lx	669 lx	0.83	0.72	CG34
Assesores 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	636 lx	518 lx	742 lx	0.81	0.70	CG35

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Área 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	305 lx	260 lx	345 lx	0.85	0.75	CG36
Recepção 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	210 lx	157 lx	271 lx	0.75	0.58	CG37
Circulção 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	316 lx	259 lx	396 lx	0.82	0.65	CG38
Atendimento Compliance Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	704 lx	537 lx	833 lx	0.76	0.64	CG39
Compliance Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	534 lx	405 lx	622 lx	0.76	0.65	CG40
Reunião 04 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	541 lx	410 lx	619 lx	0.76	0.66	CG41
Contabilidade Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	585 lx	452 lx	671 lx	0.77	0.67	CG42
Sala Diretor 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	634 lx	480 lx	747 lx	0.76	0.64	CG43
Patrimônio Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	534 lx	432 lx	602 lx	0.81	0.72	CG44
Circulação 04 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	358 lx	249 lx	452 lx	0.70	0.55	CG45
Reunião 05 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	543 lx	408 lx	632 lx	0.75	0.65	CG46
Assessoria 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	538 lx	371 lx	668 lx	0.69	0.56	CG47

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Leitura Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	599 lx	487 lx	706 lx	0.81	0.69	CG48
Biblioteca Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	500 lx	361 lx	635 lx	0.72	0.57	CG49
Contratos Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	562 lx	423 lx	659 lx	0.75	0.64	CG51
RH Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	550 lx	418 lx	643 lx	0.76	0.65	CG52
Reunião 06 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	668 lx	539 lx	769 lx	0.81	0.70	CG53
Recepção 04 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	349 lx	279 lx	402 lx	0.80	0.69	CG54
Arquivo 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	575 lx	463 lx	658 lx	0.81	0.70	CG55
Copa 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	674 lx	432 lx	792 lx	0.64	0.55	CG56
Banheiro 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	318 lx	273 lx	349 lx	0.86	0.78	CG57
Box Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	177 lx	145 lx	196 lx	0.82	0.74	CG58
Estar Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	329 lx	245 lx	384 lx	0.74	0.64	CG59
Circulação 05 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	351 lx	213 lx	420 lx	0.61	0.51	CG60

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Área 04 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	303 lx	260 lx	344 lx	0.86	0.76	CG61
Sala Diretor 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	631 lx	514 lx	743 lx	0.81	0.69	CG62
Reunião 07 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	573 lx	470 lx	667 lx	0.82	0.70	CG63
Copa 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	277 lx	222 lx	330 lx	0.80	0.67	CG64
Indústria e Energia Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	565 lx	384 lx	638 lx	0.68	0.60	CG65
Recepção 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	359 lx	272 lx	412 lx	0.76	0.66	CG66
Economia Serviços Compartilhados Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	560 lx	384 lx	634 lx	0.69	0.61	CG67
DML 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	393 lx	367 lx	419 lx	0.93	0.88	CG68
Espera Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	305 lx	263 lx	343 lx	0.86	0.77	CG69
Hall Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	344 lx	237 lx	429 lx	0.69	0.55	CG70
Som Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	379 lx	351 lx	410 lx	0.93	0.86	CG71
Proj. Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	338 lx	294 lx	380 lx	0.87	0.77	CG72

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Trad. Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	377 lx	352 lx	409 lx	0.93	0.86	CG73
Circulação 07 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	327 lx	192 lx	442 lx	0.59	0.43	CG74
Sanitário 04 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	224 lx	152 lx	300 lx	0.68	0.51	CG75
Corredor sanitário 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	194 lx	134 lx	233 lx	0.69	0.58	CG76
Depósito Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	250 lx	189 lx	313 lx	0.76	0.60	CG77
Certame Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	510 lx	384 lx	580 lx	0.75	0.66	CG78
Copa 04 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	229 lx	165 lx	301 lx	0.72	0.55	CG79
Arquivo 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	240 lx	176 lx	307 lx	0.73	0.57	CG80
Sala Diretor 04 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	642 lx	492 lx	751 lx	0.77	0.66	CG81
Auditório 70 lugares Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	204 lx	133 lx	298 lx	0.65	0.45	CG82
Patente 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	117 lx	70.8 lx	169 lx	0.61	0.42	CG83
Patente 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	158 lx	126 lx	184 lx	0.80	0.68	CG84

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)



Objectos de cálculo

Superfície de cálculo 94	363 lx	220 lx	575 lx	0.61	0.38	CG85
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.700 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Sanitário 01

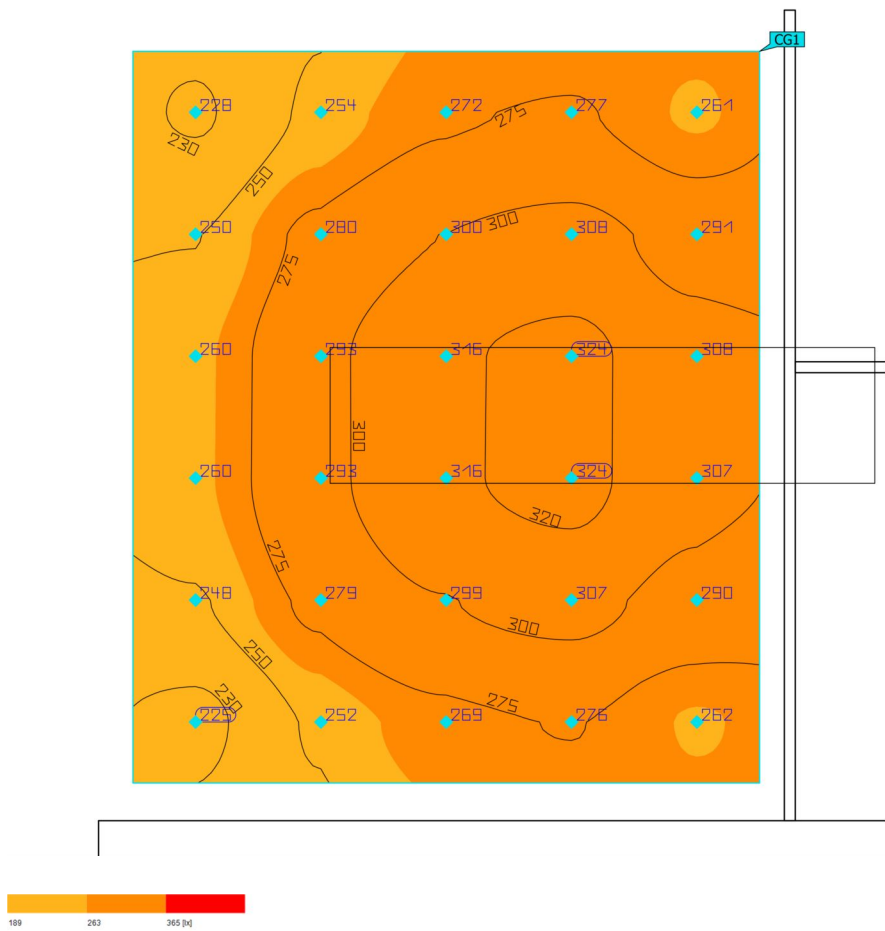



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Sanitário 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	281 lx	225 lx	324 lx	0.80	0.69	CG1

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Área 02

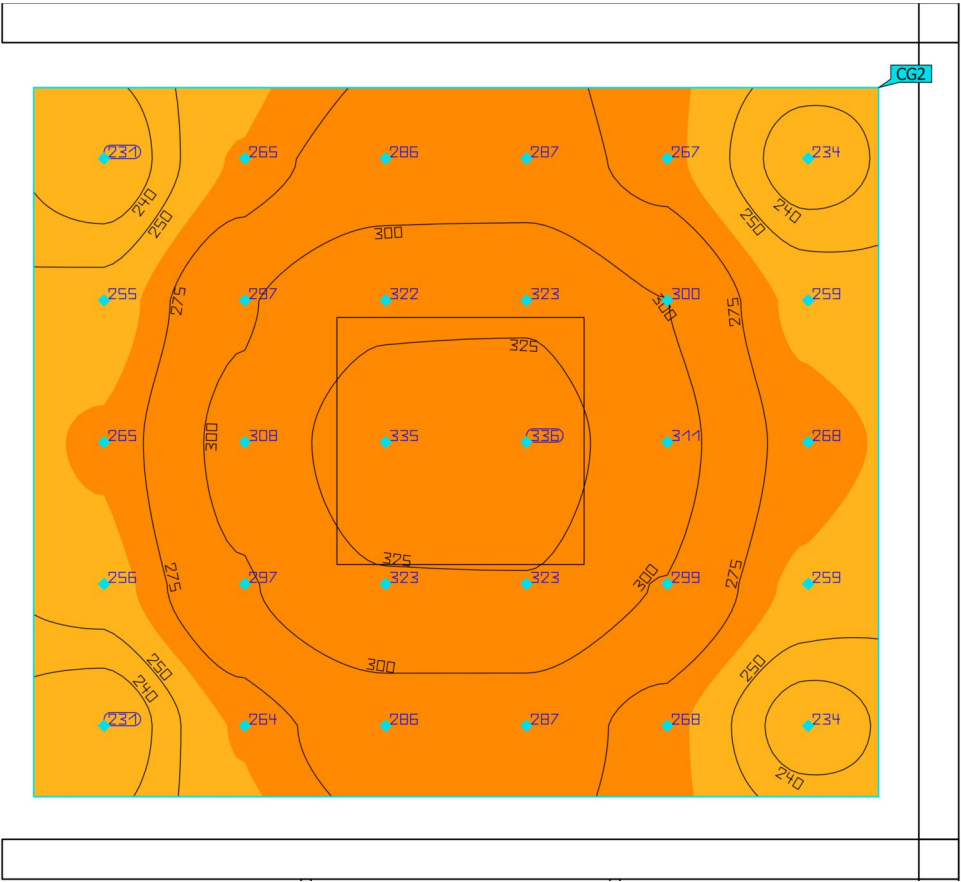



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Área 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	282 lx	231 lx	336 lx	0.82	0.69	CG2

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Sanitário 02

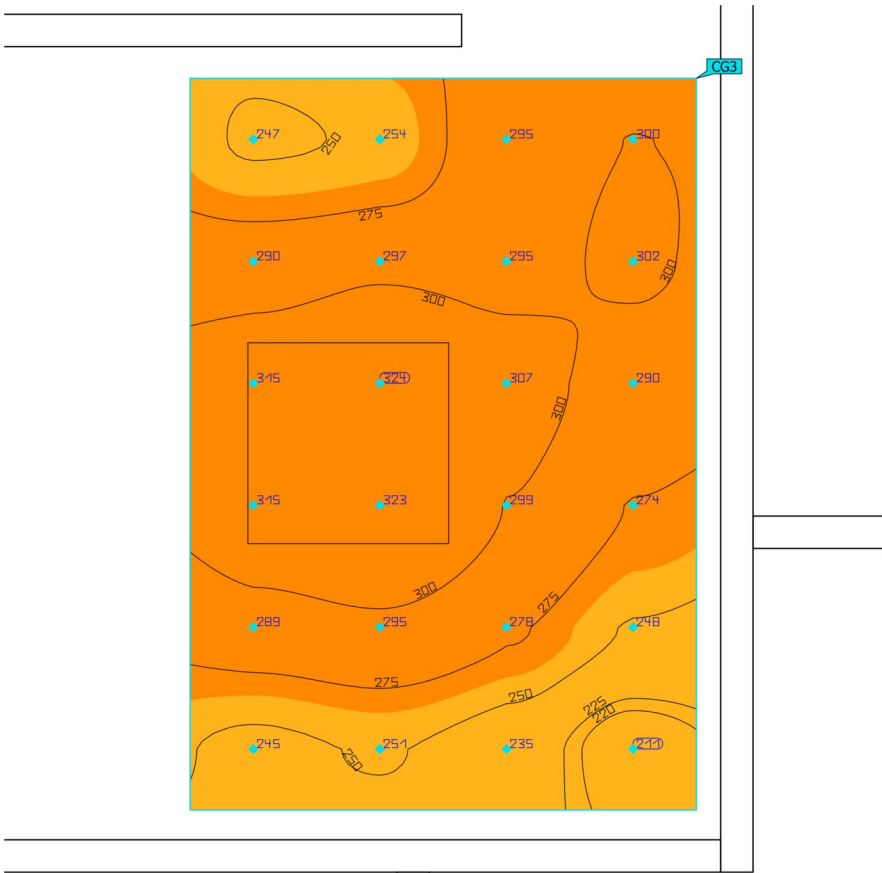



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Sanitário 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	282 lx	211 lx	324 lx	0.75	0.65	CG3

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Corredor sanitário 01

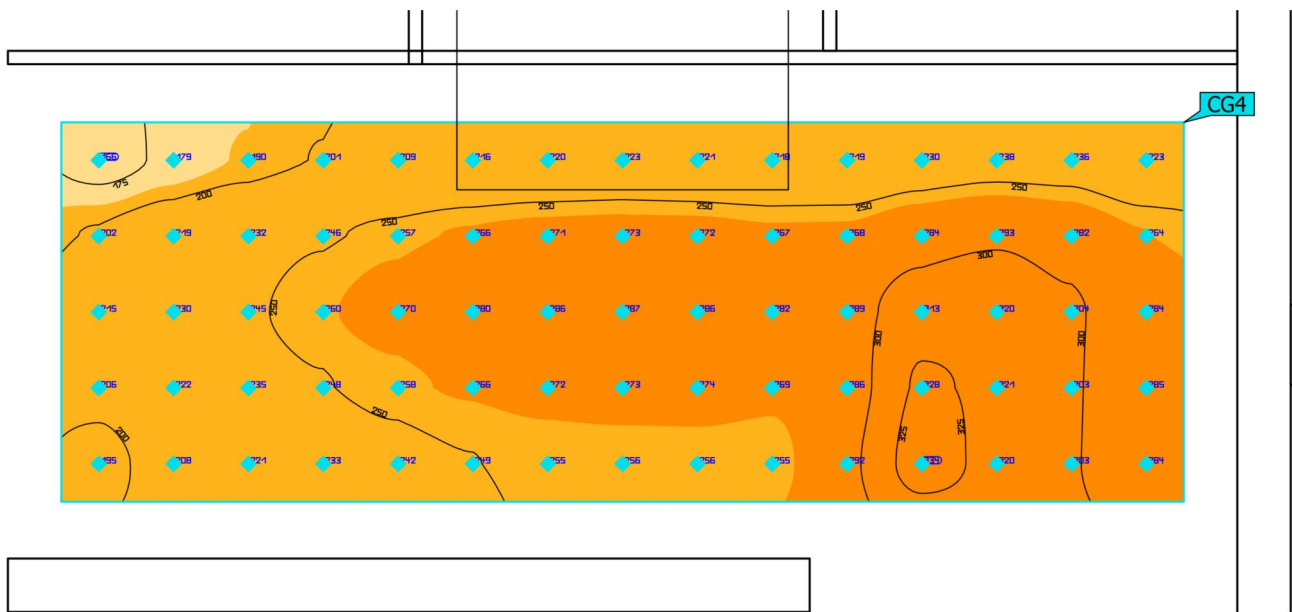



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Corredor sanitário 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	256 lx	166 lx	334 lx	0.65	0.50	CG4

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Patente 01

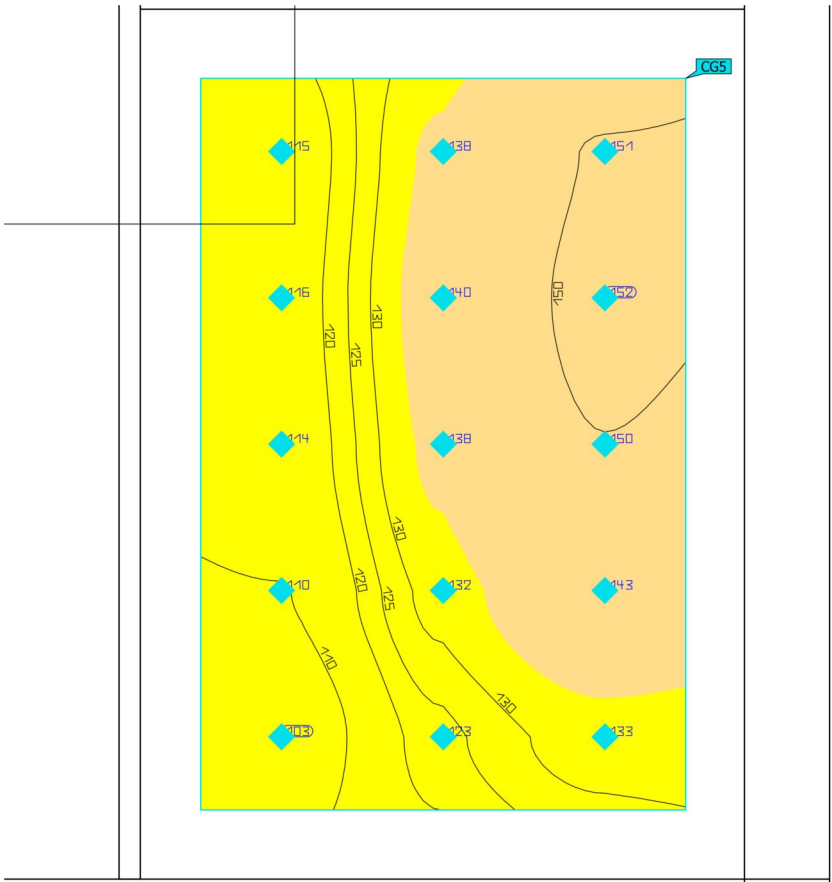


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Patente 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	130 lx	103 lx	152 lx	0.79	0.68	CG5

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Sala compartilhada


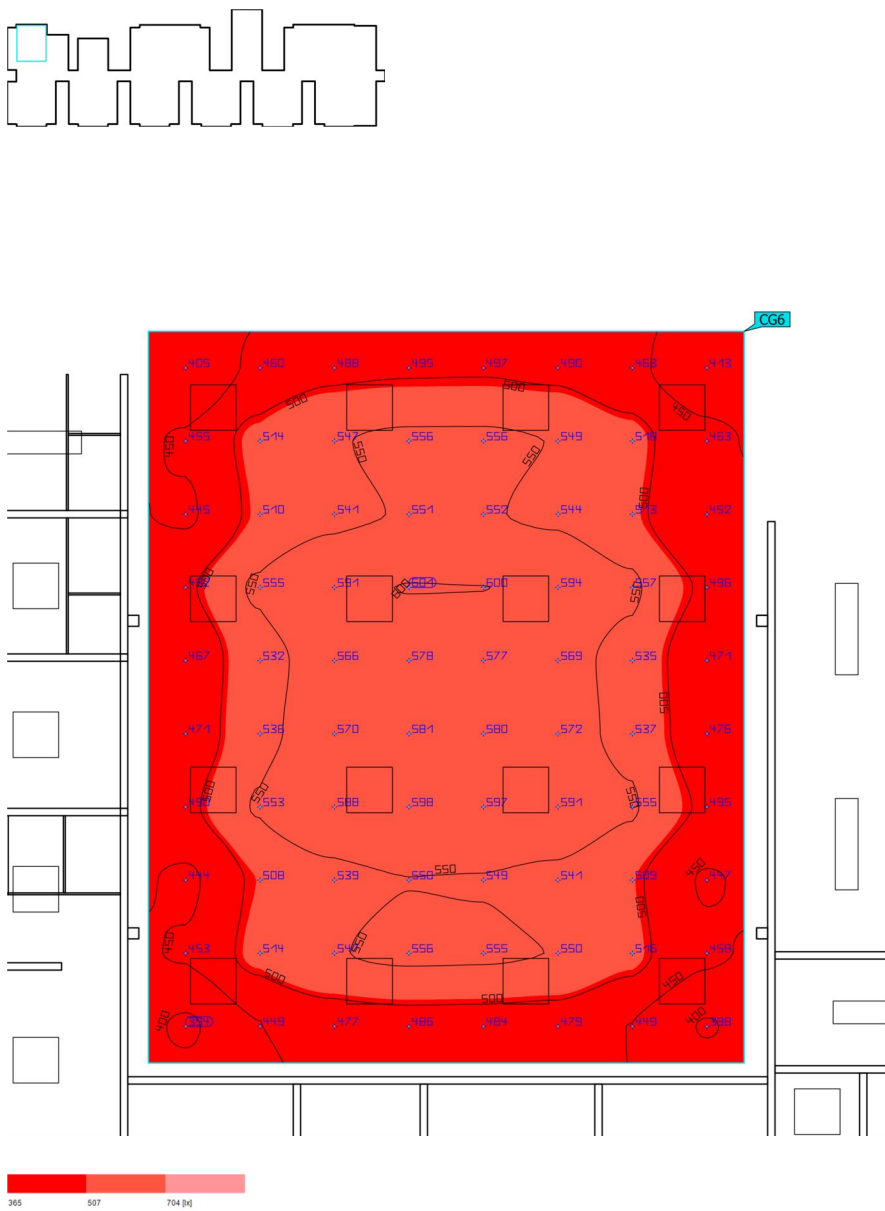


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Sala compartilhada Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	517 lx	394 lx	601 lx	0.76	0.66	CG6

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Circulação 06

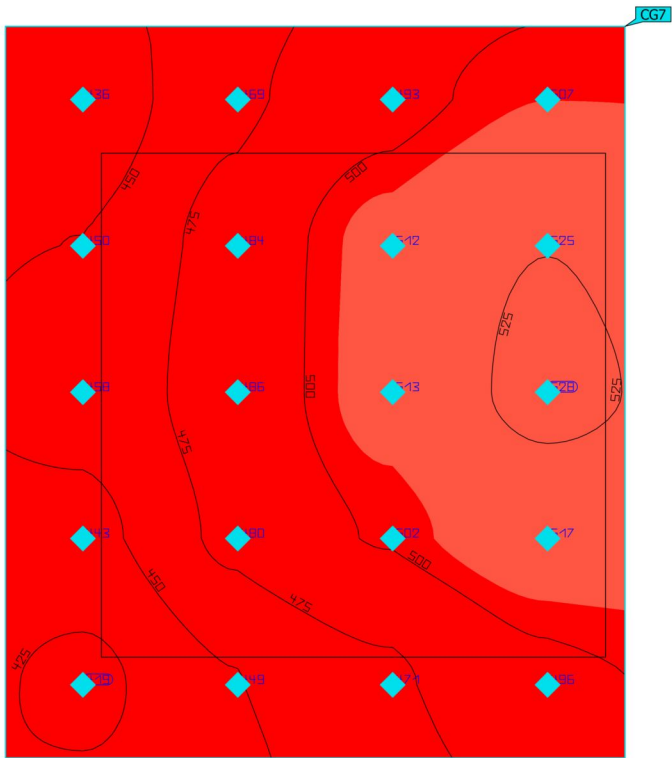



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Circulação 06 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	482 lx	419 lx	528 lx	0.87	0.79	CG7

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

DML 01

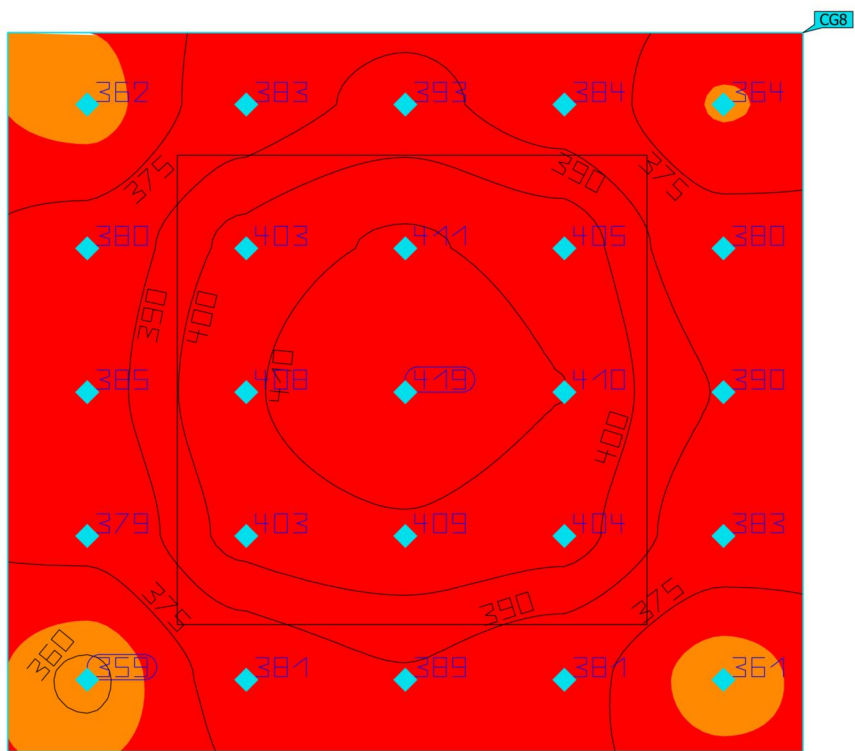



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
DML 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	389 lx	359 lx	419 lx	0.92	0.86	CG8

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Sanitário PCD

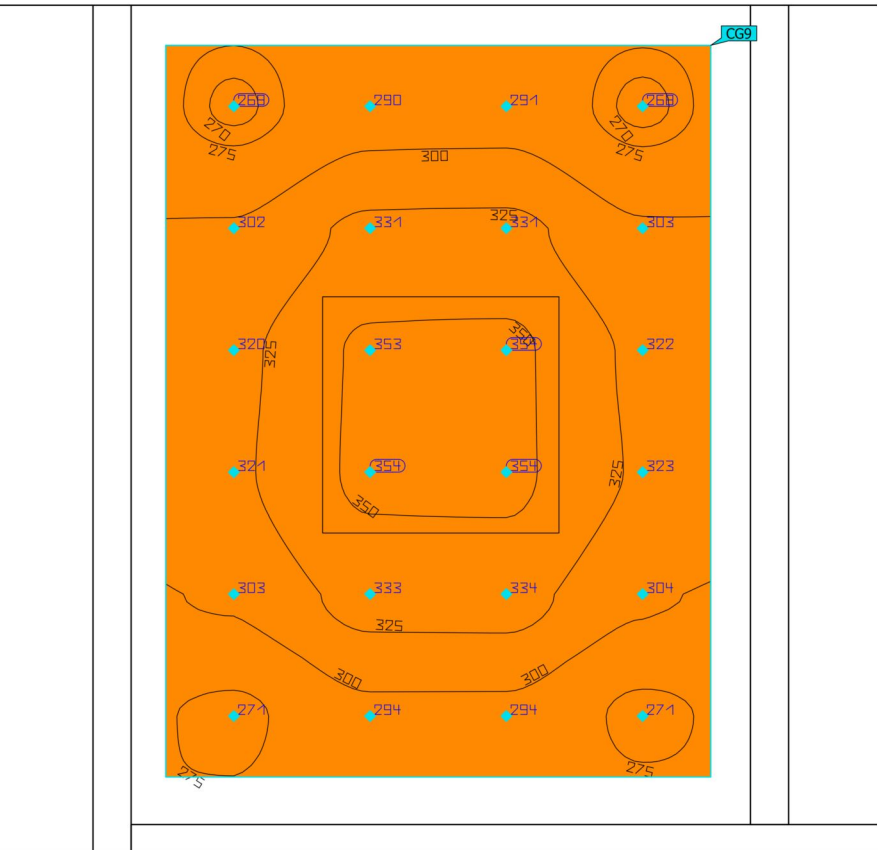



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Sanitário PCD Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	312 lx	268 lx	354 lx	0.86	0.76	CG9

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)



Enfermaria

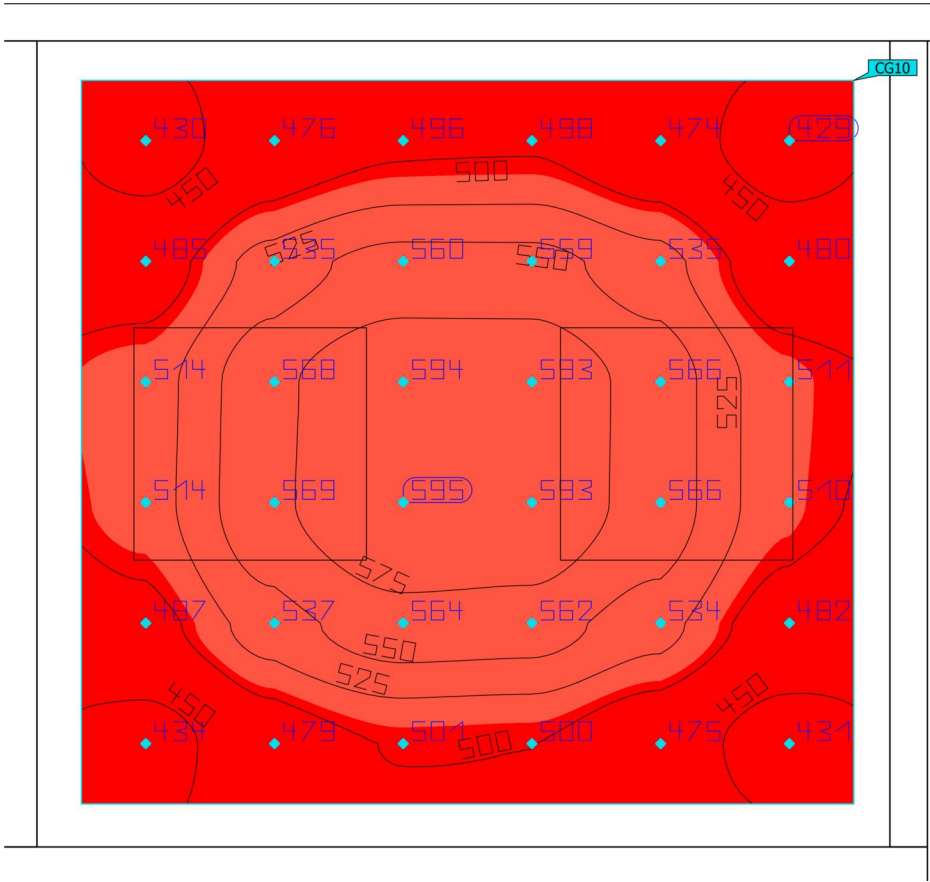

Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Enfermaria Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	518 lx	429 lx	595 lx	0.83	0.72	CG10

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)
Cozinha 01

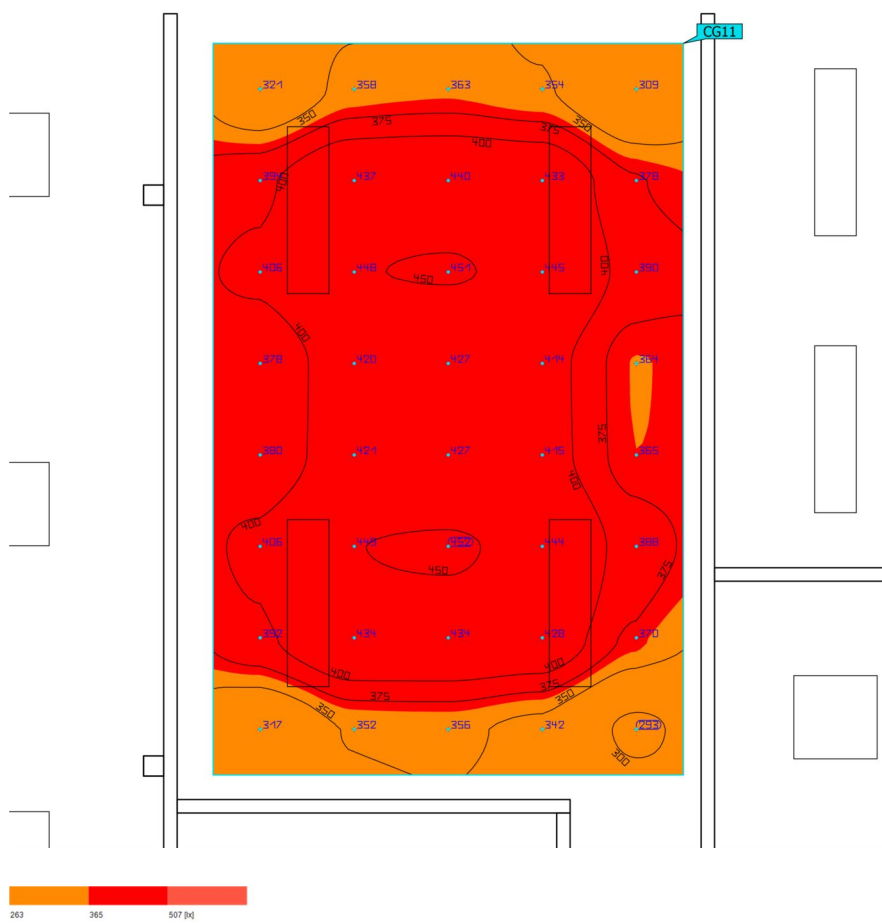



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Cozinha 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	395 lx	293 lx	452 lx	0.74	0.65	CG11

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Dispensa


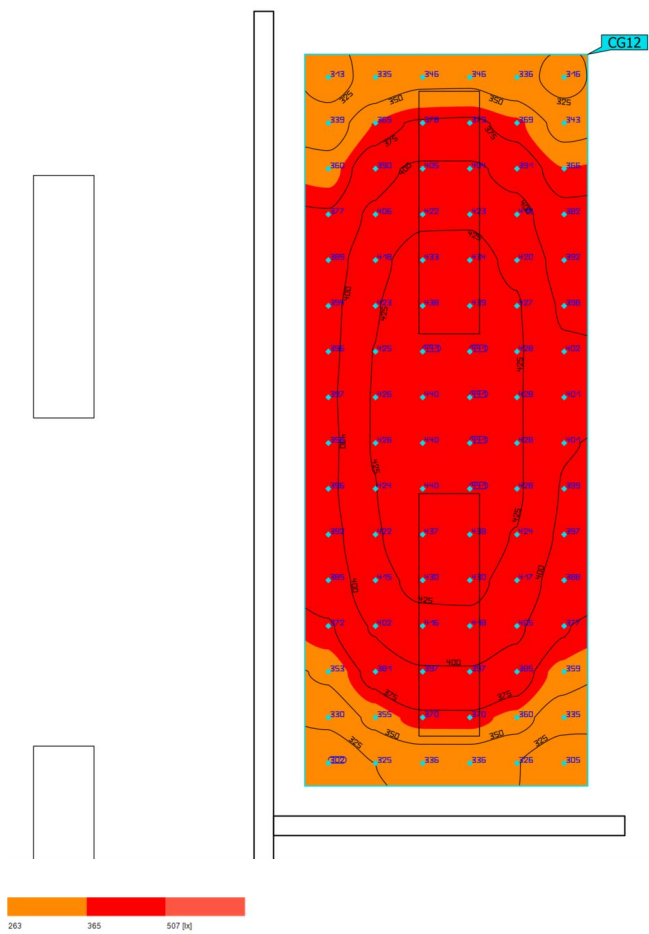



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Dispensa Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	393 lx	302 lx	441 lx	0.77	0.68	CG12

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Tanque

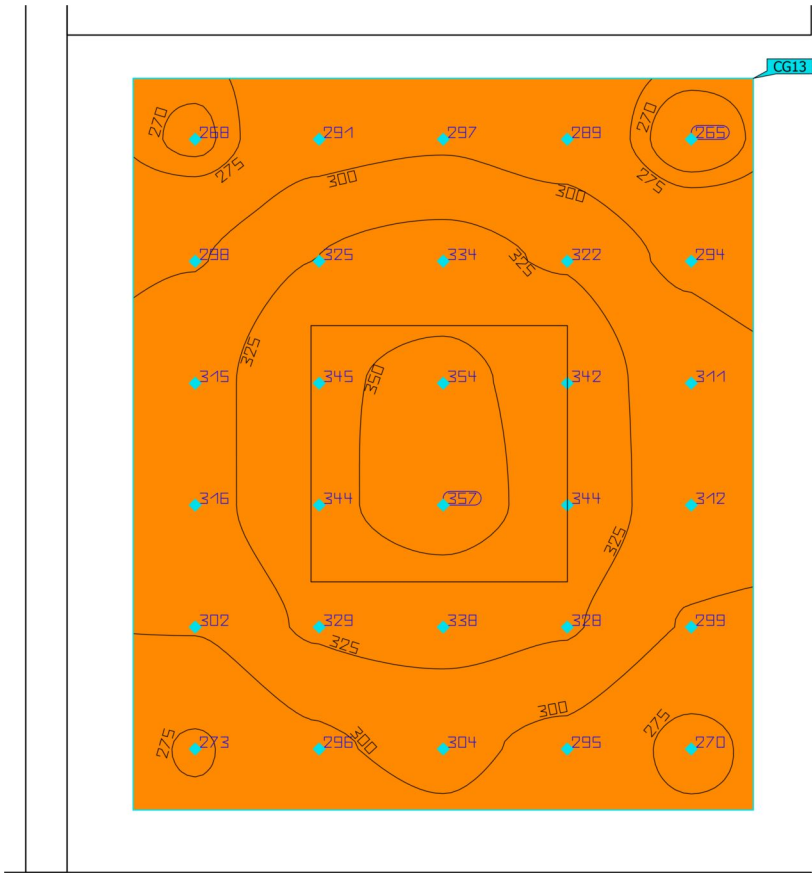



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Tanque Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	312 lx	265 lx	357 lx	0.85	0.74	CG13

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Área de serviço

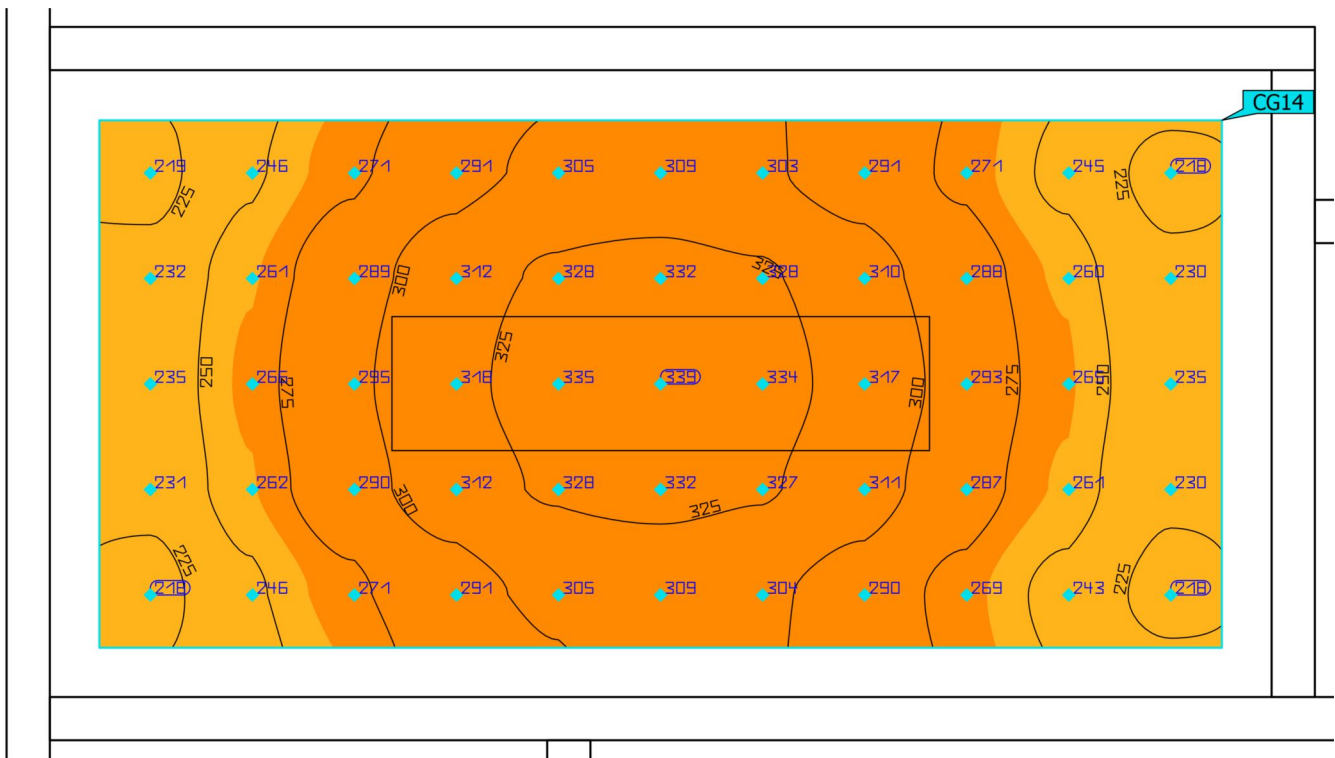



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Área de serviço	282 lx	218 lx	339 lx	0.77	0.64	CG14
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.700 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Circulação 01


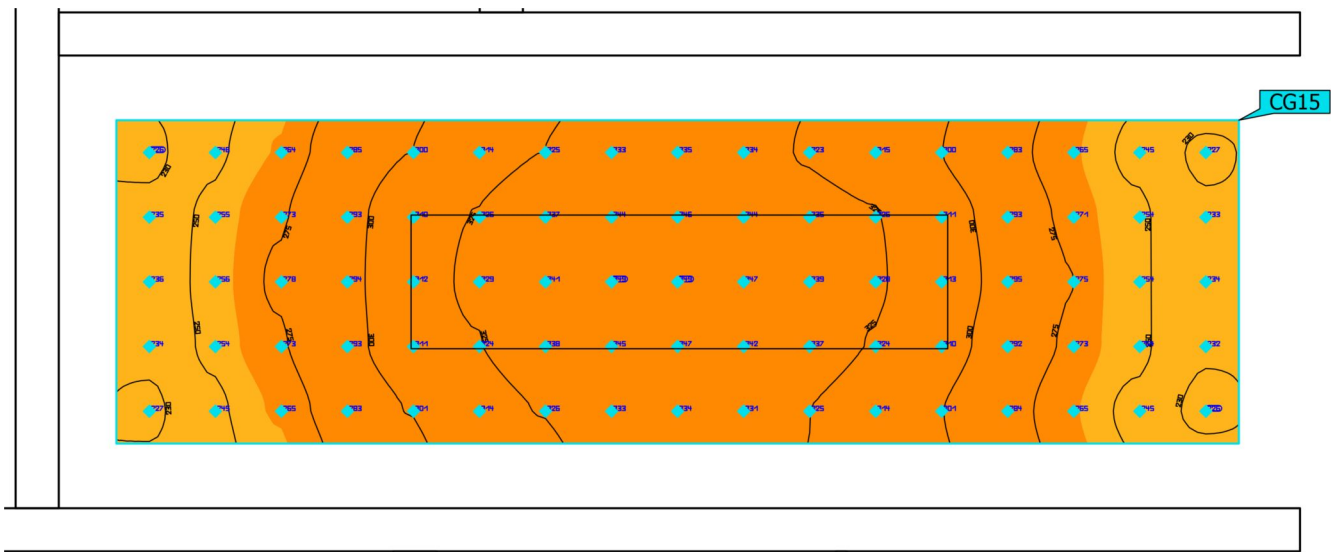
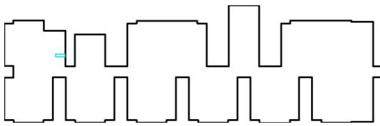


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Circulação 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	296 lx	226 lx	349 lx	0.76	0.65	CG15

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Área 01

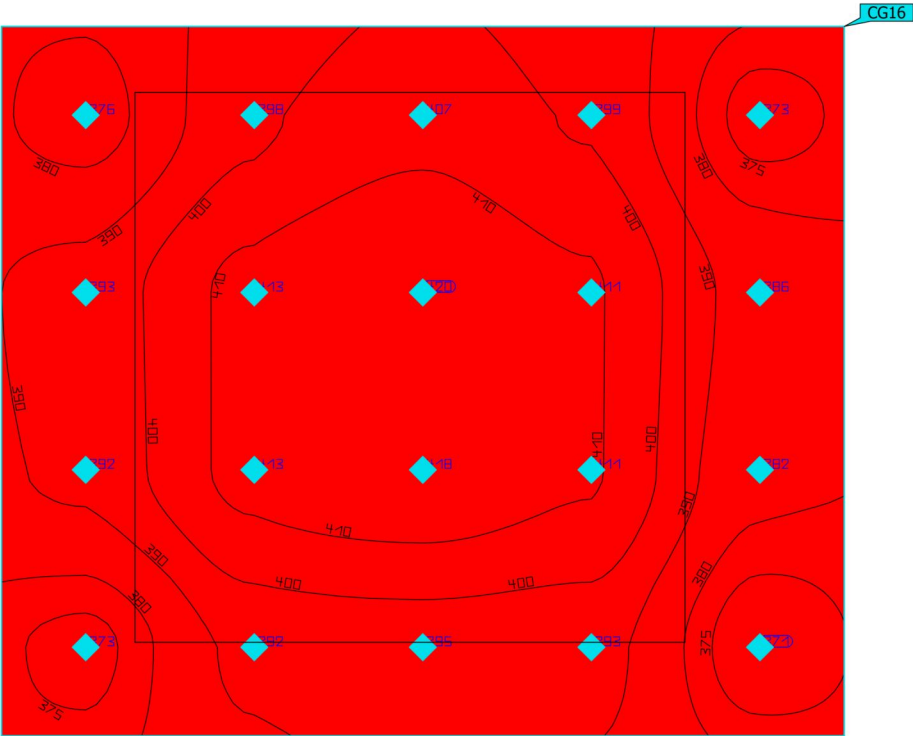



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Área 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	396 lx	371 lx	420 lx	0.94	0.88	CG16

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Espaço de Convivência

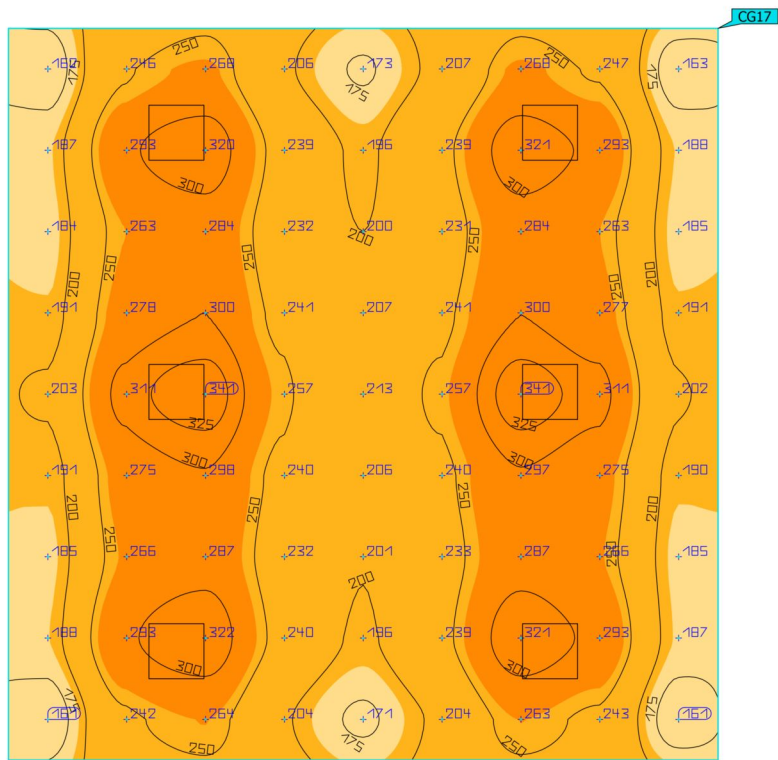



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Espaço de Convivência Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	241 lx	161 lx	341 lx	0.67	0.47	CG17

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Sanitário 03

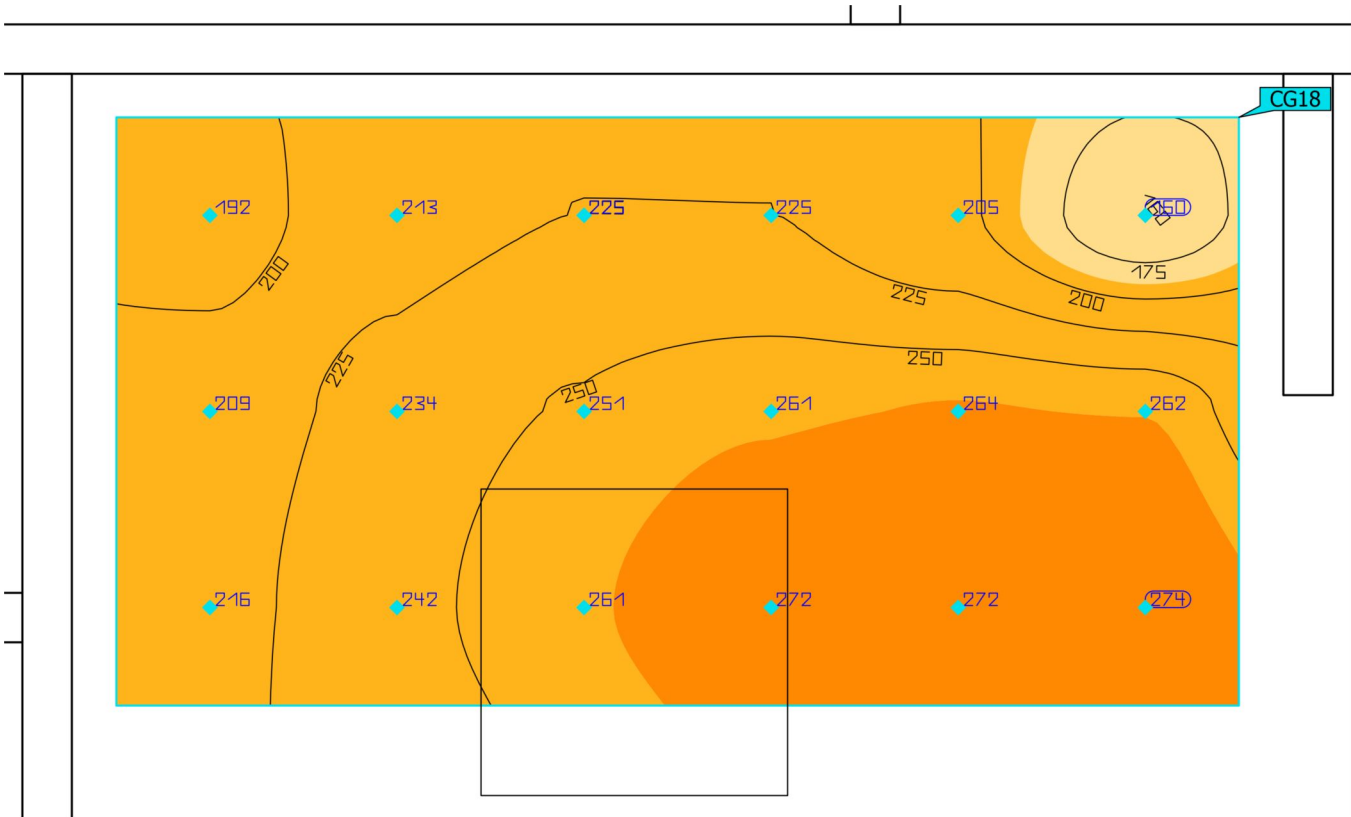



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Sanitário 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m	235 lx	160 lx	274 lx	0.68	0.58	CG18

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Acesso

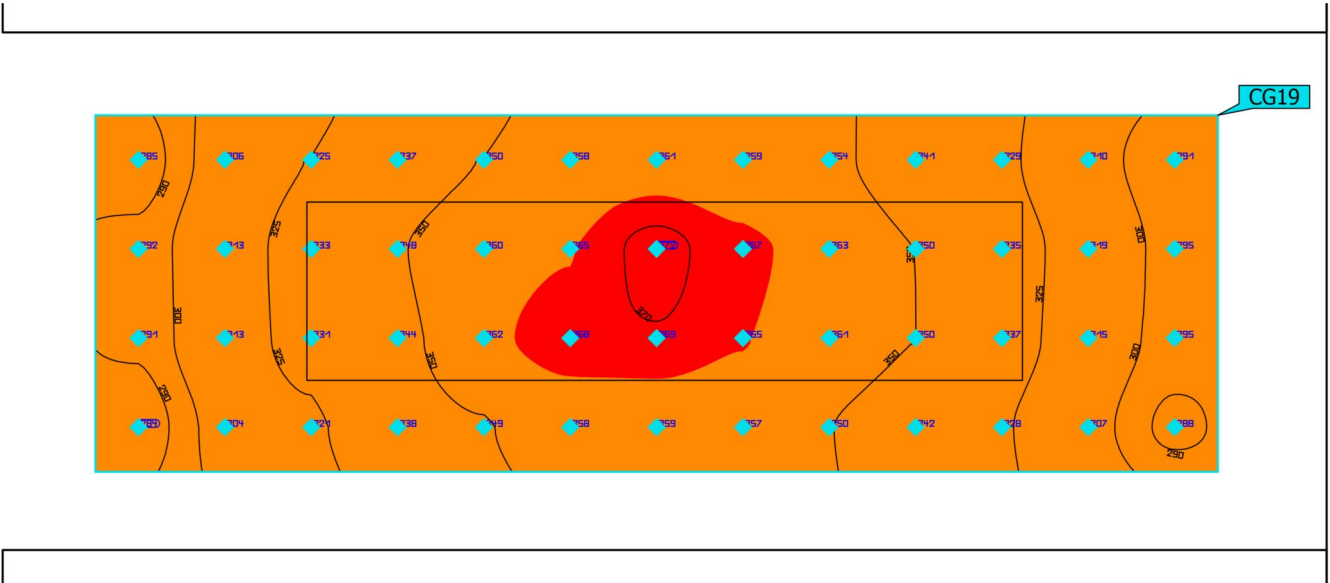
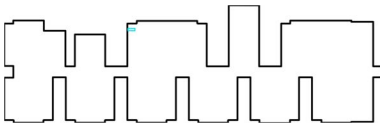


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Acesso	335 lx	284 lx	372 lx	0.85	0.76	CG19
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.700 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Banheiro 01

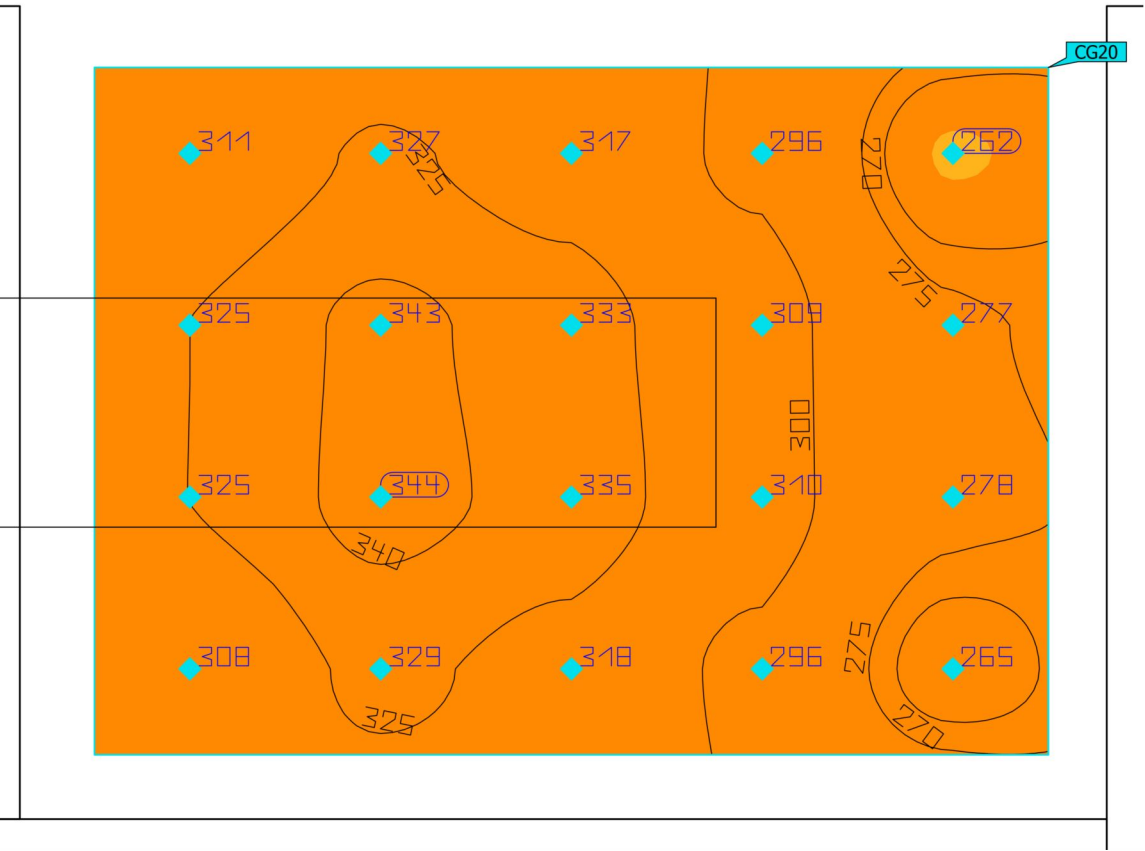



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Banheiro 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	310 lx	262 lx	344 lx	0.85	0.76	CG20

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Reunião 01


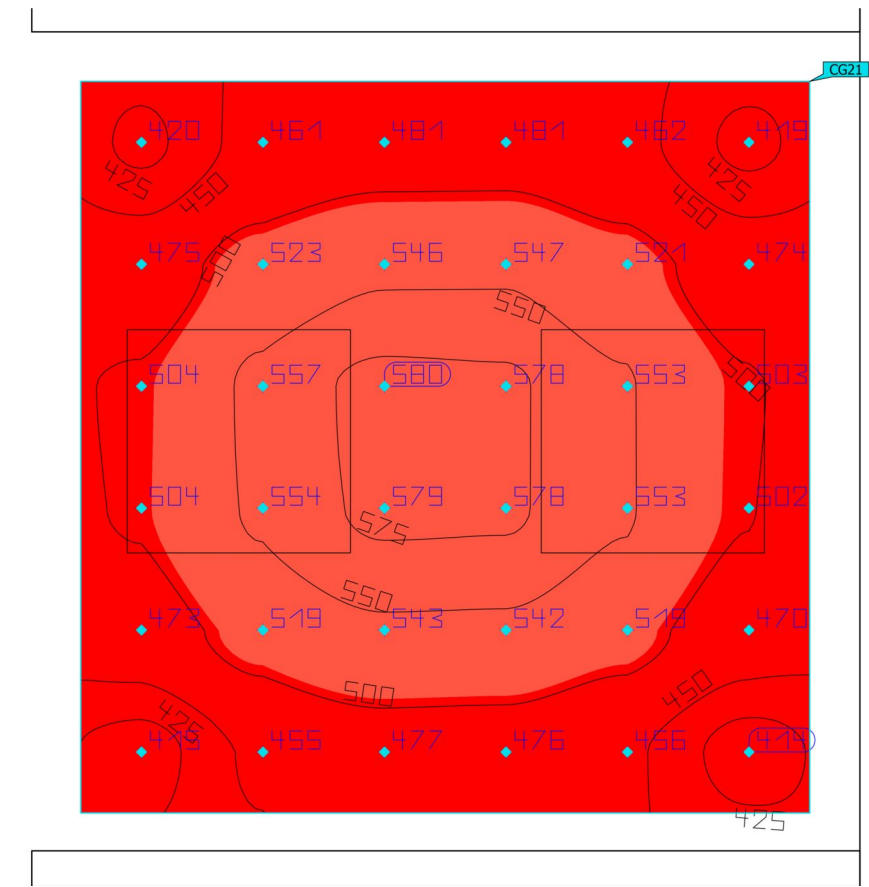
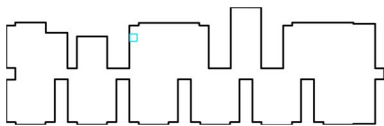


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Reunião 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	503 lx	414 lx	580 lx	0.82	0.71	CG21

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Arquivo 01

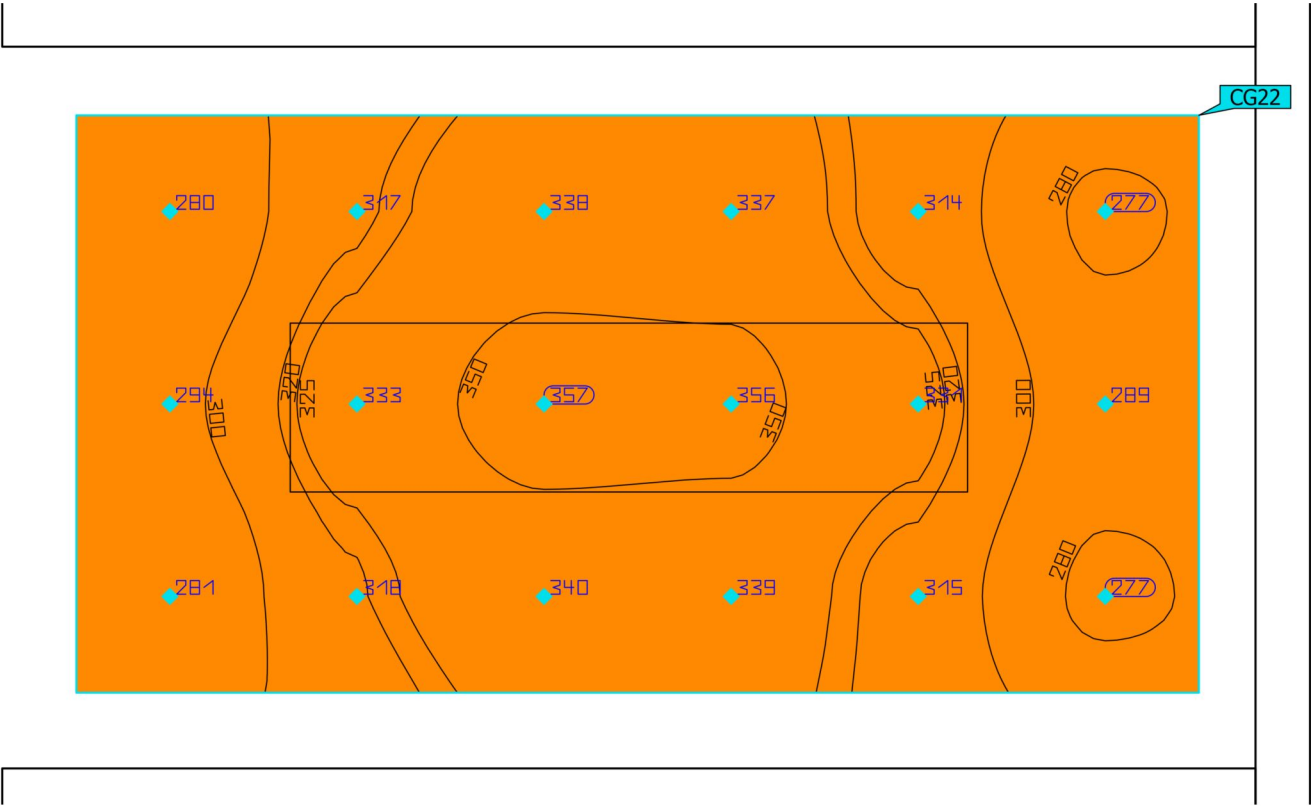



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Arquivo 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	316 lx	277 lx	357 lx	0.88	0.78	CG22

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Copa 01

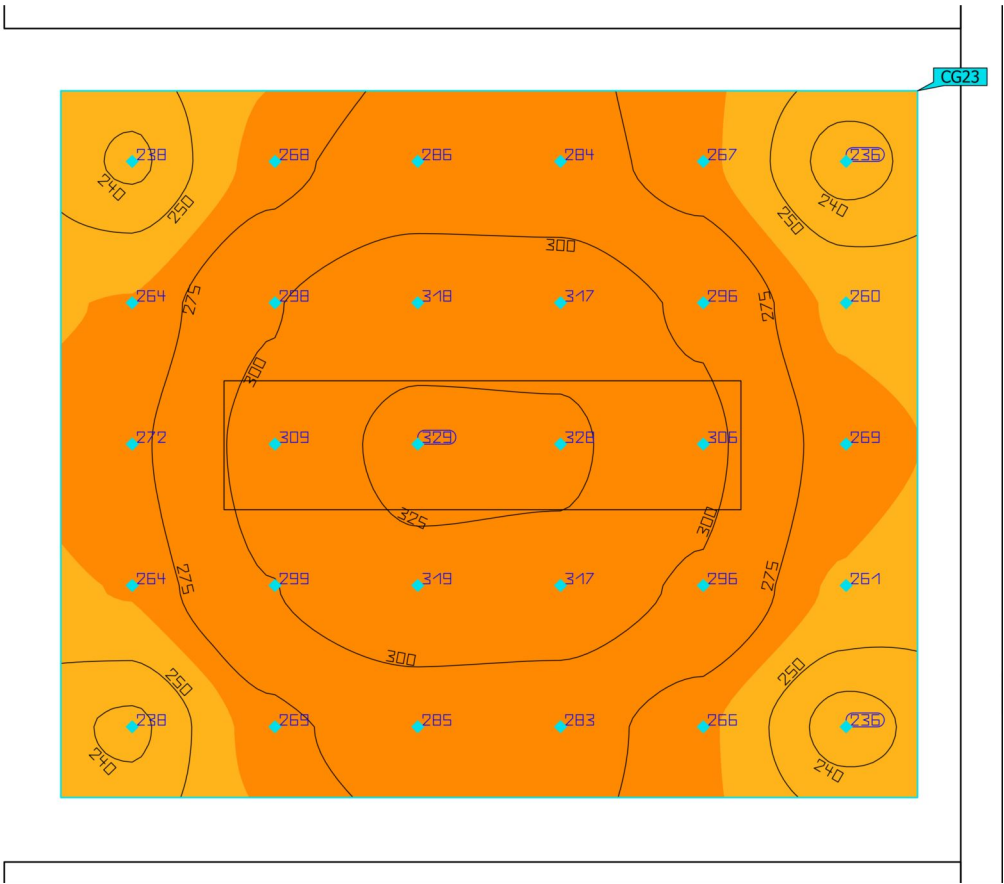



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Copa 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	283 lx	236 lx	329 lx	0.83	0.72	CG23

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Lavabo

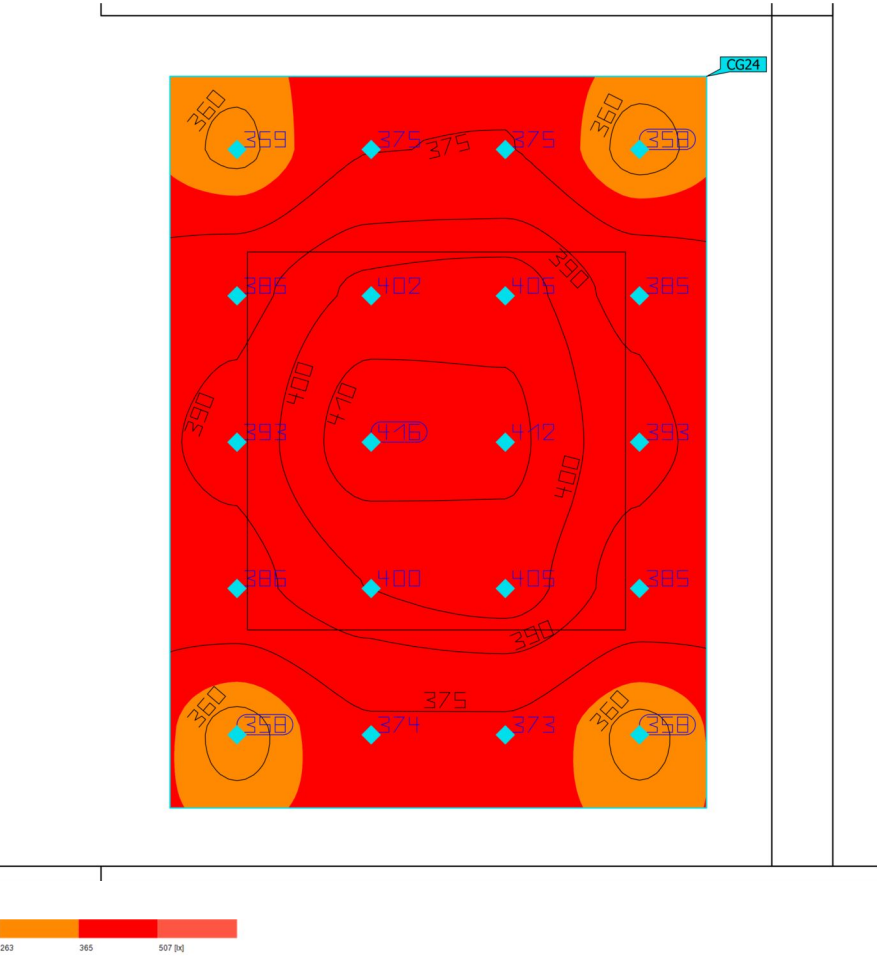



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Lavabo Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	385 lx	358 lx	416 lx	0.93	0.86	CG24

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Circulação 02

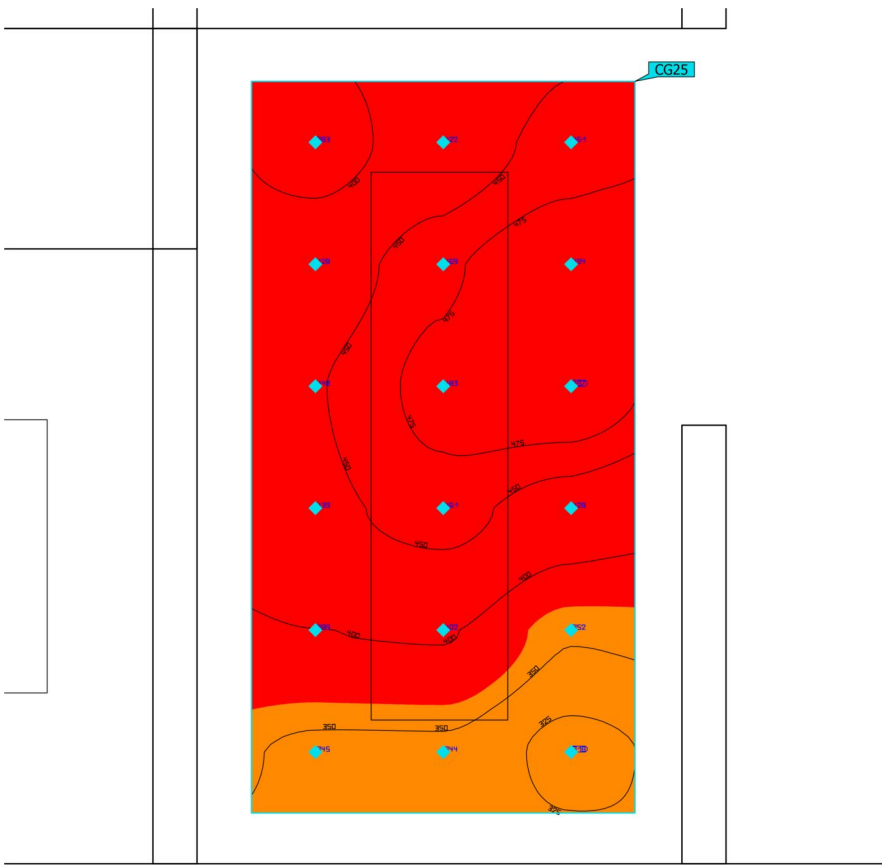



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Circulação 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	421 lx	318 lx	497 lx	0.76	0.64	CG25

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Recepção Presidência

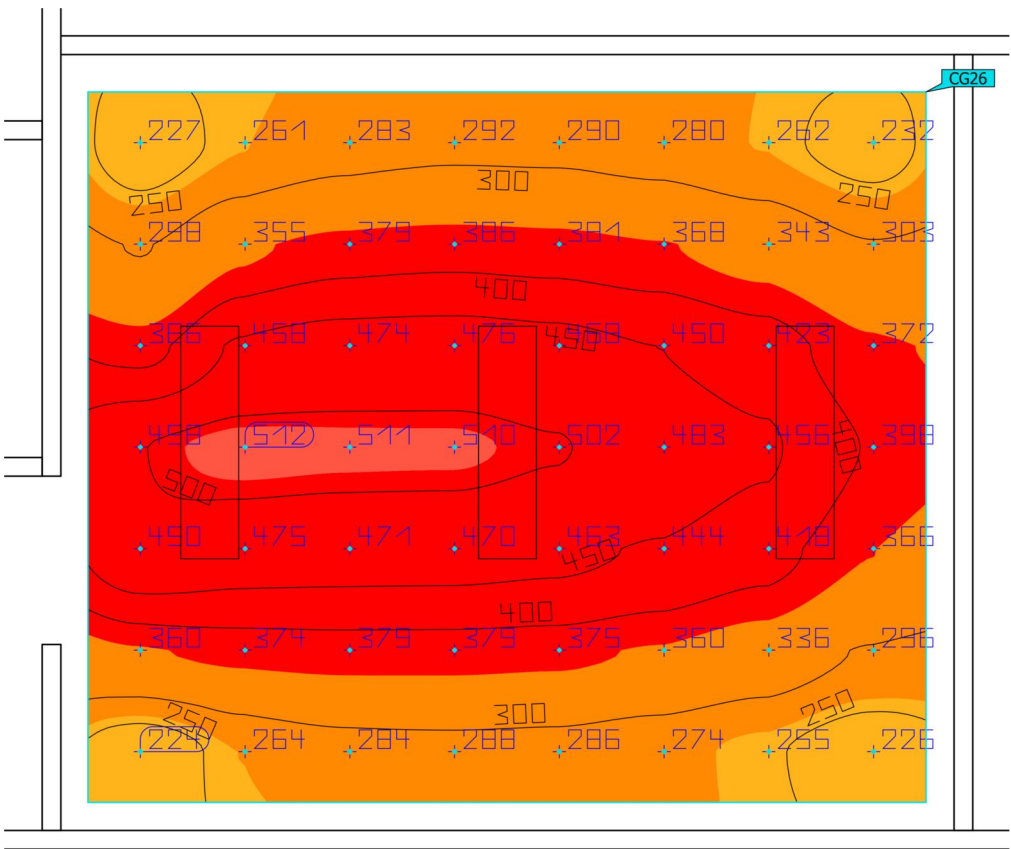



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Recepção Presidência Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	373 lx	224 lx	512 lx	0.60	0.44	CG26

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Reunição 02

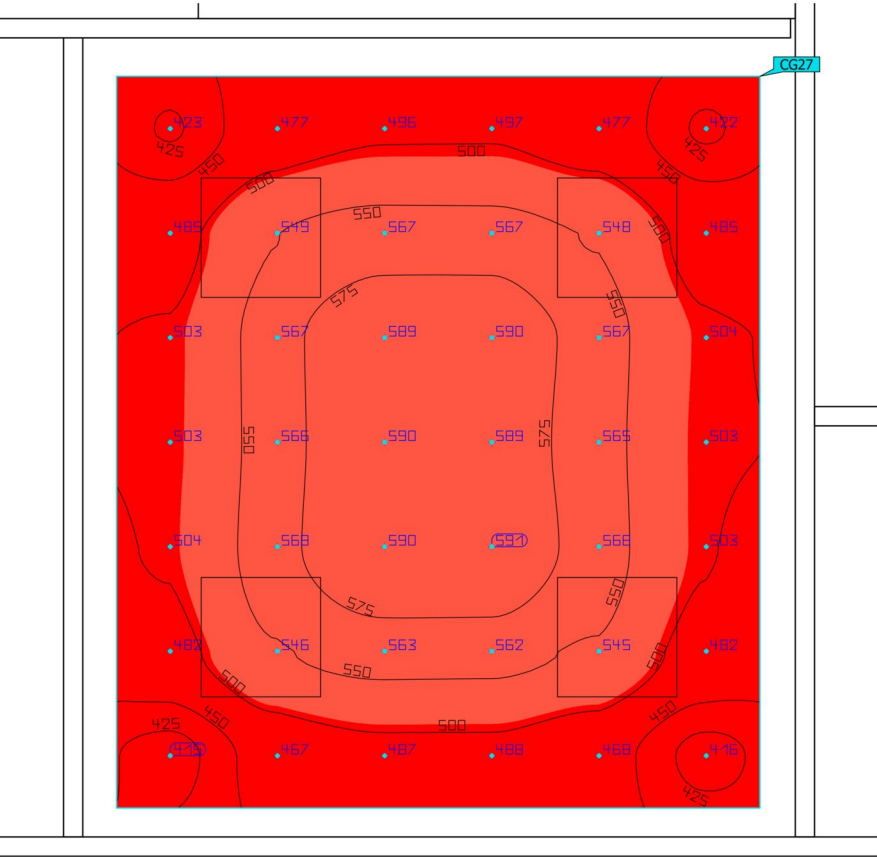



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Reunição 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	521 lx	415 lx	591 lx	0.80	0.70	CG27

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Recepção 01

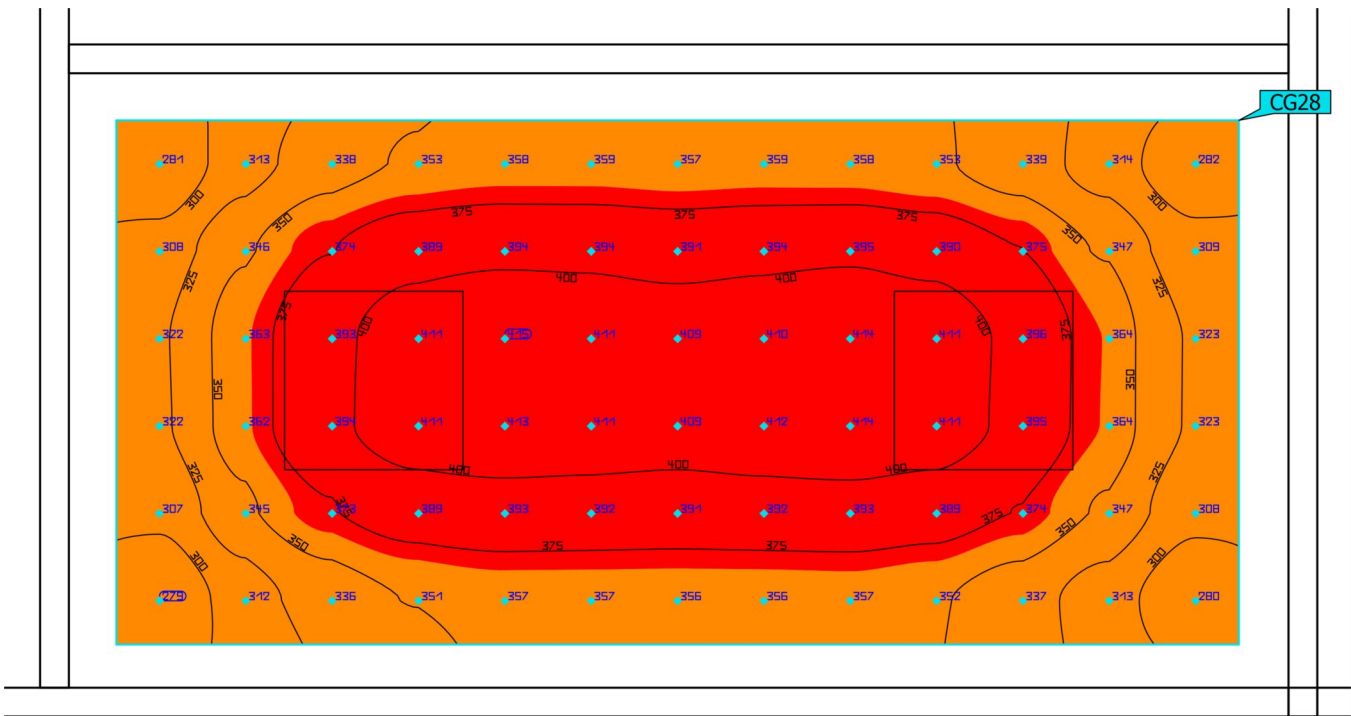



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Recepção 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	364 lx	279 lx	415 lx	0.77	0.67	CG28

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Sala do Presidente

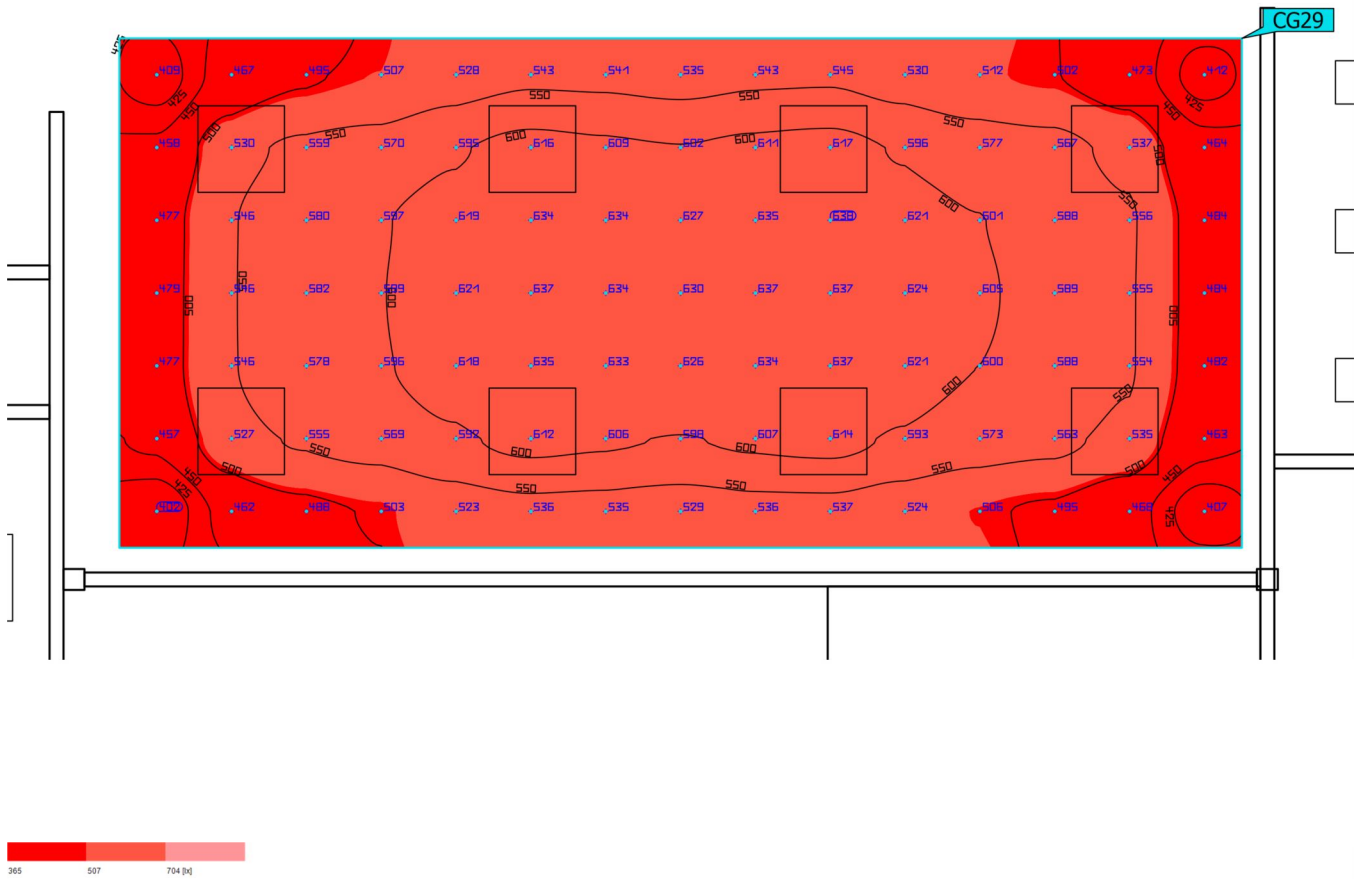
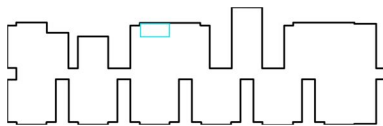


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Sala do Presidente Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	557 lx	402 lx	638 lx	0.72	0.63	CG29

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Assessoria Presidência

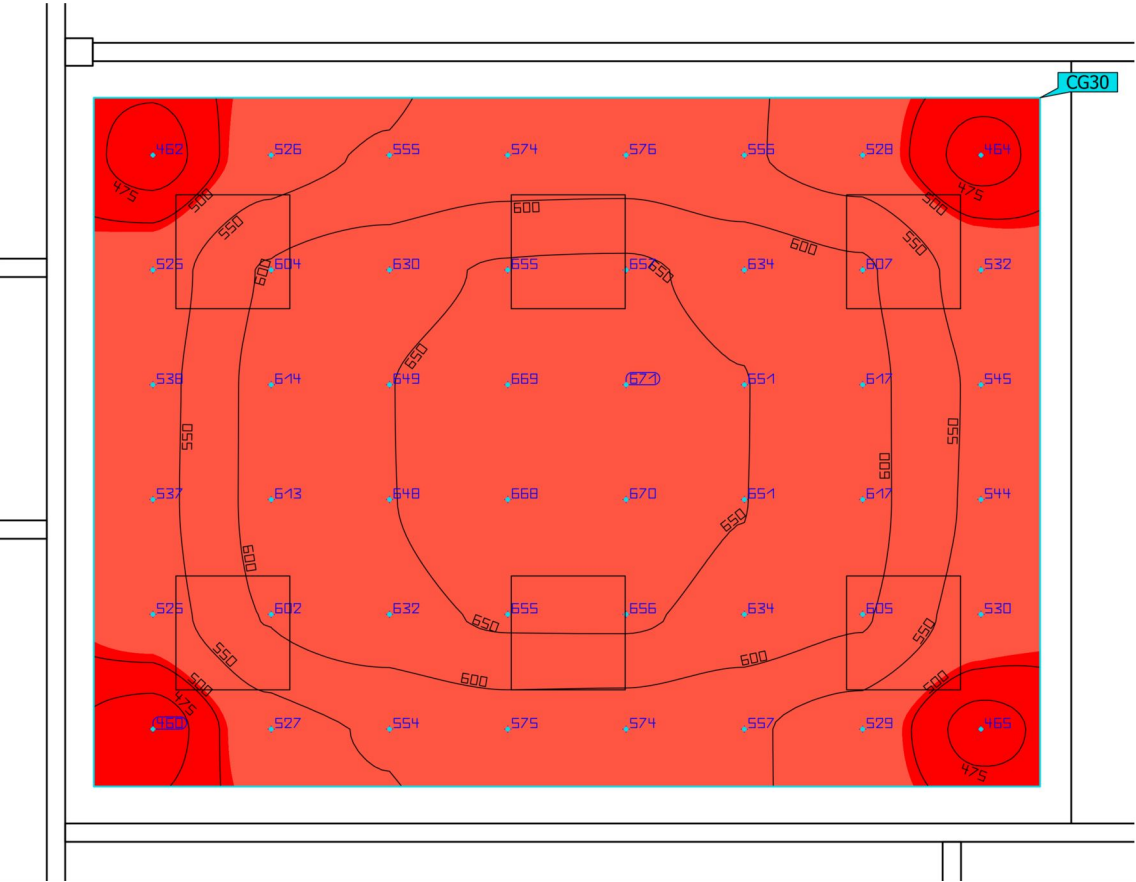



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Assessoria Presidência Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	585 lx	460 lx	671 lx	0.79	0.69	CG30

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Sala Diretor 01


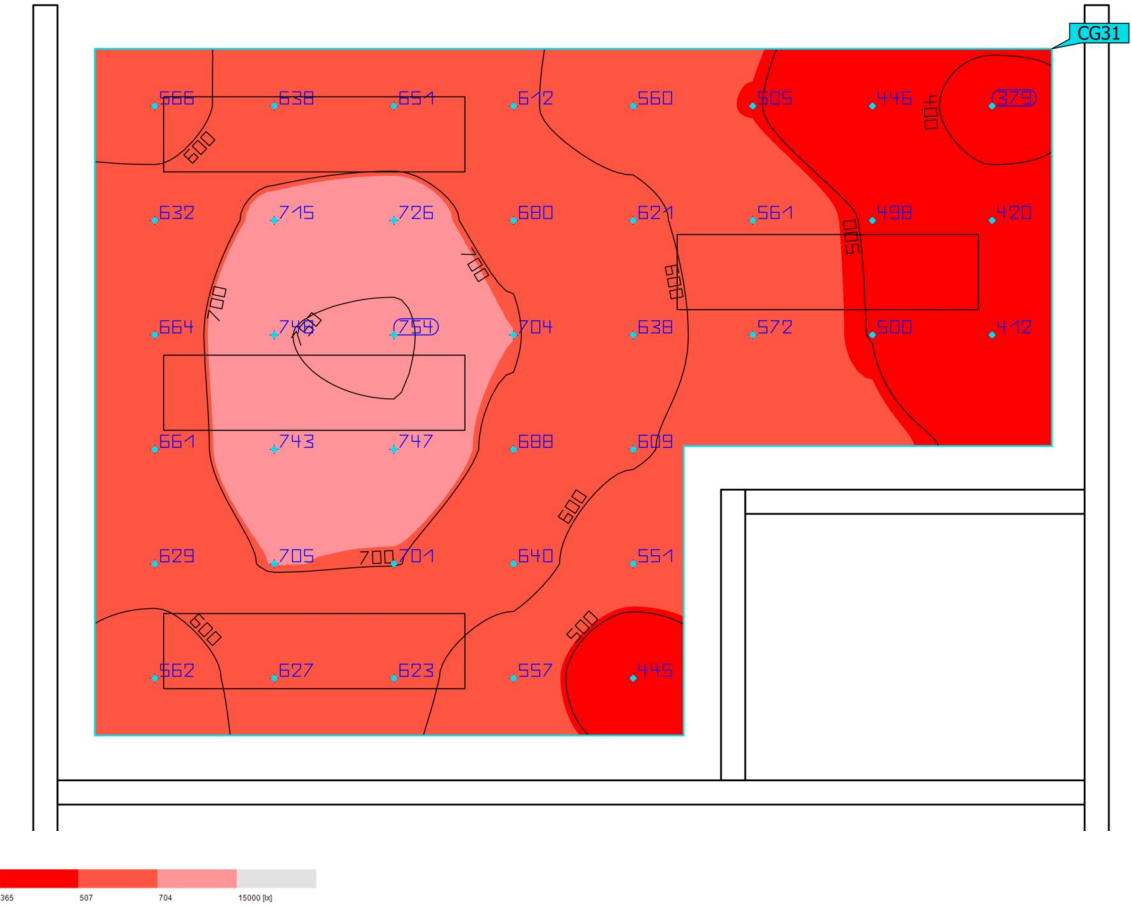



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Sala Diretor 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	607 lx	379 lx	754 lx	0.62	0.50	CG31

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Assessoria Planejamento

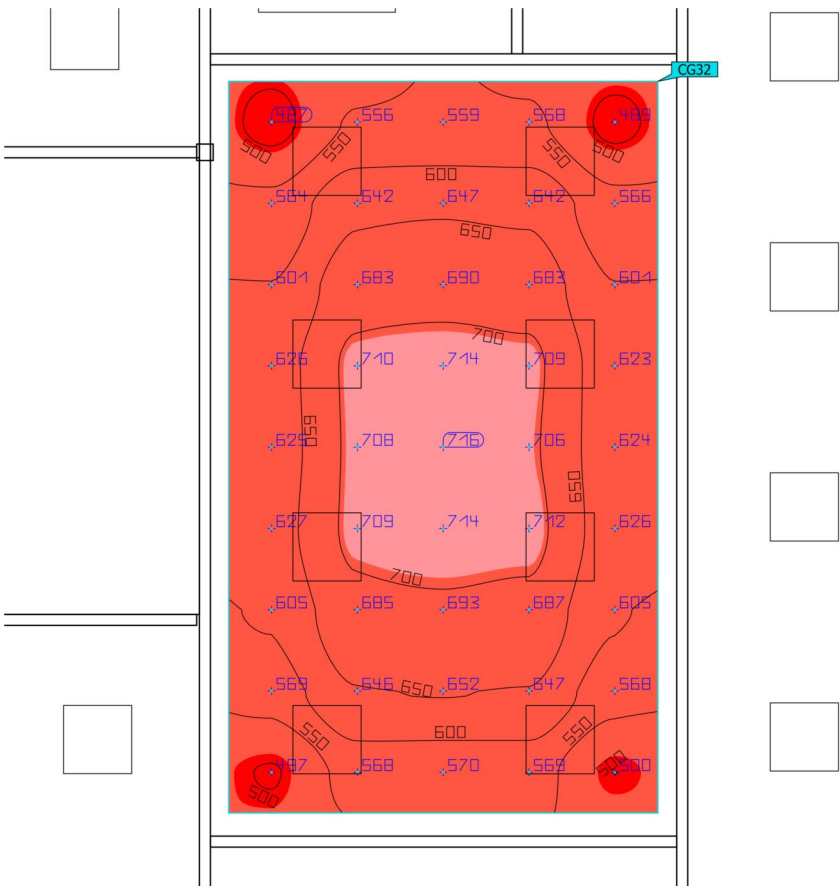


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Assessoria Planejamento	626 lx	487 lx	716 lx	0.78	0.68	CG32
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.700 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Superintendentes





Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Superintendentes	566 lx	389 lx	640 lx	0.69	0.61	CG33
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.700 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Reunião 03


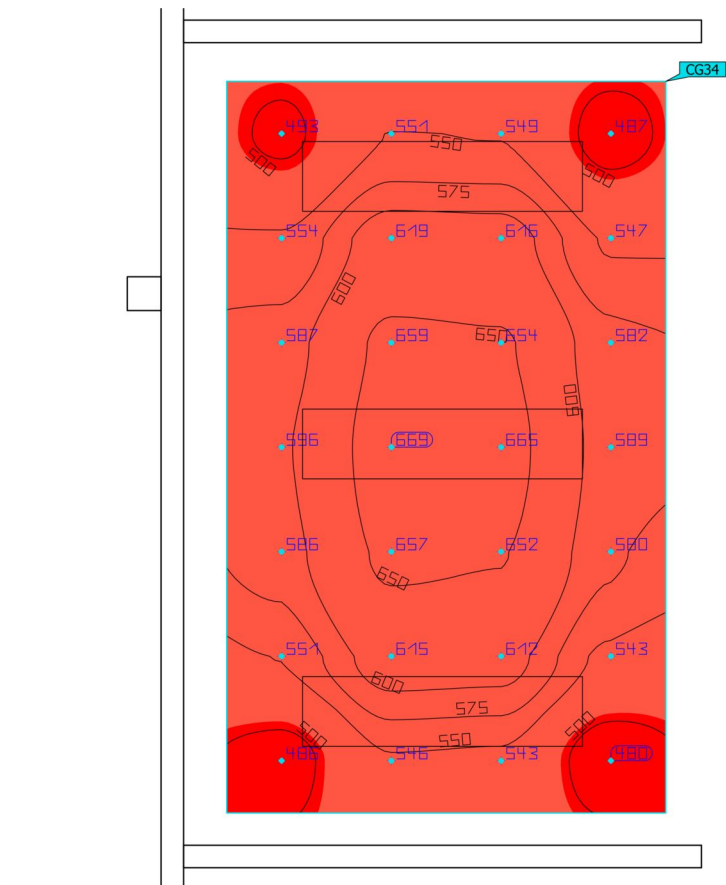



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Reunião 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	581 lx	480 lx	669 lx	0.83	0.72	CG34

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Assesores 01

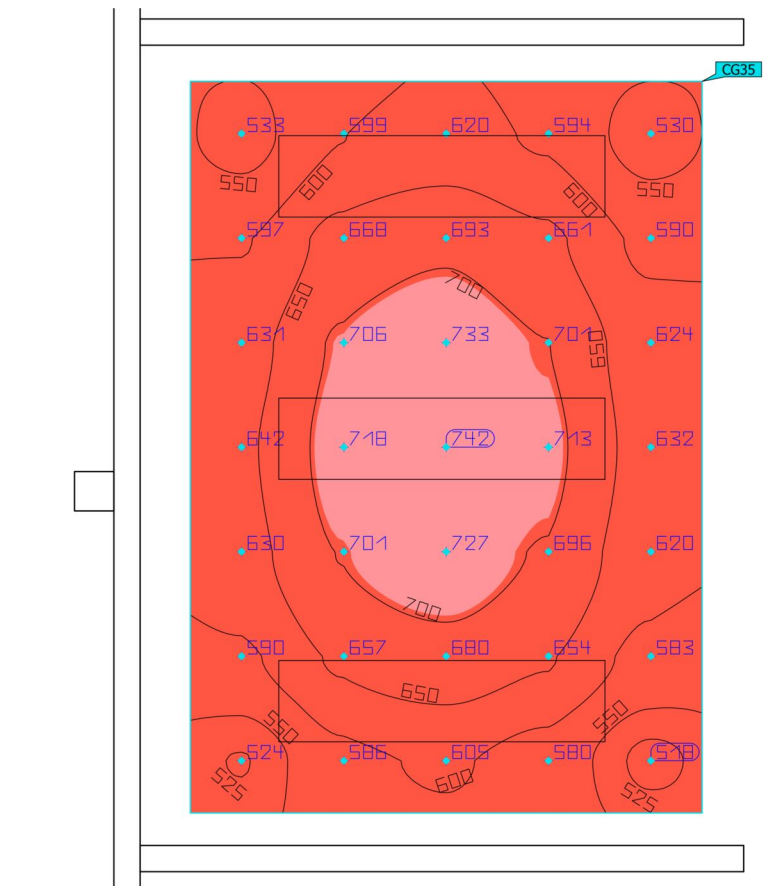



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Assesores 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	636 lx	518 lx	742 lx	0.81	0.70	CG35

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Área 03

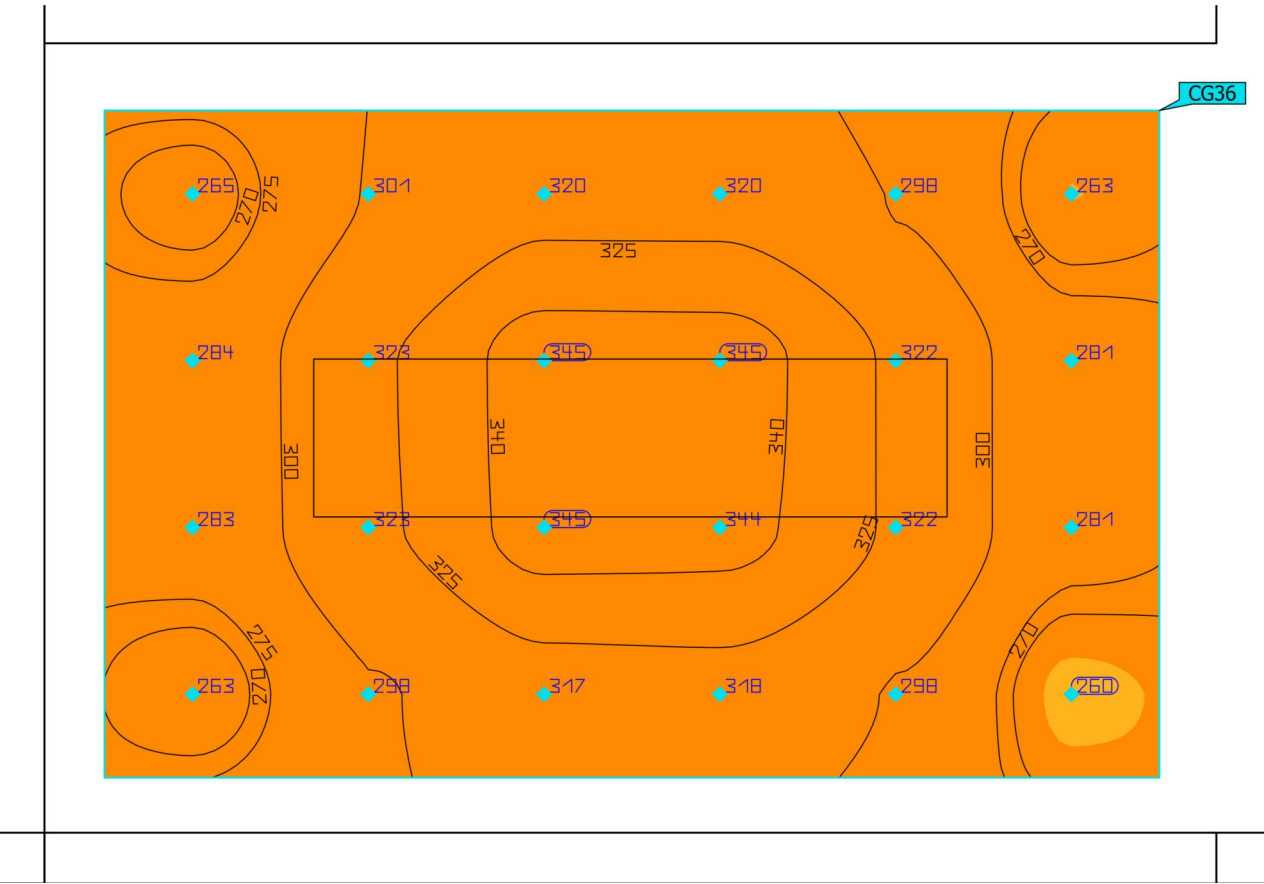



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Área 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	305 lx	260 lx	345 lx	0.85	0.75	CG36

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Recepção 02

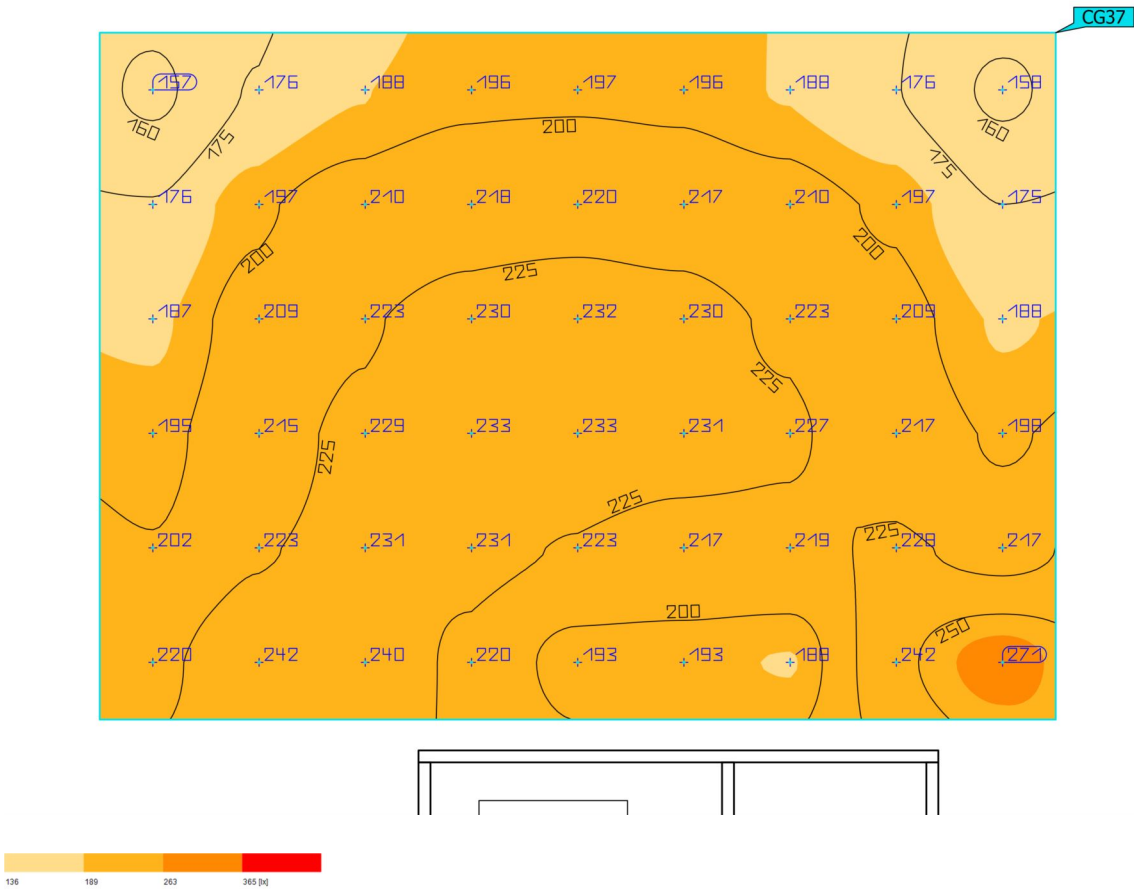



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Recepção 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	210 lx	157 lx	271 lx	0.75	0.58	CG37

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Circulação 03

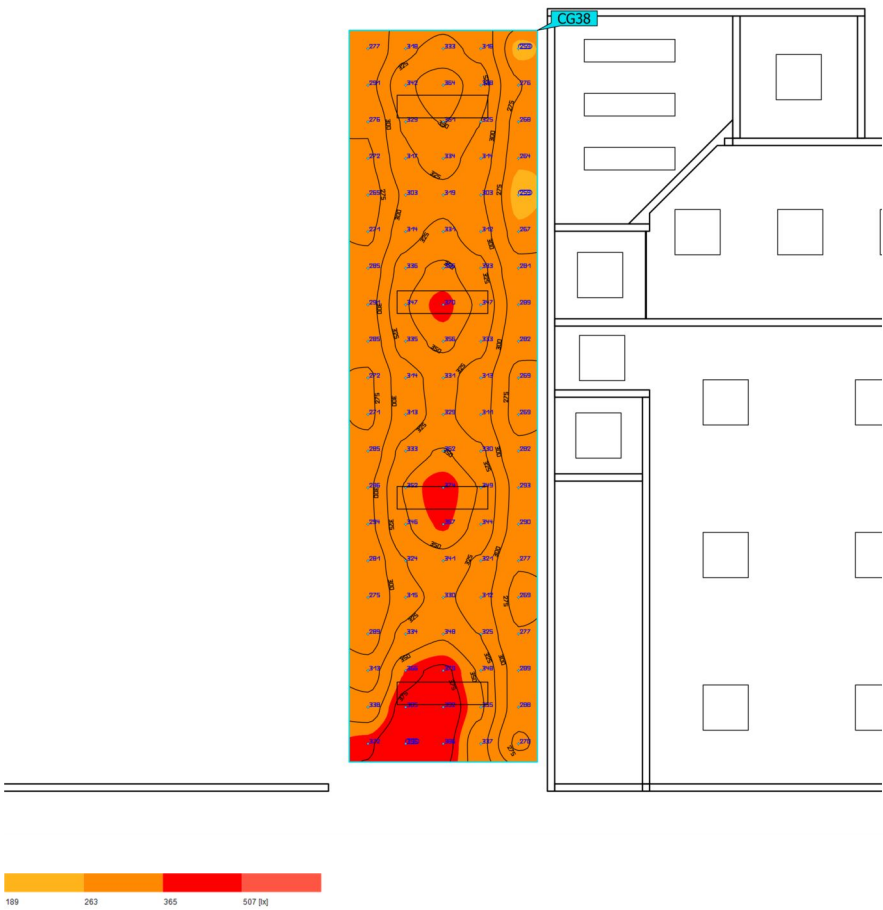
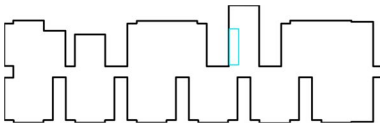


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Circulação 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	316 lx	259 lx	396 lx	0.82	0.65	CG38

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Atendimento Compliance

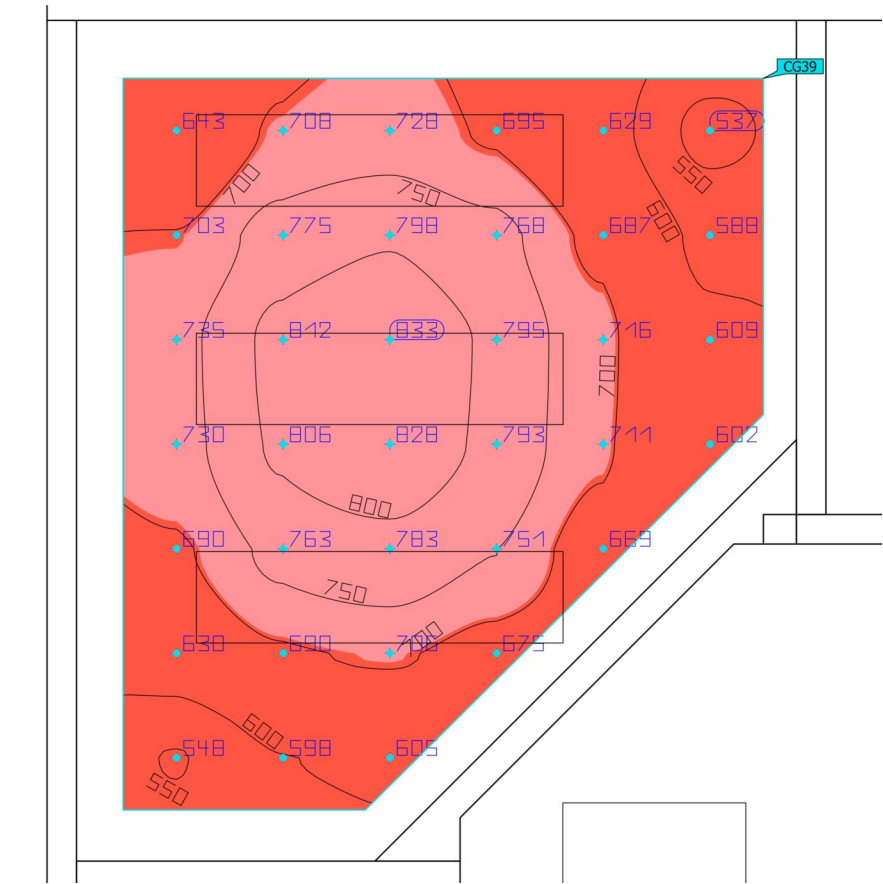



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Atendimento Compliance	704 lx	537 lx	833 lx	0.76	0.64	CG39
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.700 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Compliance

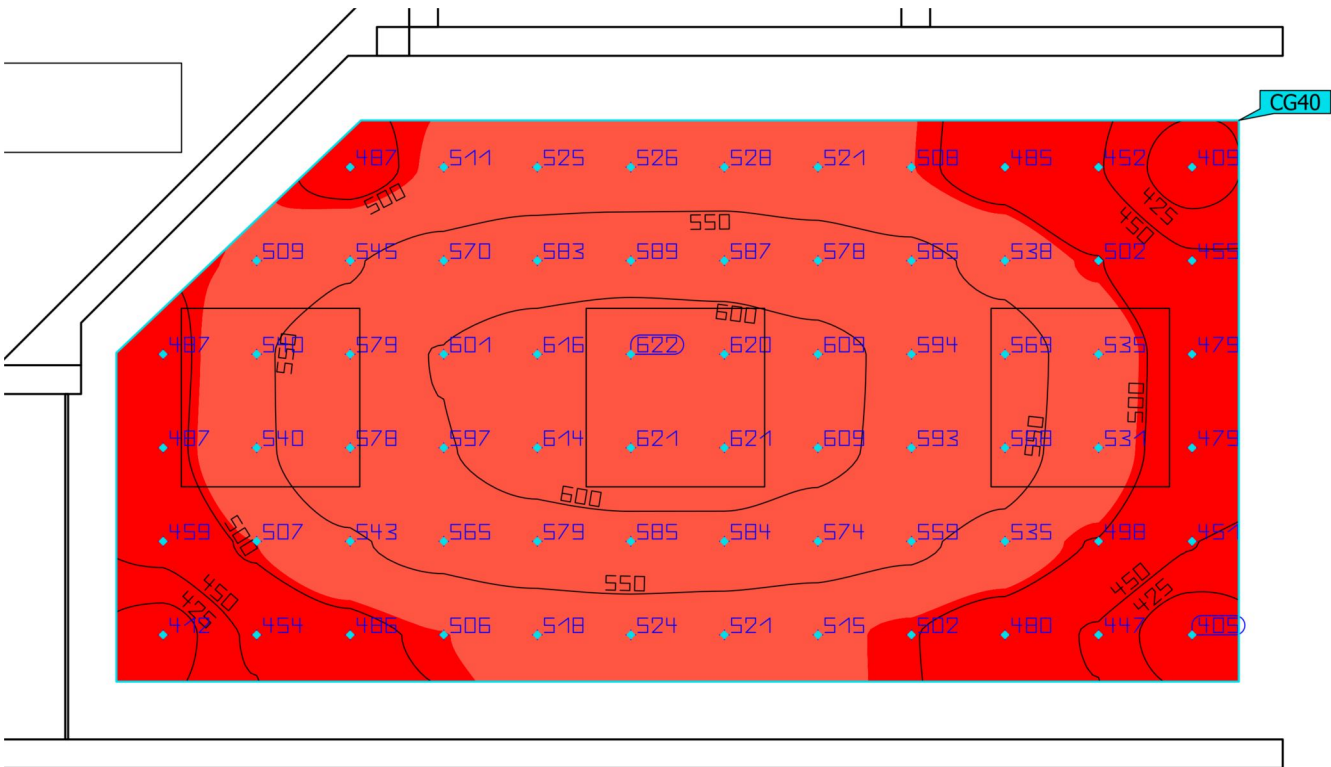
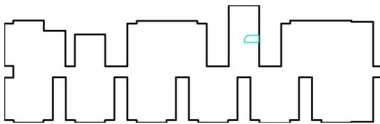


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Compliance Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	534 lx	405 lx	622 lx	0.76	0.65	CG40

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Reunião 04

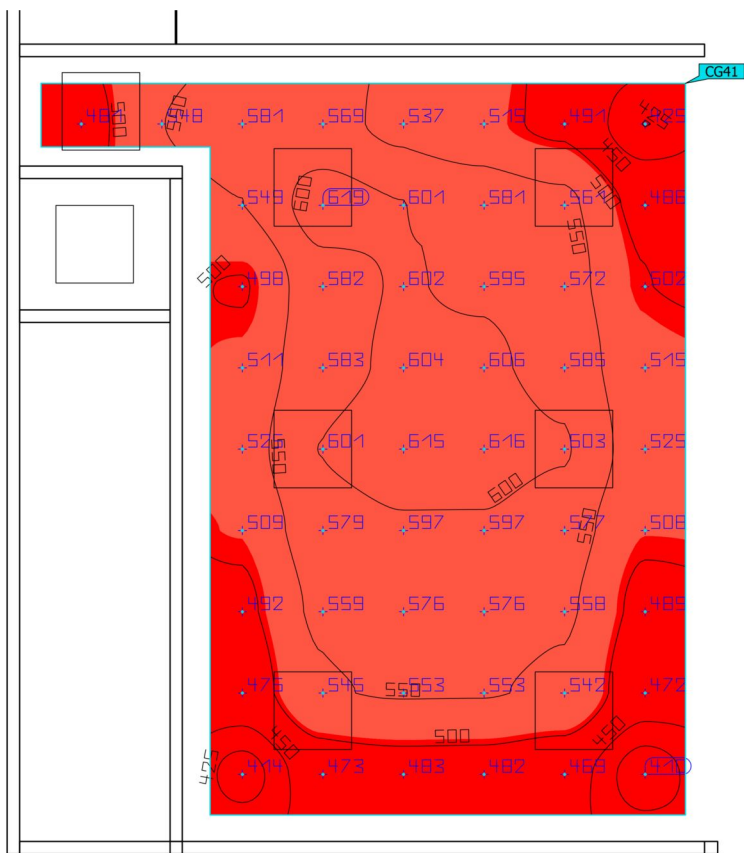


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Reunião 04 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	541 lx	410 lx	619 lx	0.76	0.66	CG41

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Contabilidade



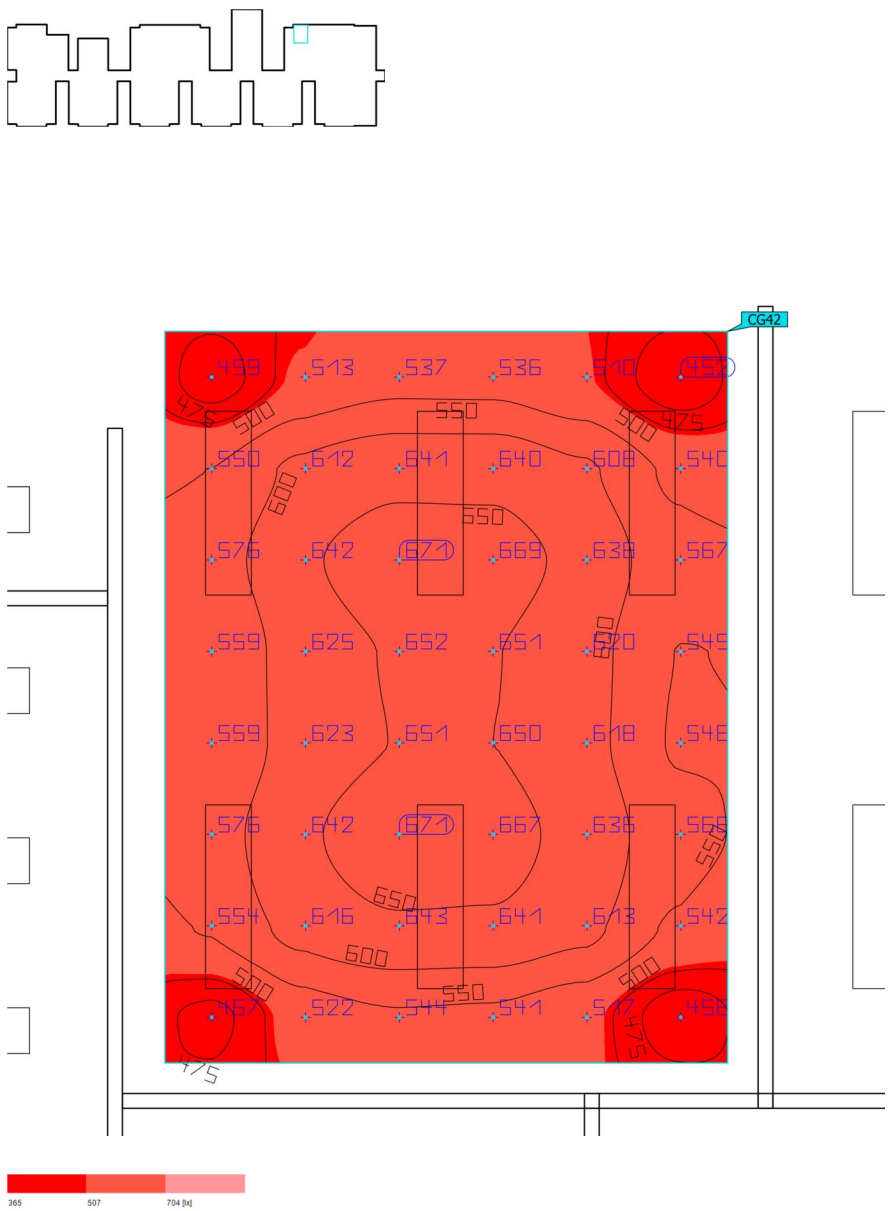


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Contabilidade	585 lx	452 lx	671 lx	0.77	0.67	CG42
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.700 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Sala Diretor 02

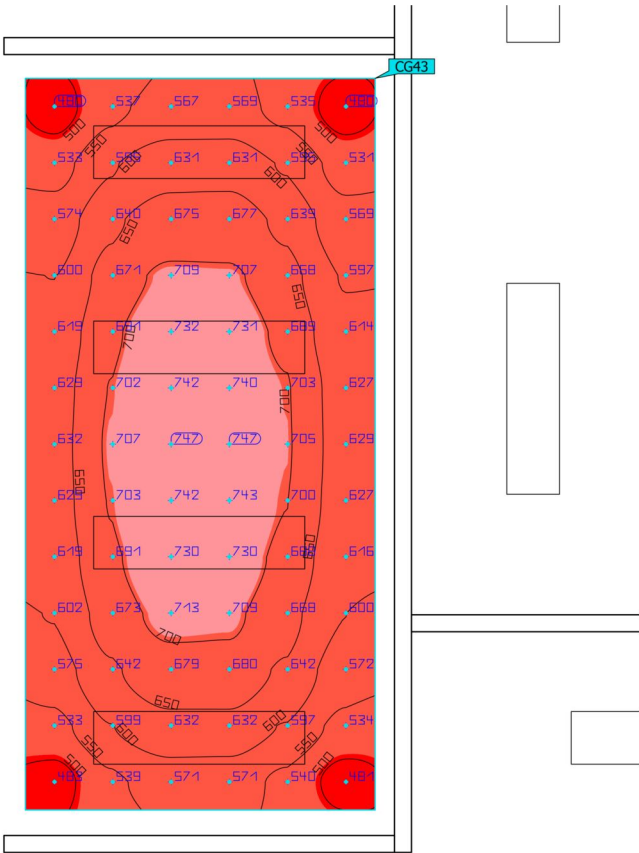



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Sala Diretor 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	634 lx	480 lx	747 lx	0.76	0.64	CG43

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Patrimônio


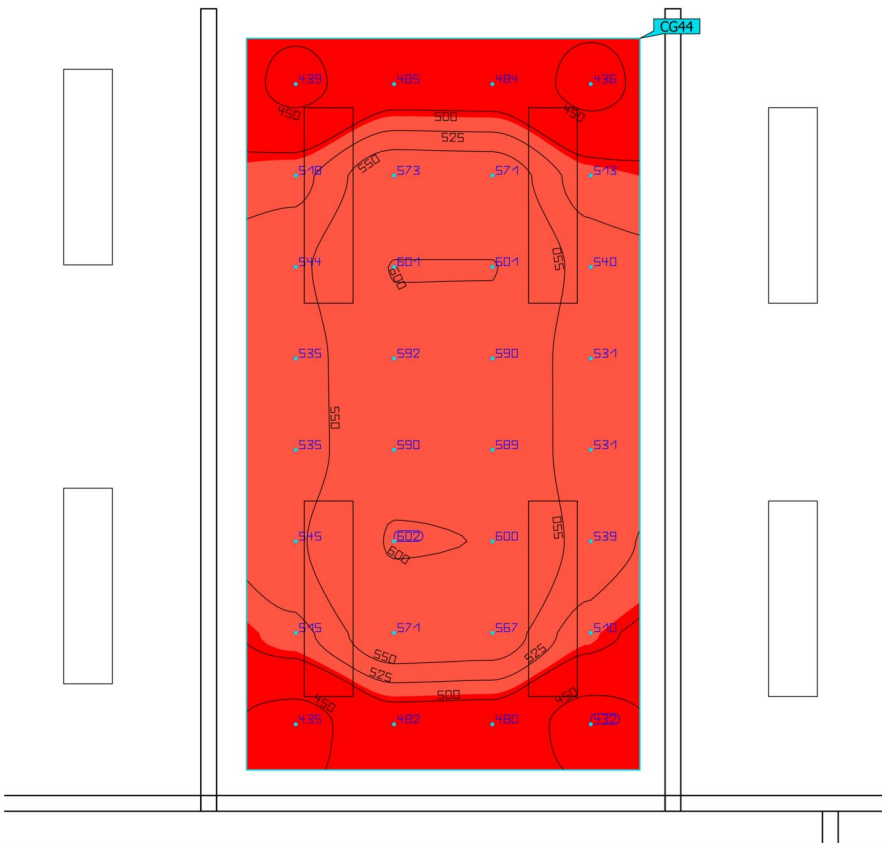
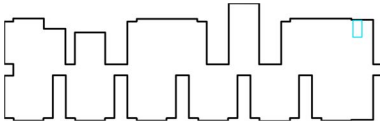


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Patrimônio	534 lx	432 lx	602 lx	0.81	0.72	CG44
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.700 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Circulação 04

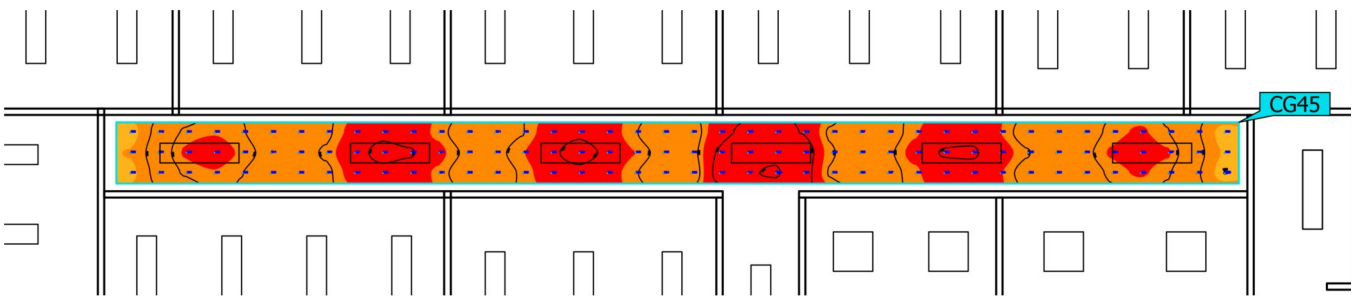



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Circulação 04 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	358 lx	249 lx	452 lx	0.70	0.55	CG45

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Reunião 05

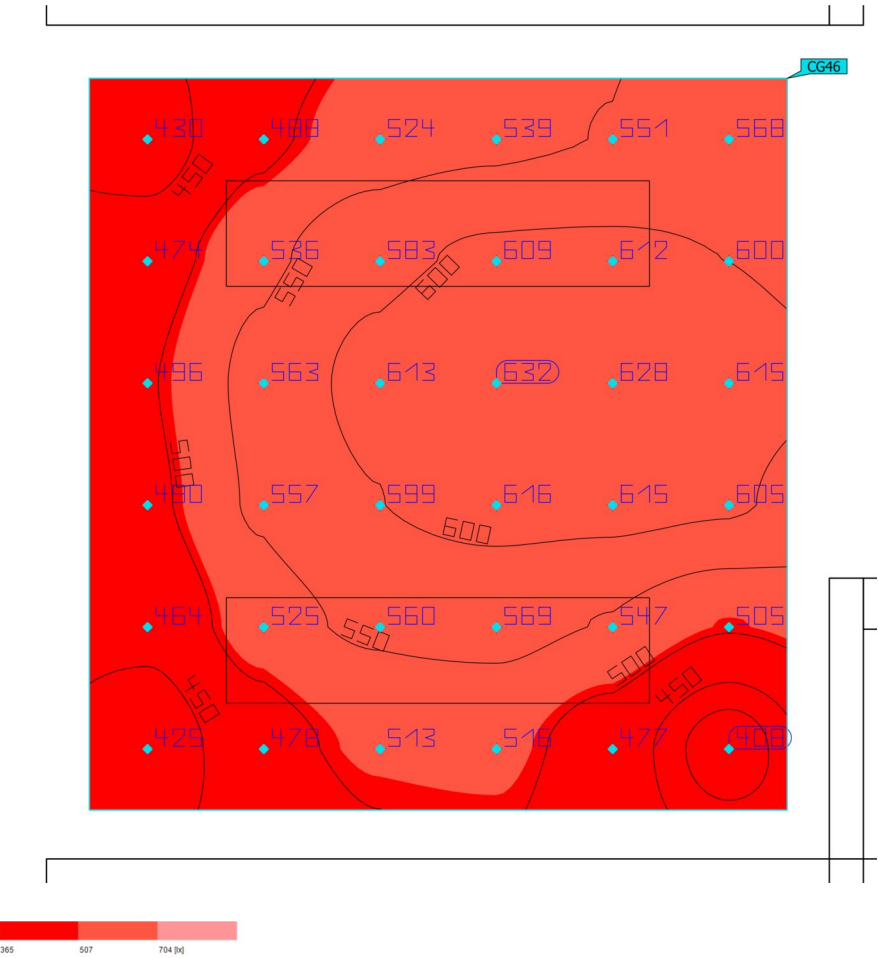
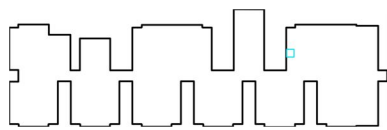


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Reunião 05 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	543 lx	408 lx	632 lx	0.75	0.65	CG46

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Assessoria 02

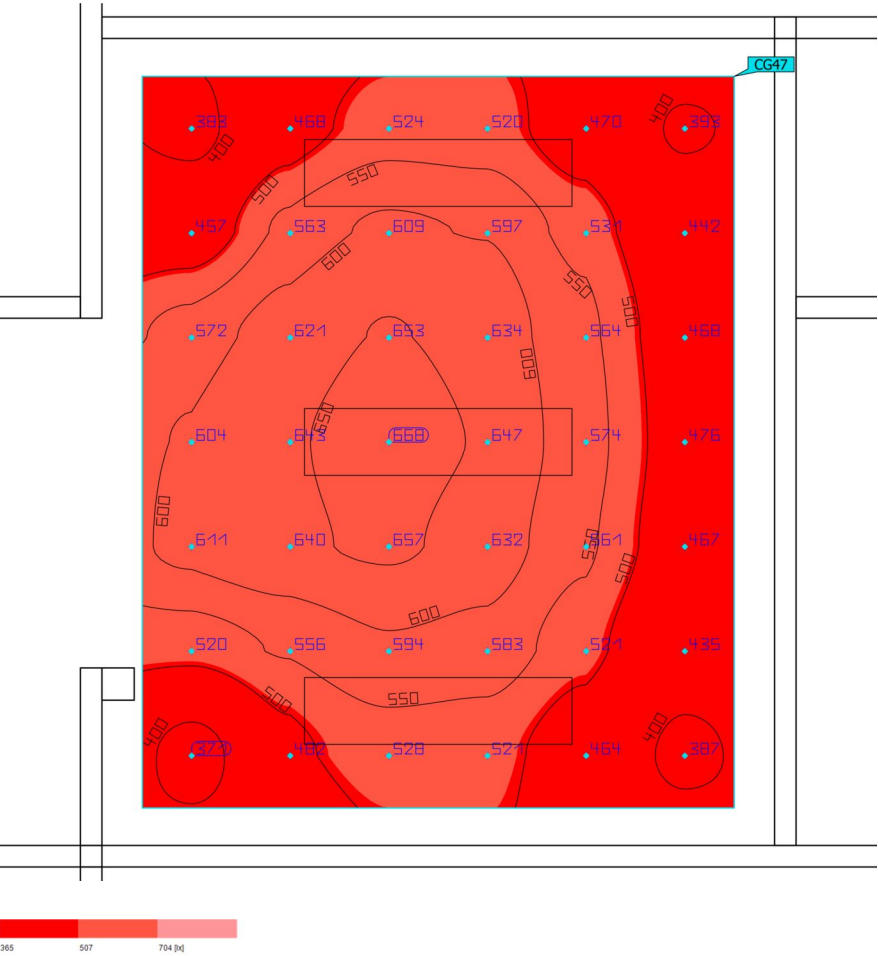



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Assessoria 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	538 lx	371 lx	668 lx	0.69	0.56	CG47

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Leitura


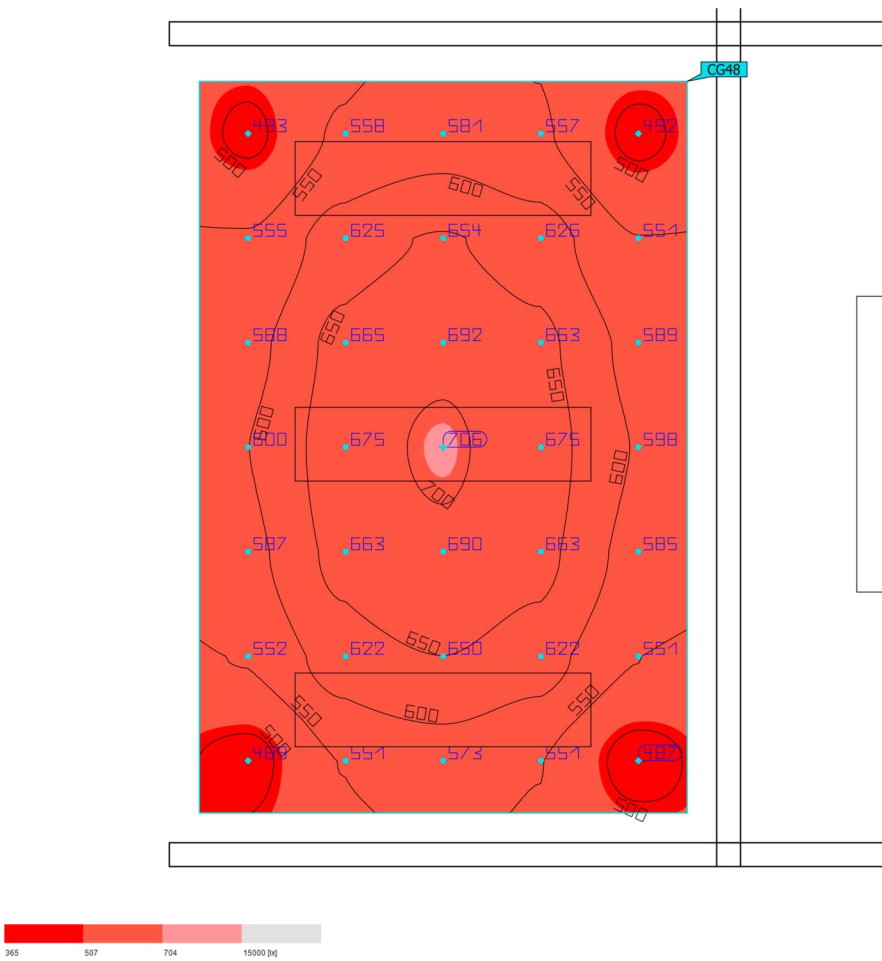



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Leitura	599 lx	487 lx	706 lx	0.81	0.69	CG48
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.700 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Biblioteca

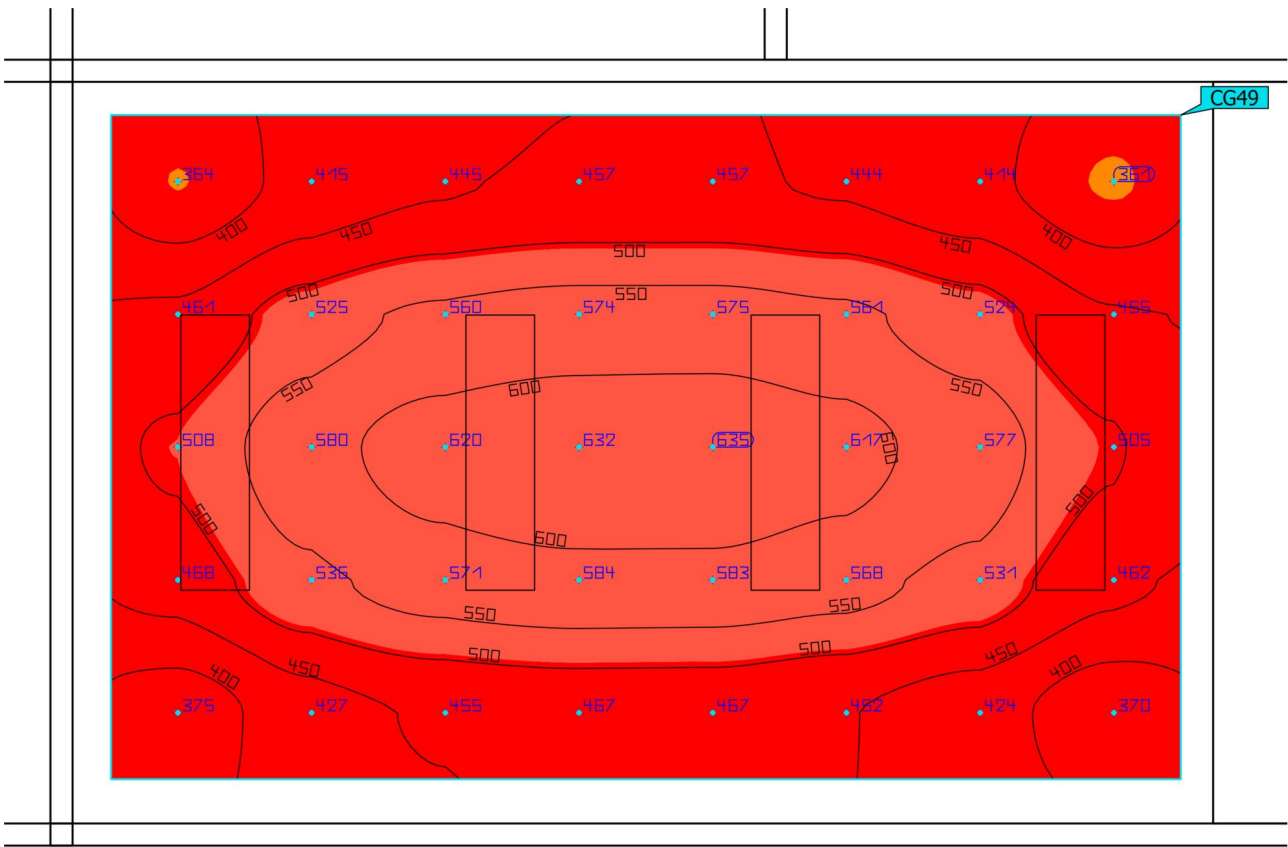



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Biblioteca Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	500 lx	361 lx	635 lx	0.72	0.57	CG49

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Contratos

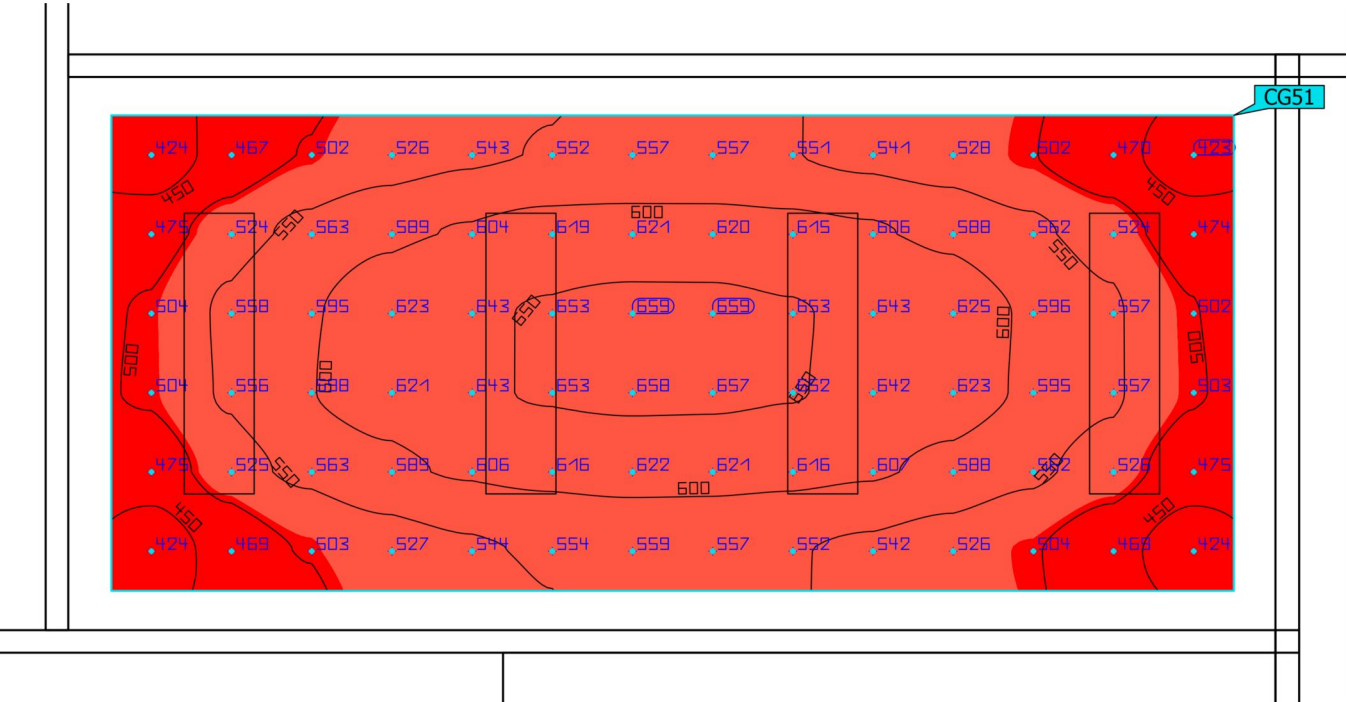



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Contratos	562 lx	423 lx	659 lx	0.75	0.64	CG51
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.700 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

RH


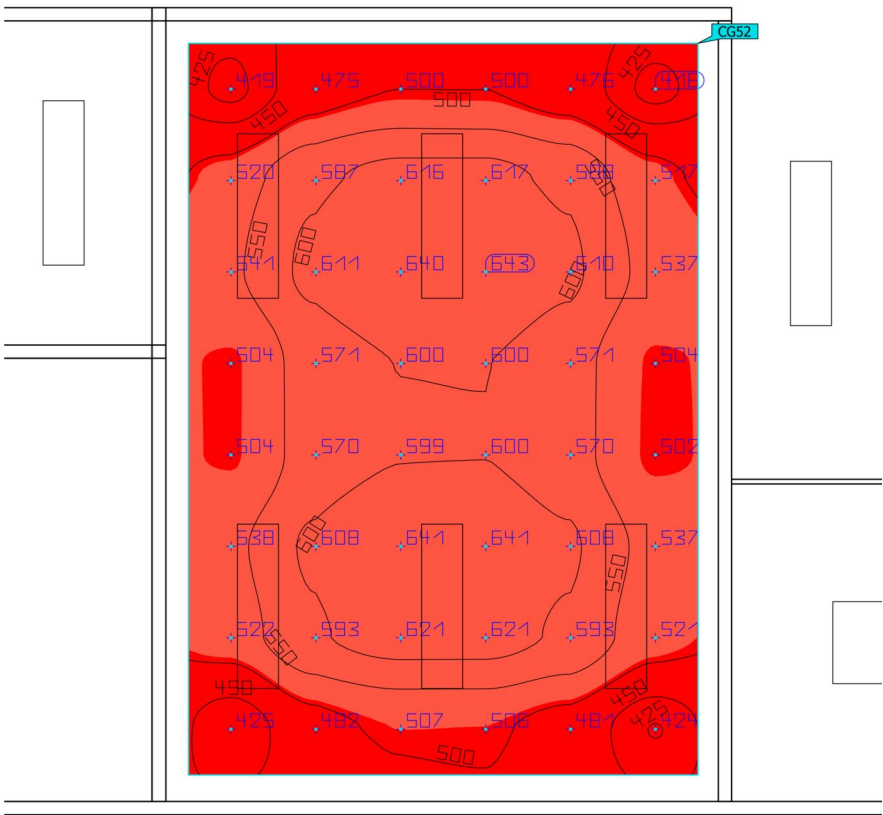



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
RH Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	550 lx	418 lx	643 lx	0.76	0.65	CG52

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Reunião 06

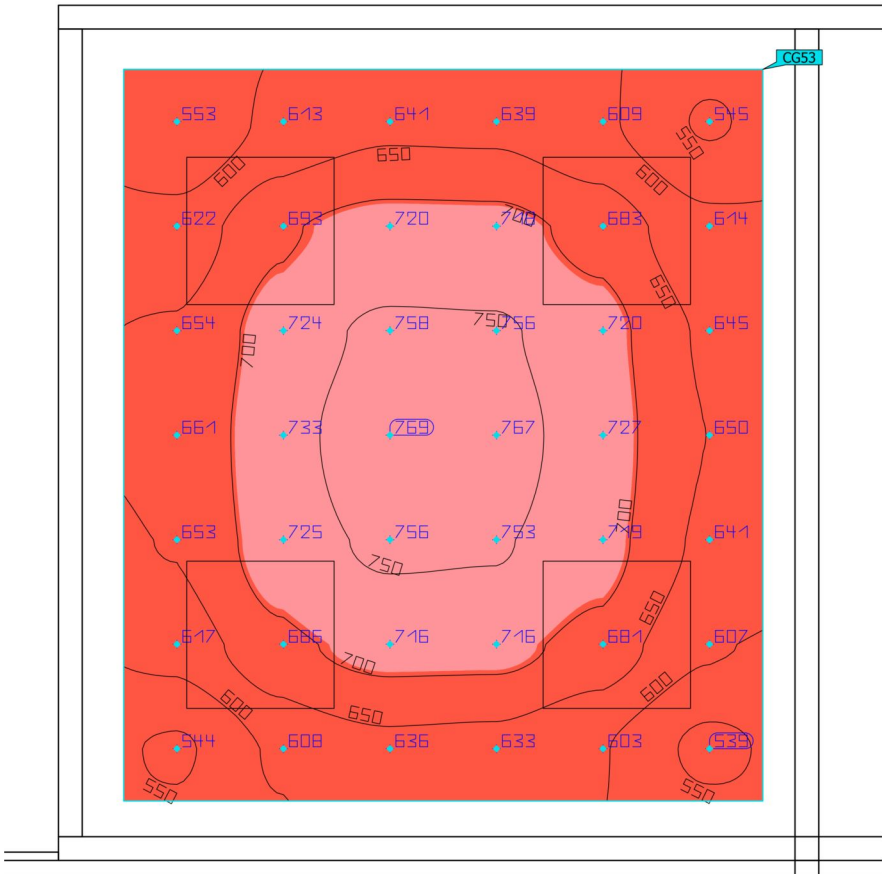



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Reunião 06 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	668 lx	539 lx	769 lx	0.81	0.70	CG53

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Recepção 04

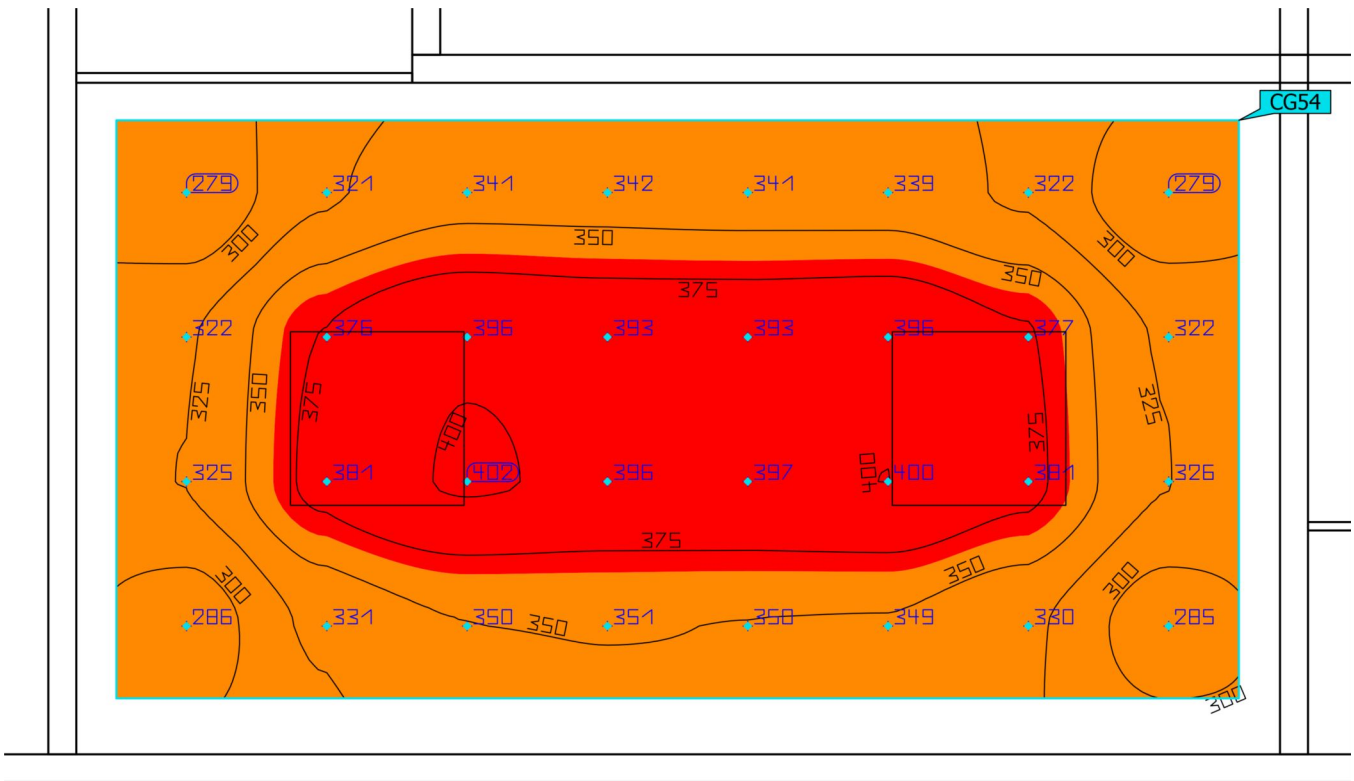



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Recepção 04 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	349 lx	279 lx	402 lx	0.80	0.69	CG54

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)




Arquivo 02

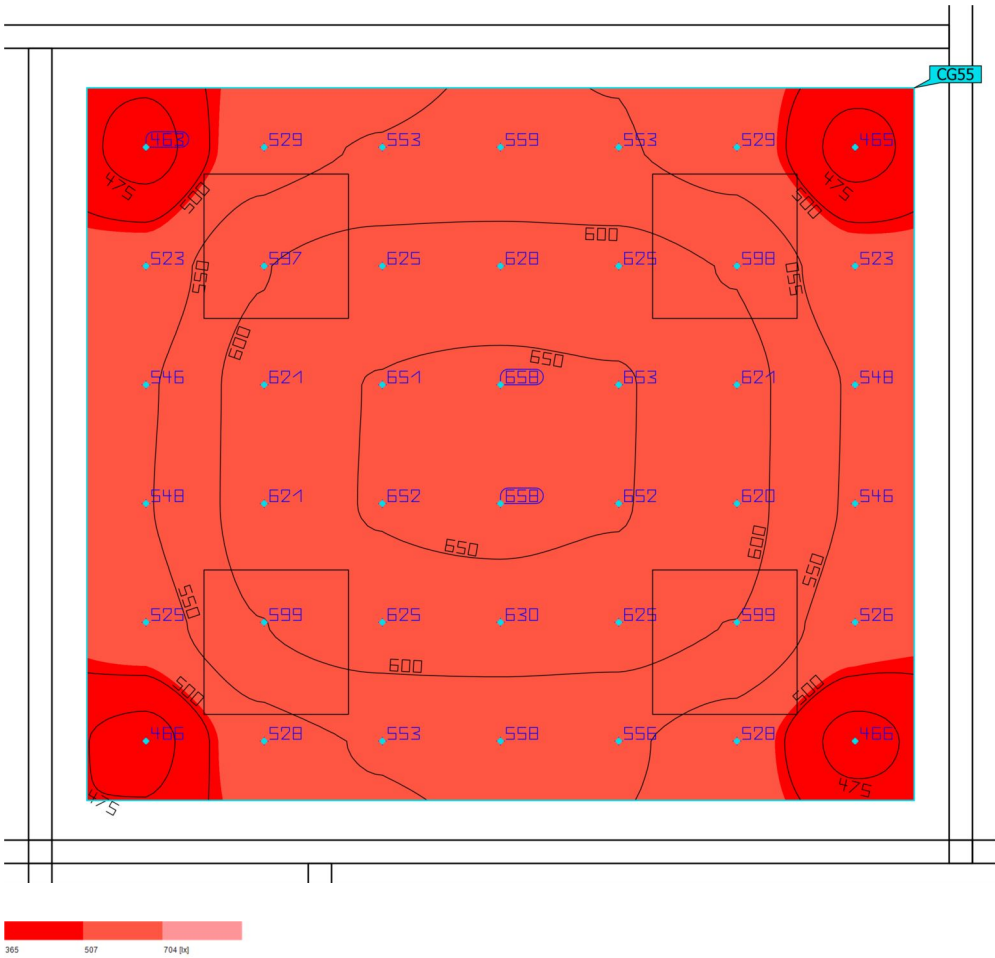

Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Arquivo 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	575 lx	463 lx	658 lx	0.81	0.70	CG55

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)
Copa 02

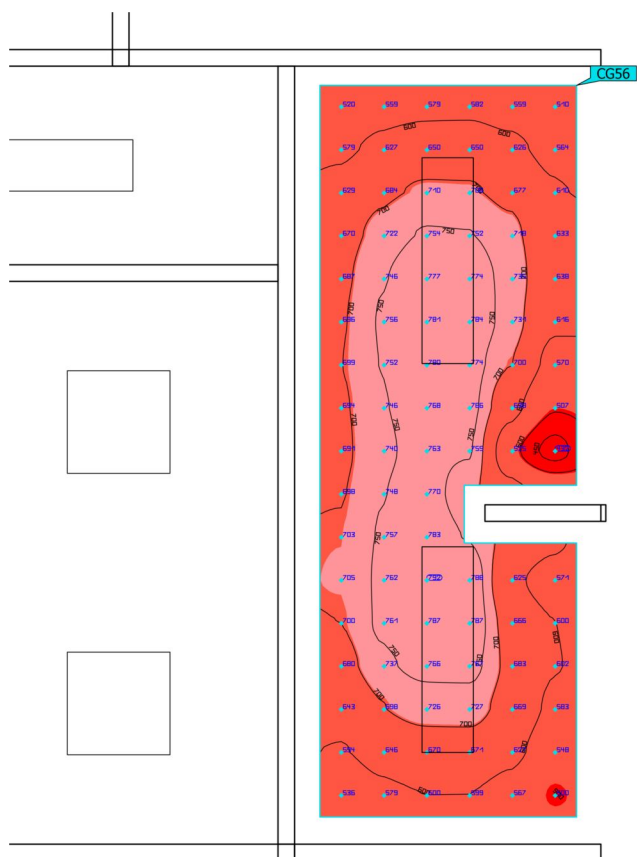



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Copa 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	674 lx	432 lx	792 lx	0.64	0.55	CG56

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Banheiro 02

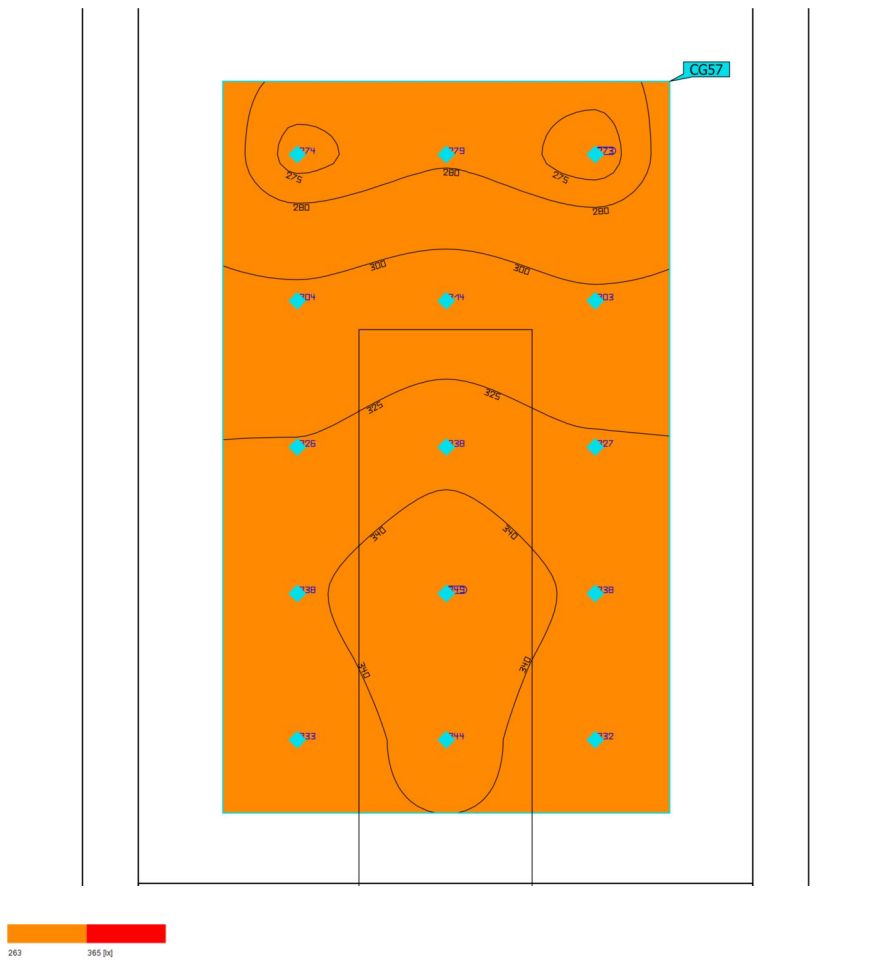



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Banheiro 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	318 lx	273 lx	349 lx	0.86	0.78	CG57

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Box


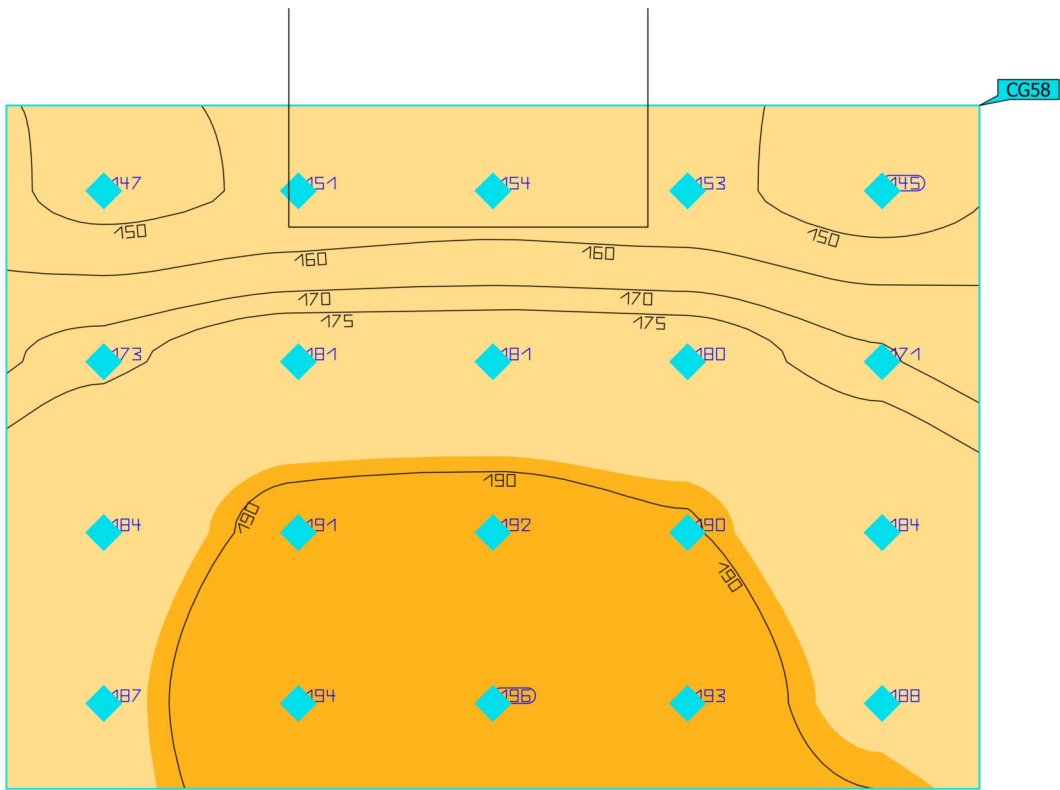



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Box Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	177 lx	145 lx	196 lx	0.82	0.74	CG58

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Estar


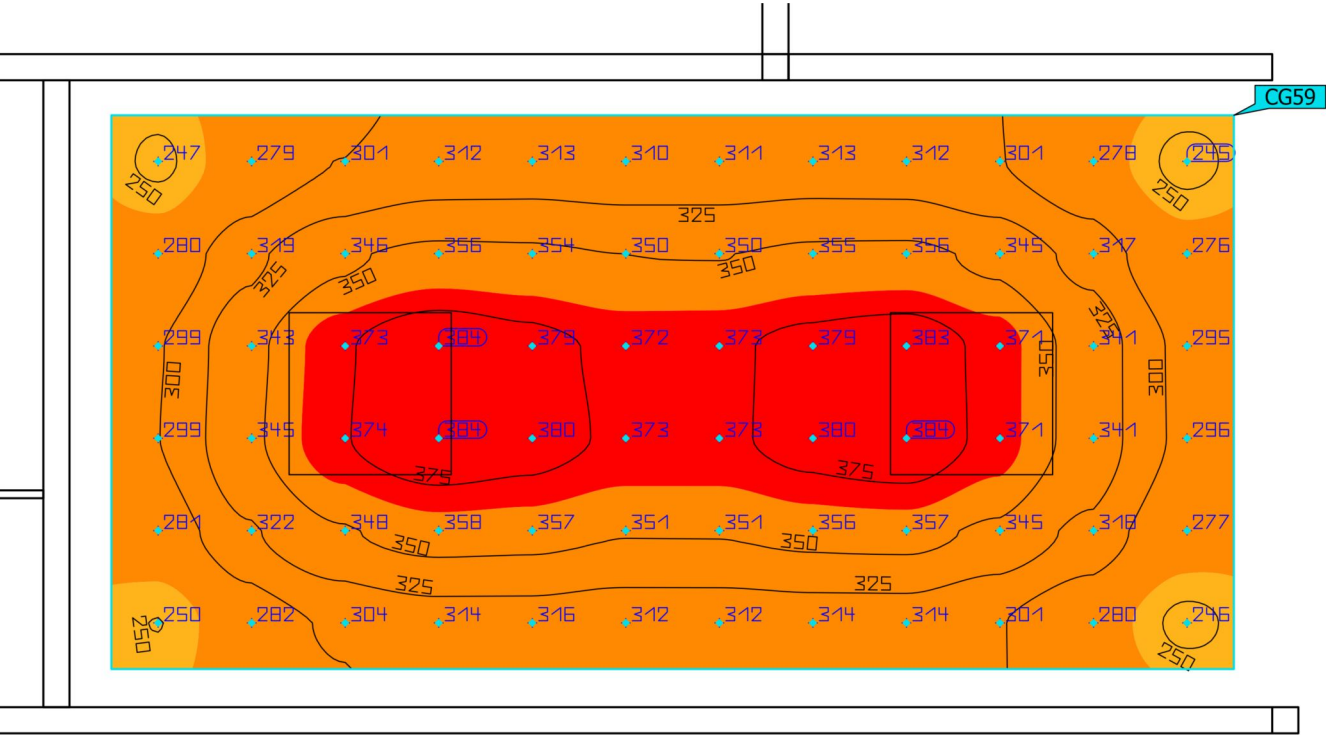



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Estar	329 lx	245 lx	384 lx	0.74	0.64	CG59
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.700 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Circulação 05

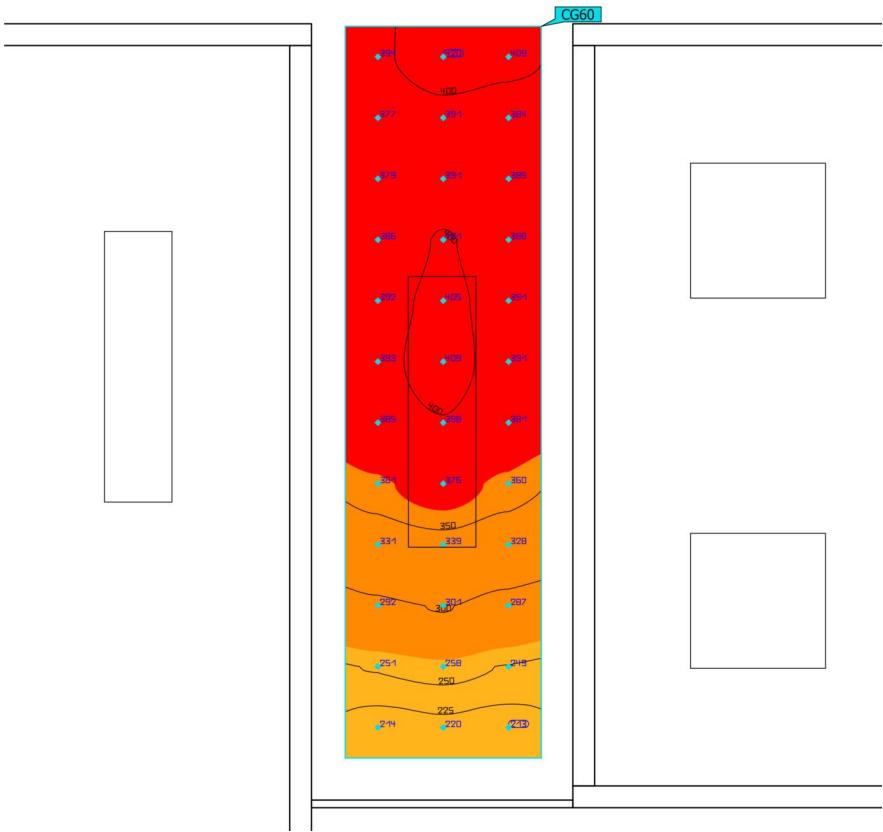



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Circulação 05 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	351 lx	213 lx	420 lx	0.61	0.51	CG60

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Área 04

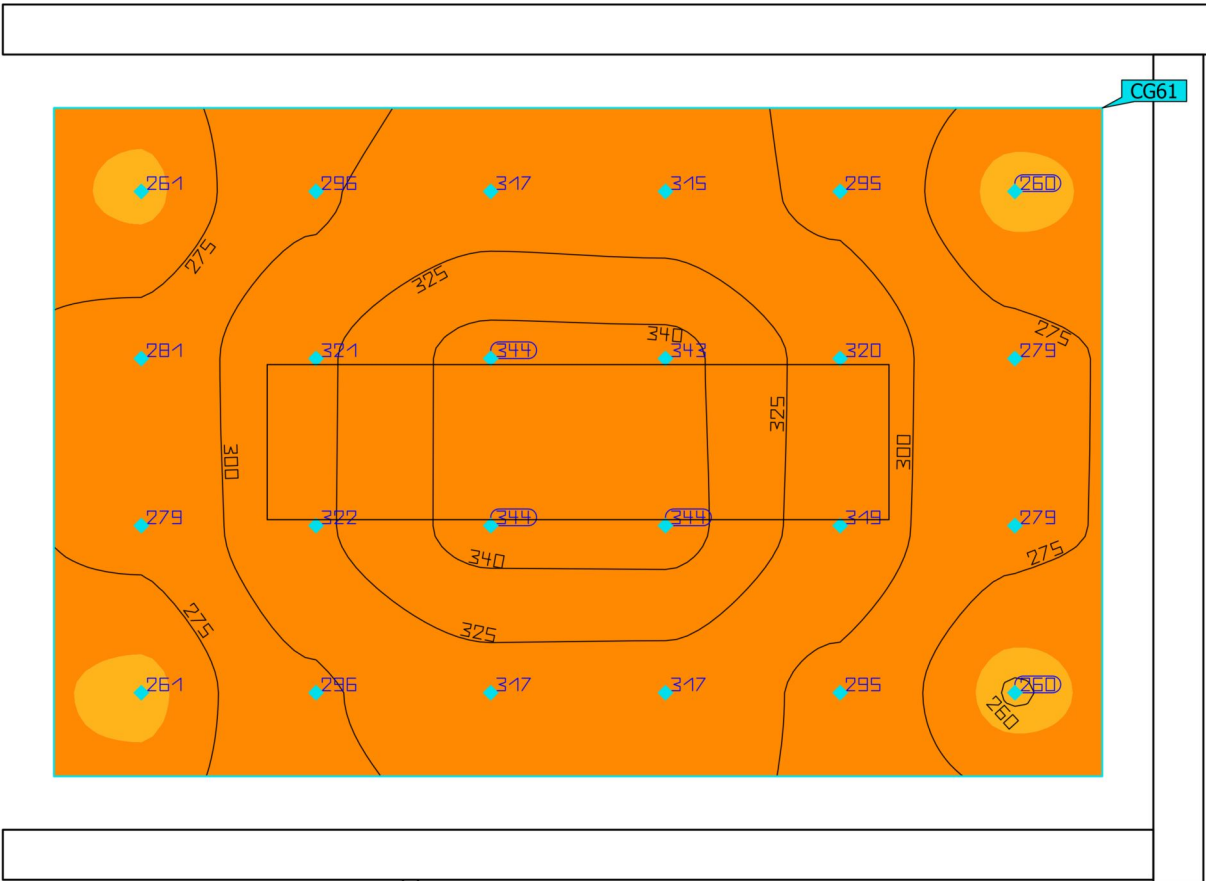



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Área 04 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	303 lx	260 lx	344 lx	0.86	0.76	CG61

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Sala Diretor 03

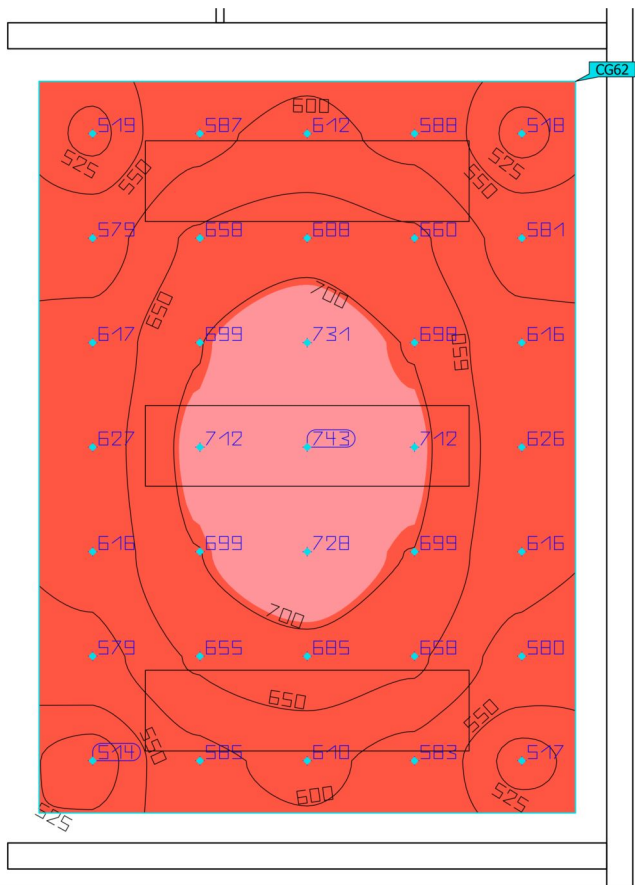



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Sala Diretor 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	631 lx	514 lx	743 lx	0.81	0.69	CG62

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Reunião 07

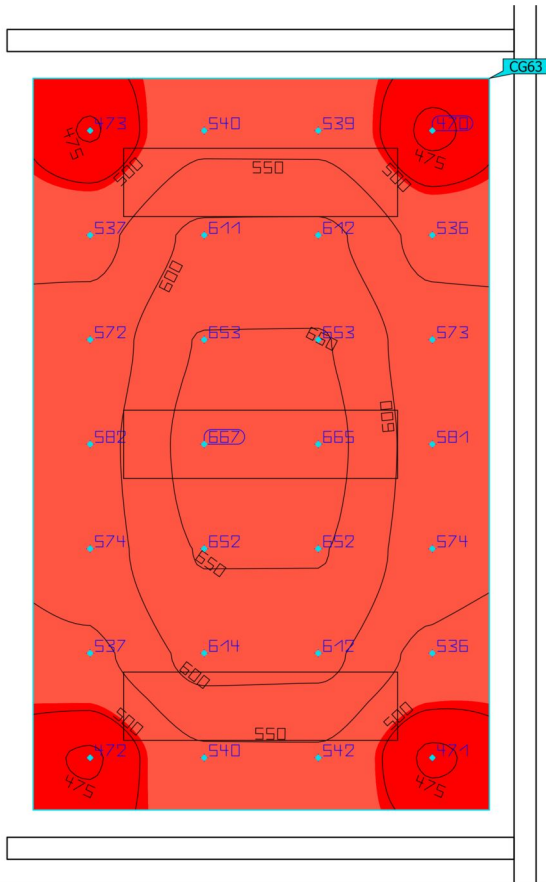
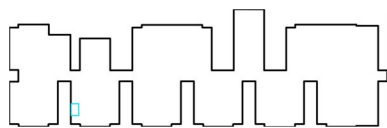


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Reunião 07 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	573 lx	470 lx	667 lx	0.82	0.70	CG63

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Copa 03

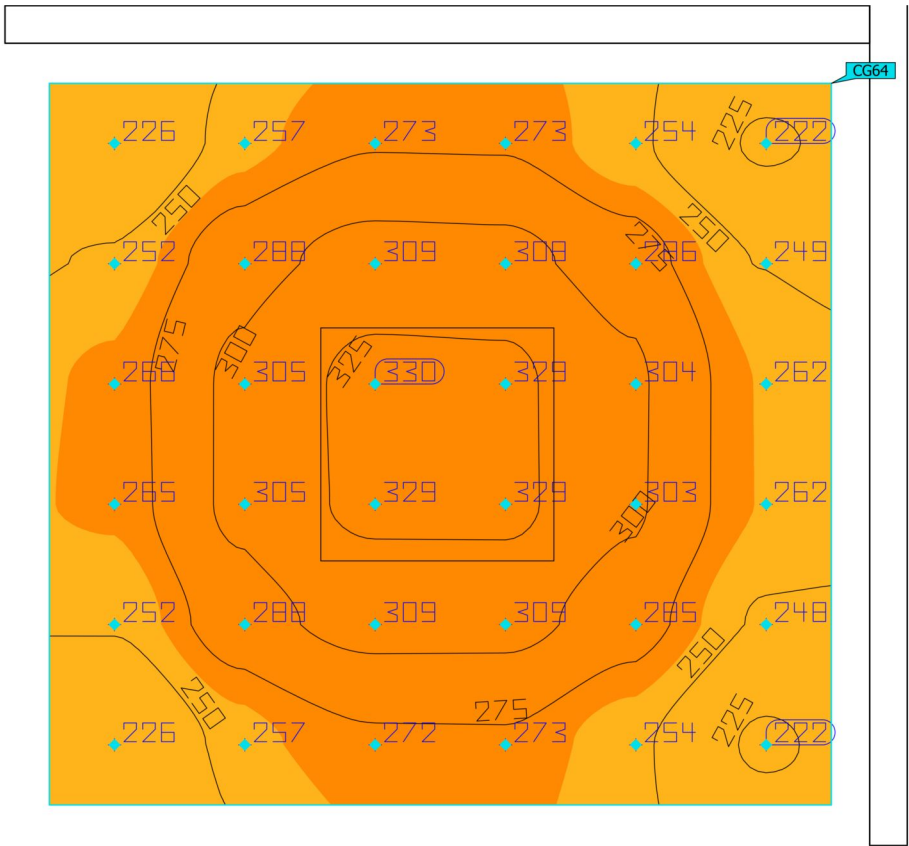


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Copa 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	277 lx	222 lx	330 lx	0.80	0.67	CG64

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Indústria e Energia


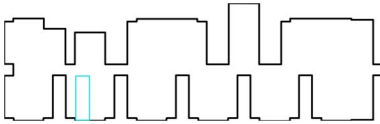


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Indústria e Energia Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	565 lx	384 lx	638 lx	0.68	0.60	CG65

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)



Recepção 03

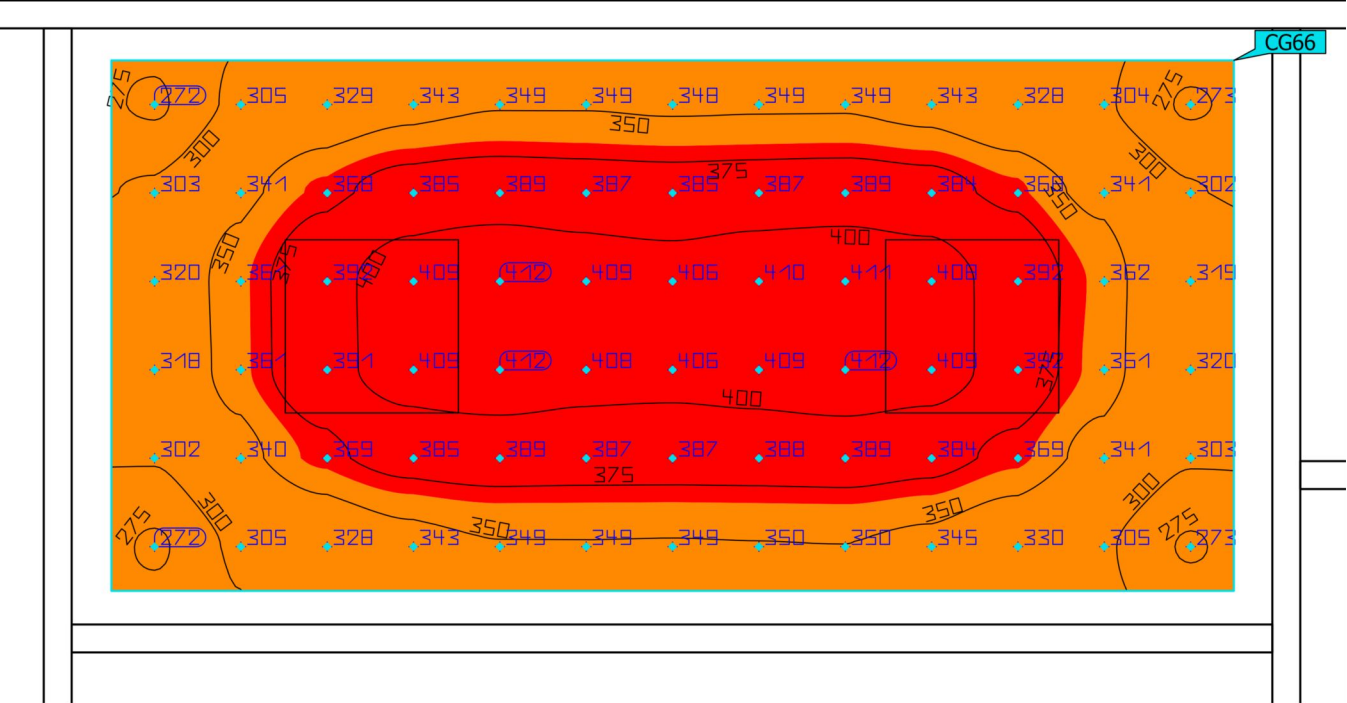

Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Recepção 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	359 lx	272 lx	412 lx	0.76	0.66	CG66

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)
Economia Serviços Compartilhados

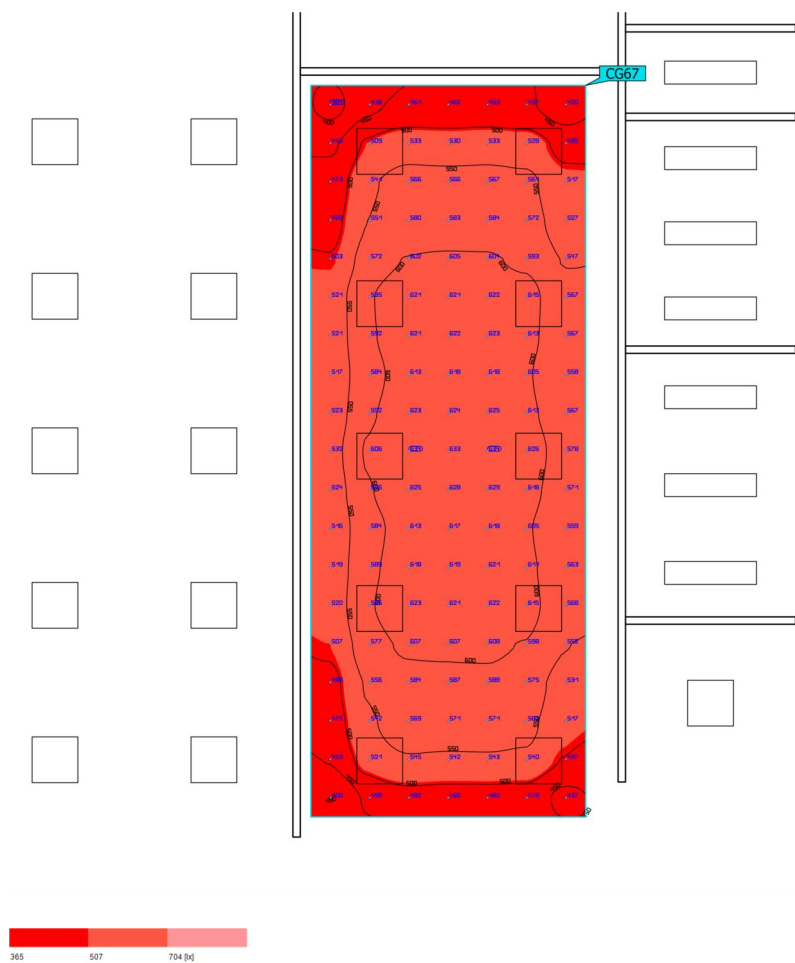



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Economia Serviços Compartilhados Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	560 lx	384 lx	634 lx	0.69	0.61	CG67

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

DML 02

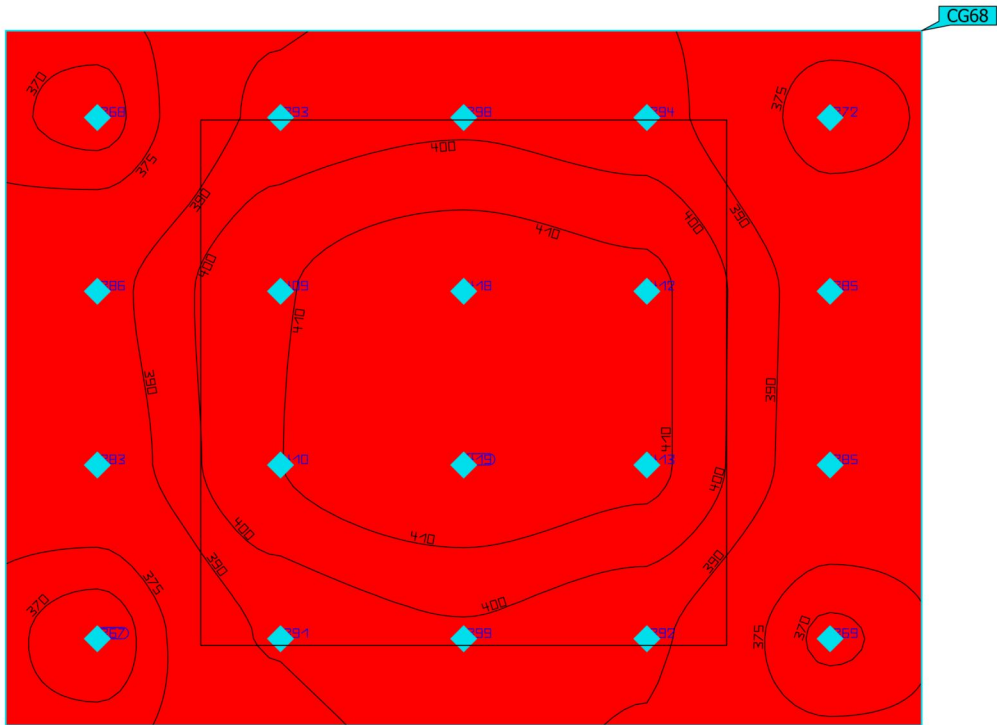



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
DML 02	393 lx	367 lx	419 lx	0.93	0.88	CG68
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.700 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Espera


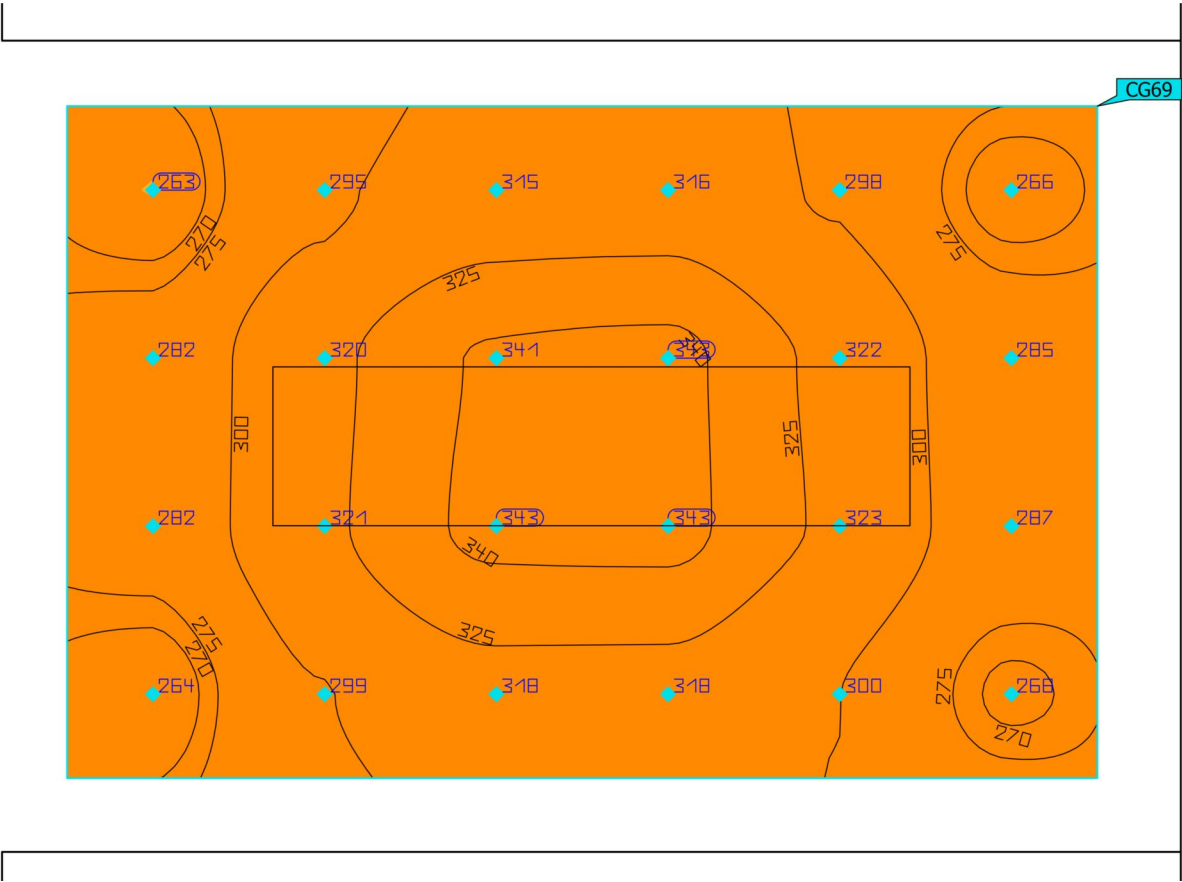



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Espera	305 lx	263 lx	343 lx	0.86	0.77	CG69
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.700 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Hall

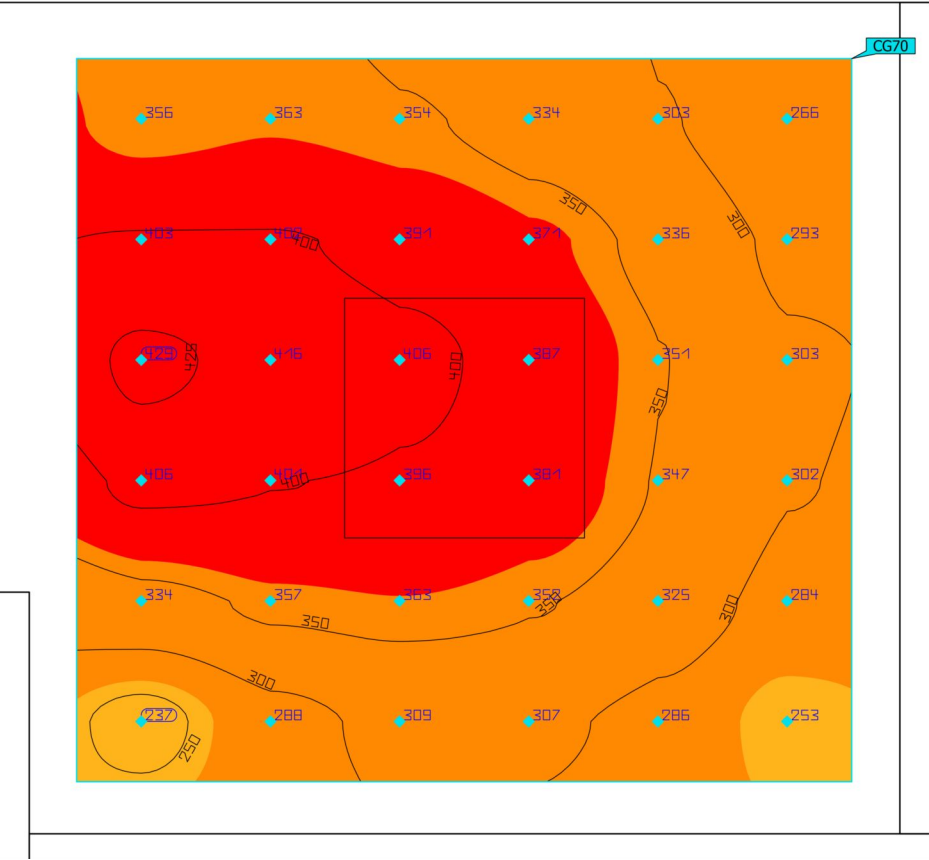



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Hall Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	344 lx	237 lx	429 lx	0.69	0.55	CG70

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Som

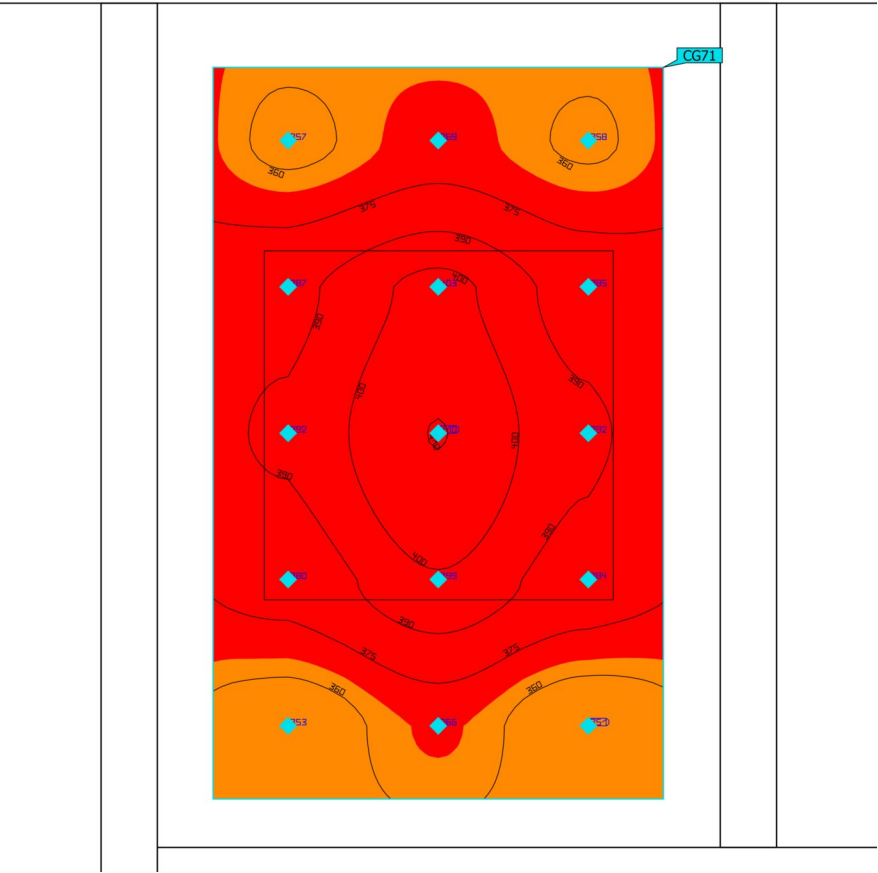



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Som Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	379 lx	351 lx	410 lx	0.93	0.86	CG71

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Proj.

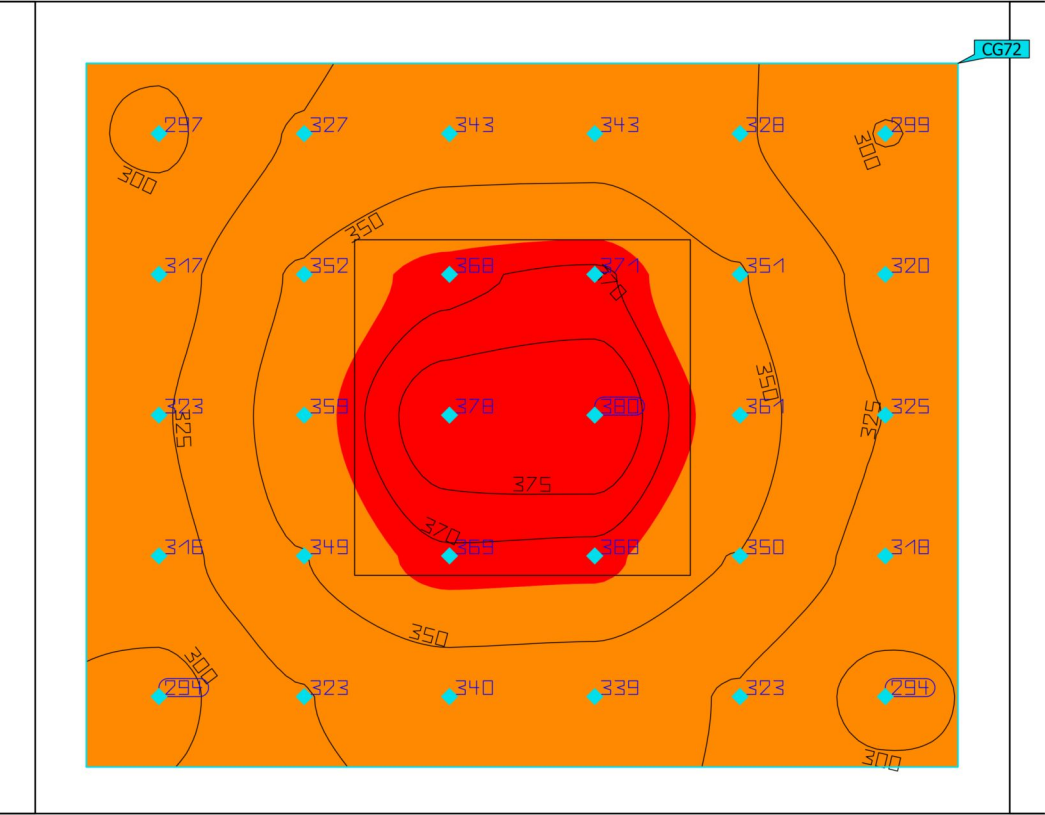



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Proj. Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	338 lx	294 lx	380 lx	0.87	0.77	CG72

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Trad.


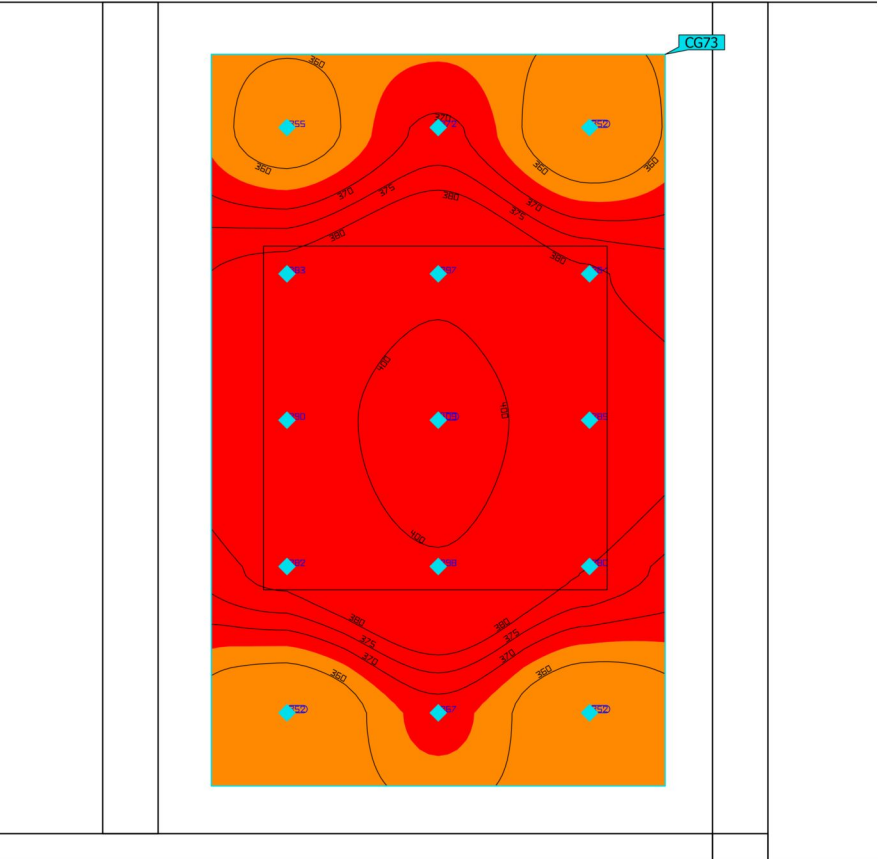



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Trad. Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	377 lx	352 lx	409 lx	0.93	0.86	CG73

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Circulação 07

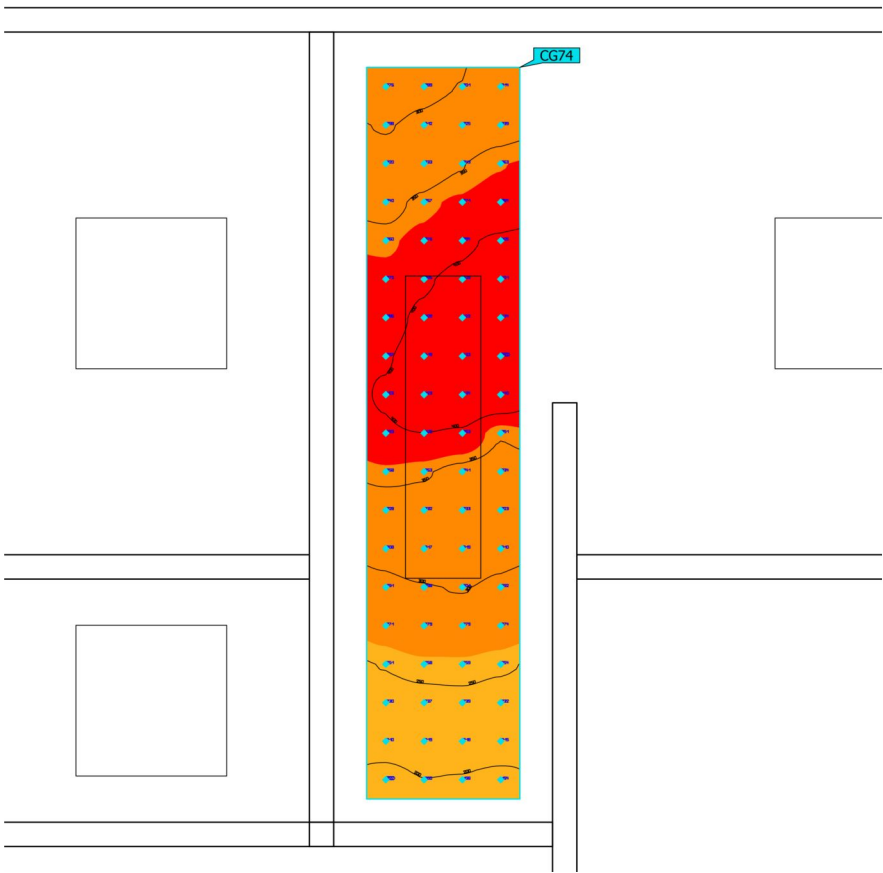



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Circulação 07 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	327 lx	192 lx	442 lx	0.59	0.43	CG74

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Sanitário 04

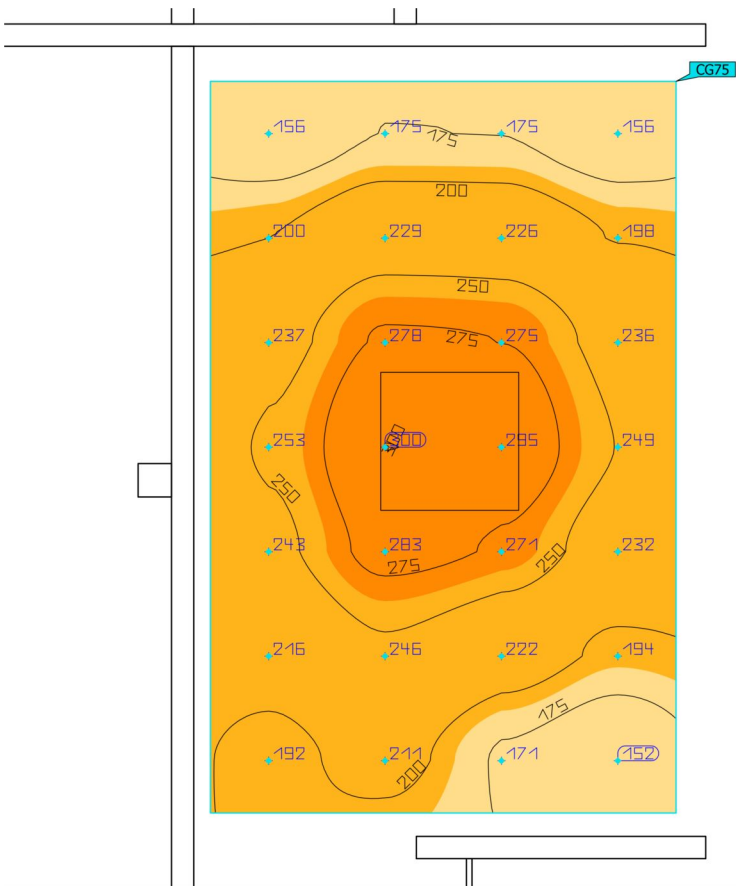



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Sanitário 04 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	224 lx	152 lx	300 lx	0.68	0.51	CG75

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Corredor sanitário 02

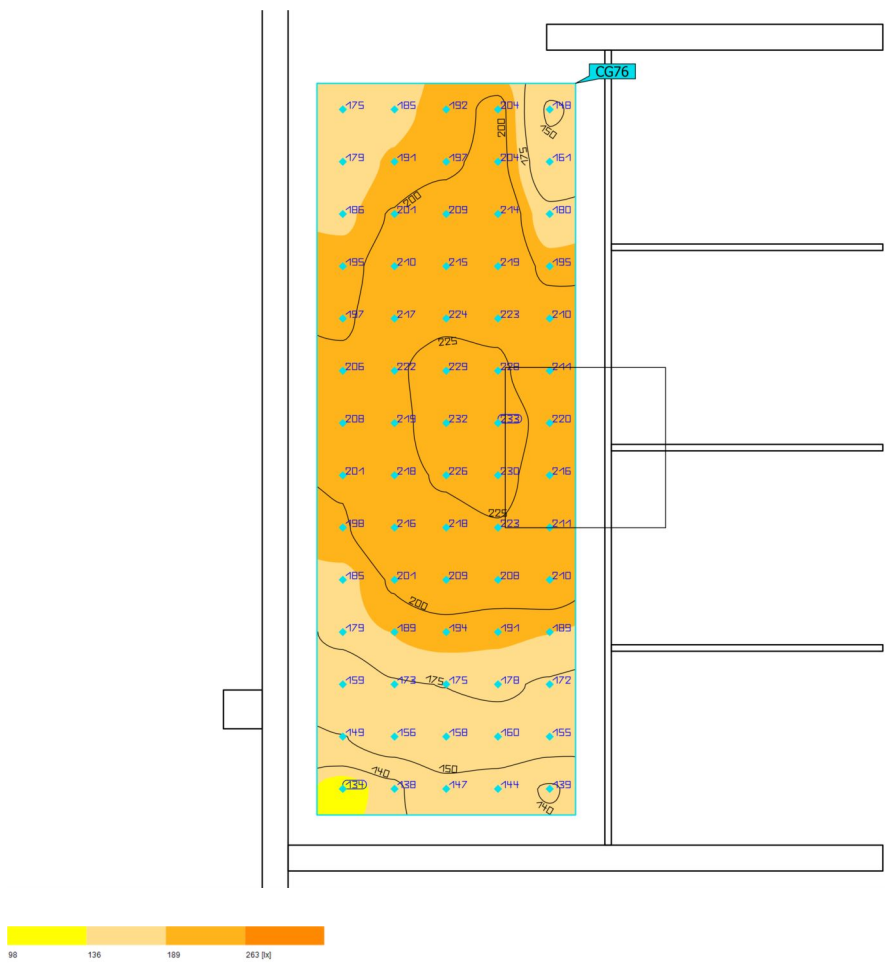



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Corredor sanitário 02 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	194 lx	134 lx	233 lx	0.69	0.58	CG76

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Depósito

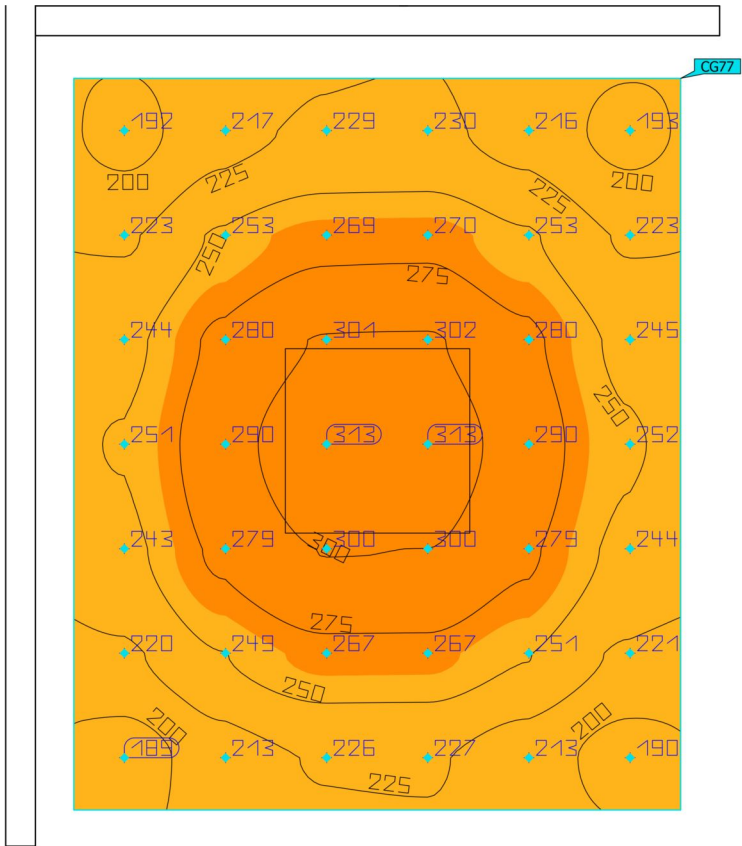



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Depósito Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	250 lx	189 lx	313 lx	0.76	0.60	CG77

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Certame

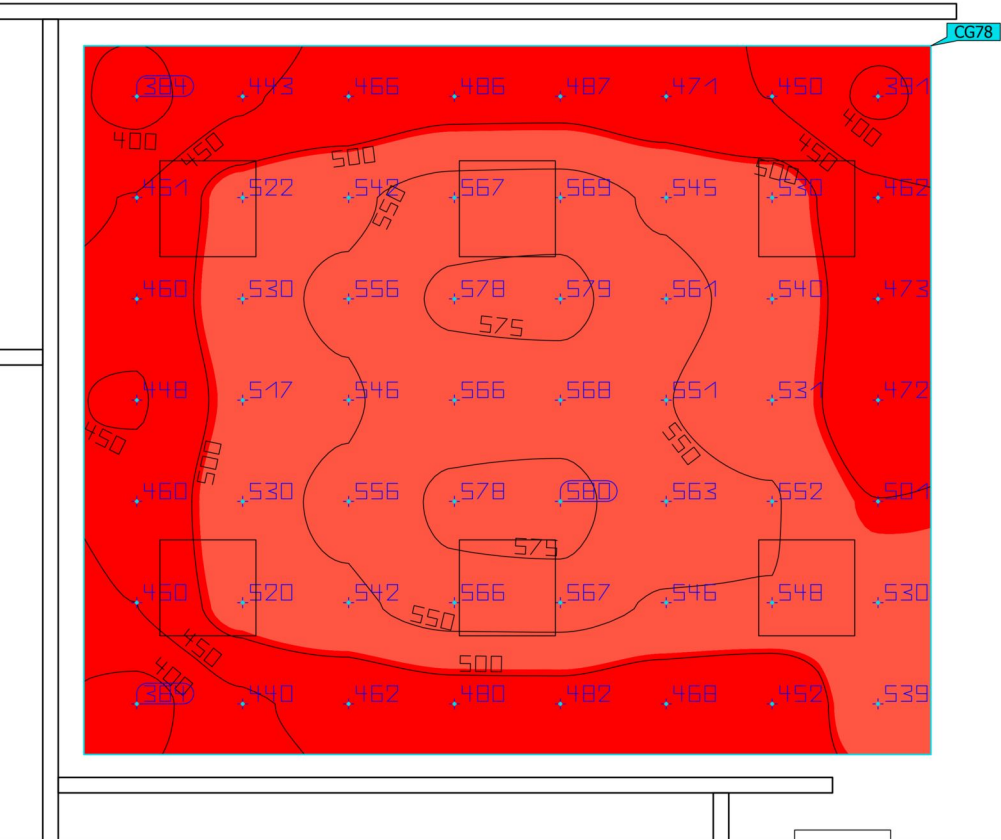



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Certame	510 lx	384 lx	580 lx	0.75	0.66	CG78
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.700 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Copa 04

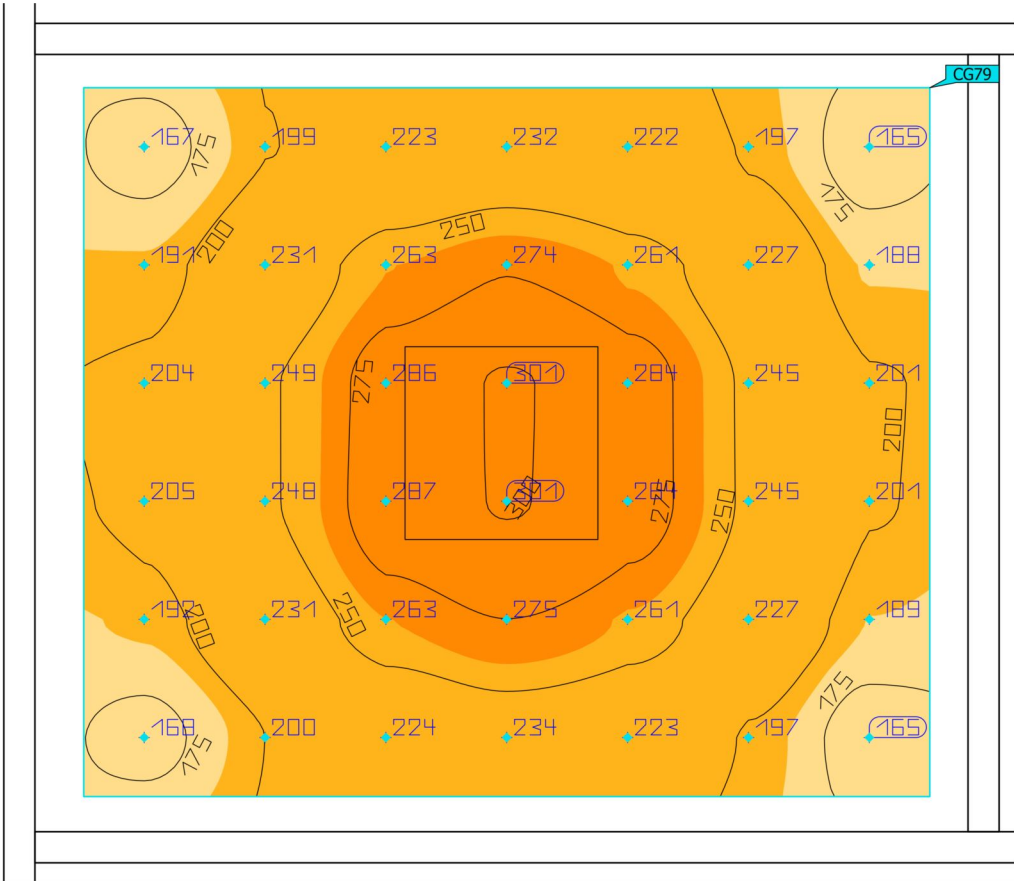



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Copa 04 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	229 lx	165 lx	301 lx	0.72	0.55	CG79

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Arquivo 03


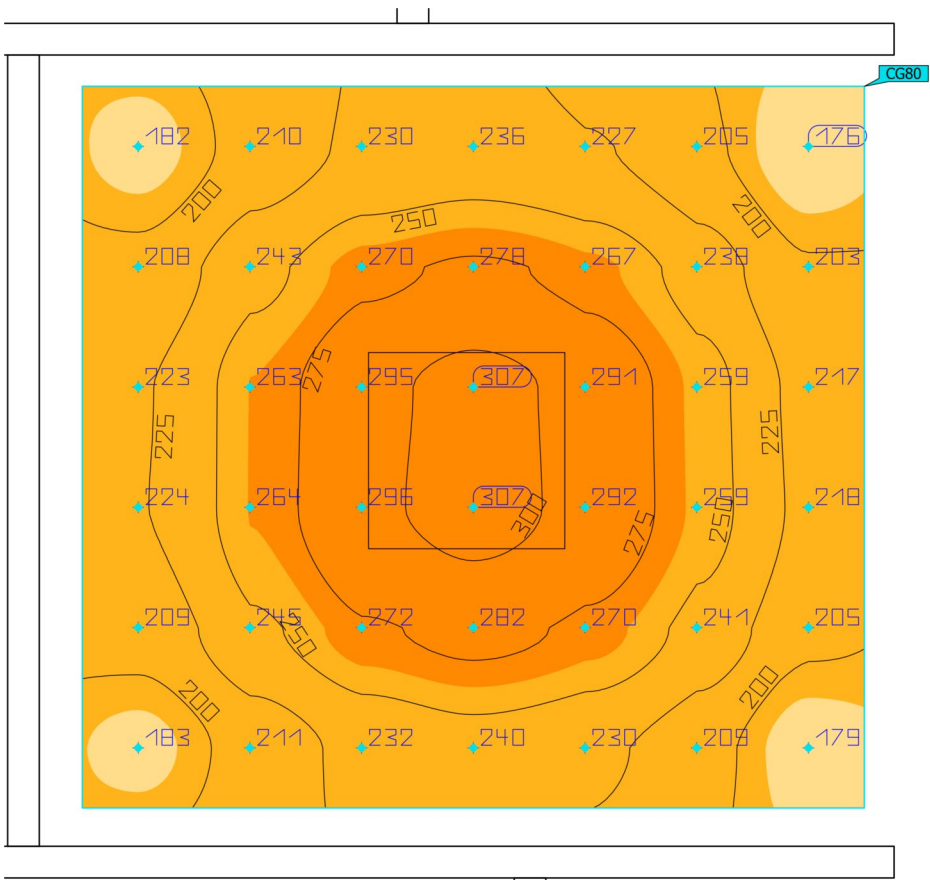



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Arquivo 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	240 lx	176 lx	307 lx	0.73	0.57	CG80

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Sala Diretor 04

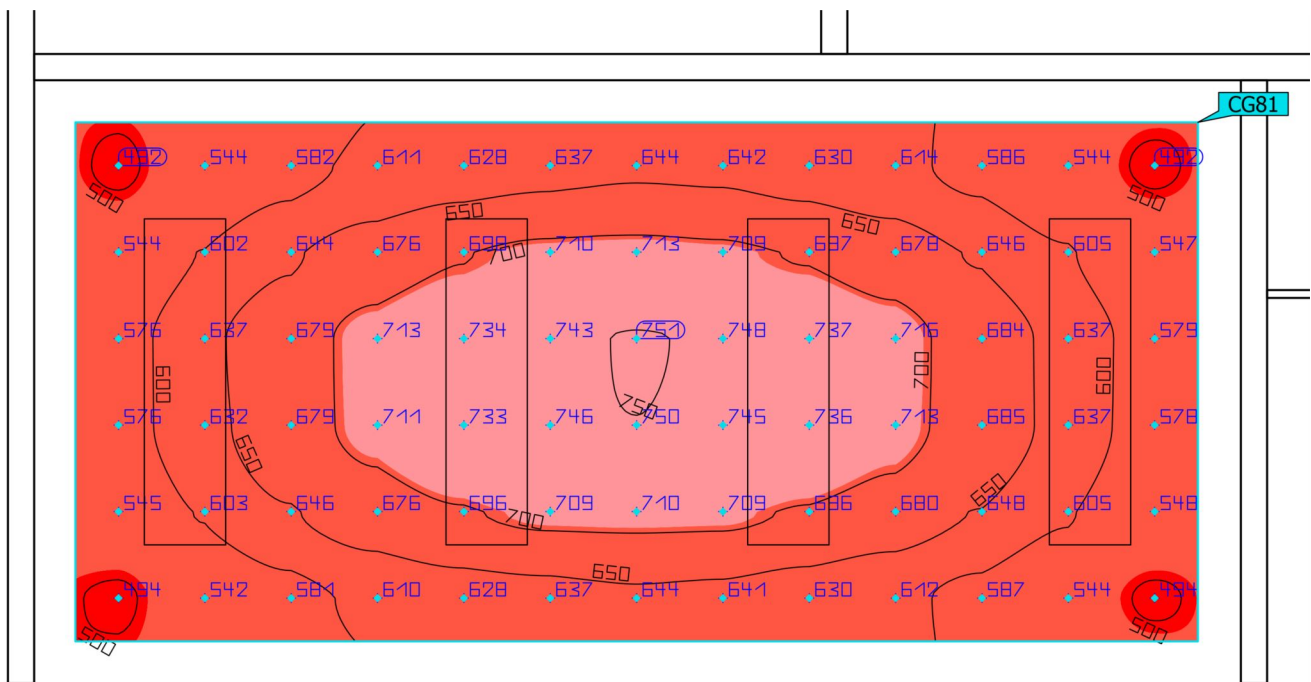



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Sala Diretor 04 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	642 lx	492 lx	751 lx	0.77	0.66	CG81

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Auditório 70 lugares

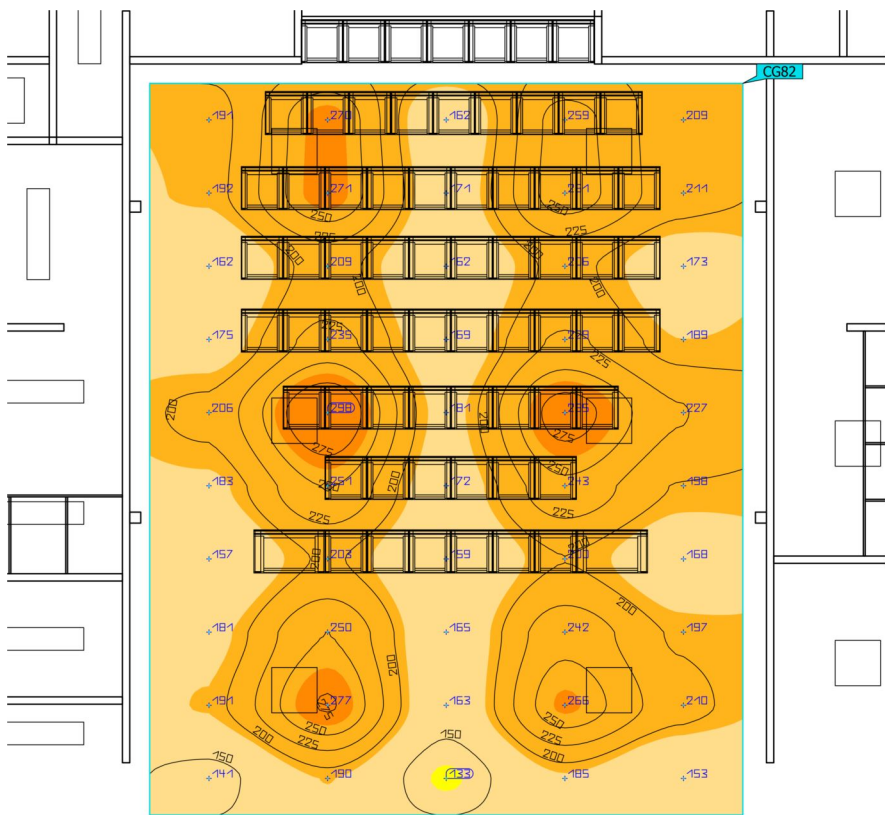



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Auditório 70 lugares Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	204 lx	133 lx	298 lx	0.65	0.45	CG82

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Patente 02

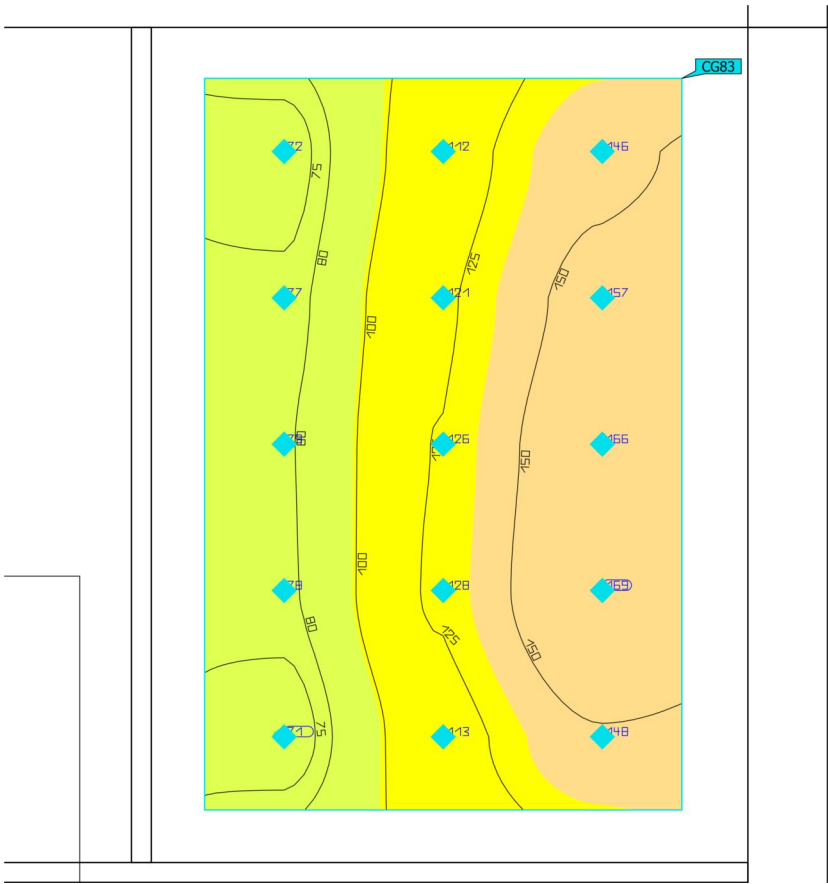
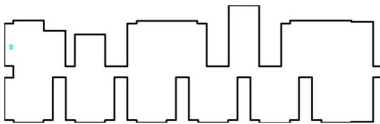


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Patente 02	117 lx	70.8 lx	169 lx	0.61	0.42	CG83
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.700 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)

Patente 03

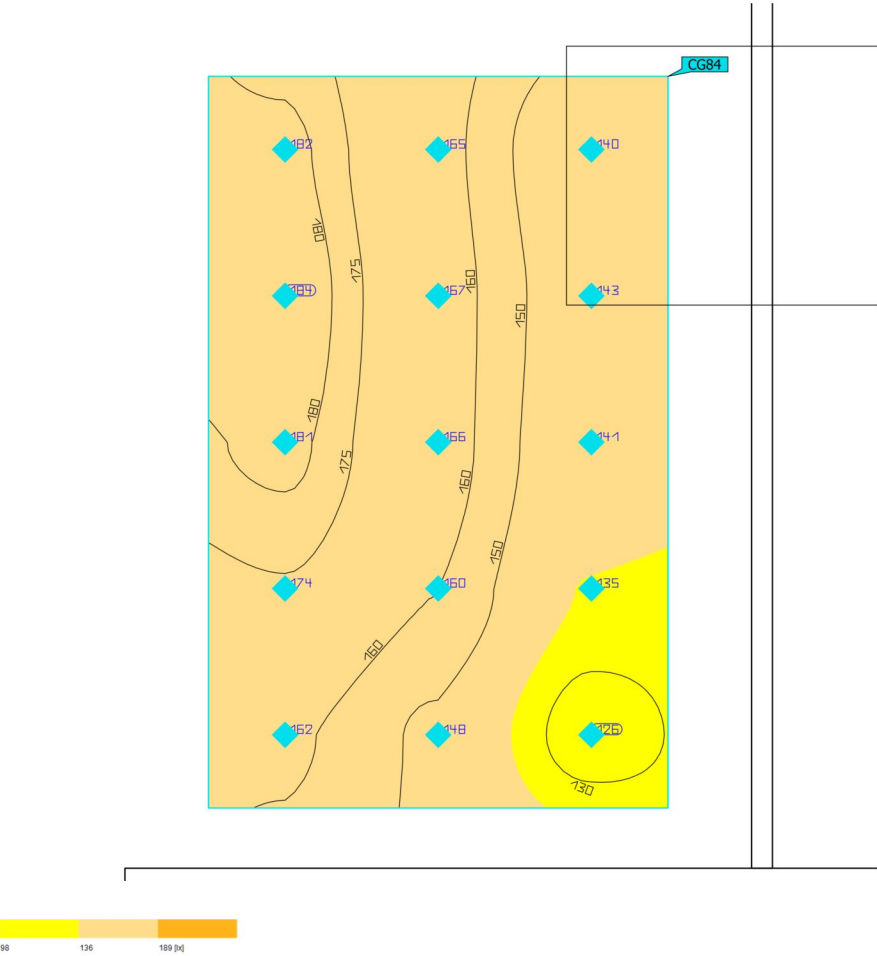



Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Patente 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	158 lx	126 lx	184 lx	0.80	0.68	CG84

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 1 · Sala 1 (Cenário de Luz 1)




Superfície de cálculo 94

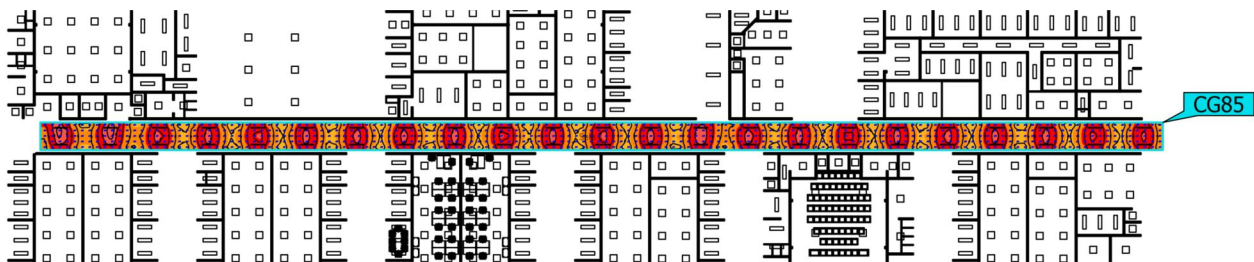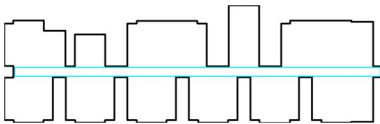




Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Superfície de cálculo 94 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	363 lx	220 lx	575 lx	0.61	0.38	CG85

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Imagens

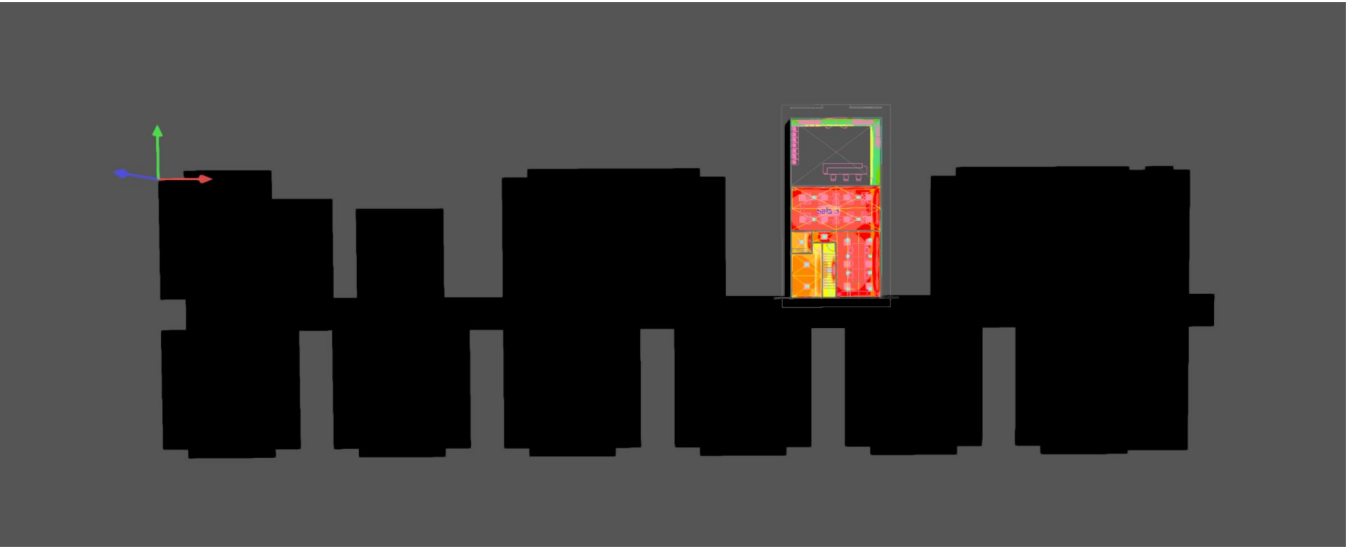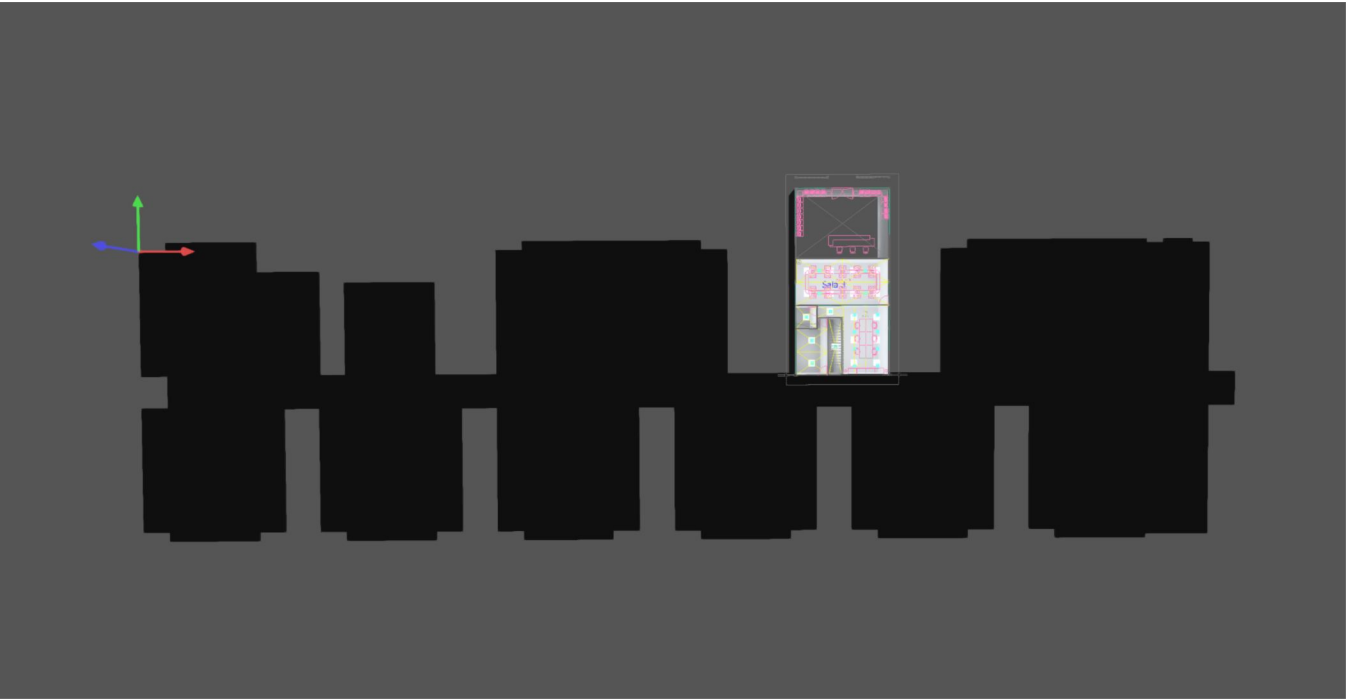


Imagens

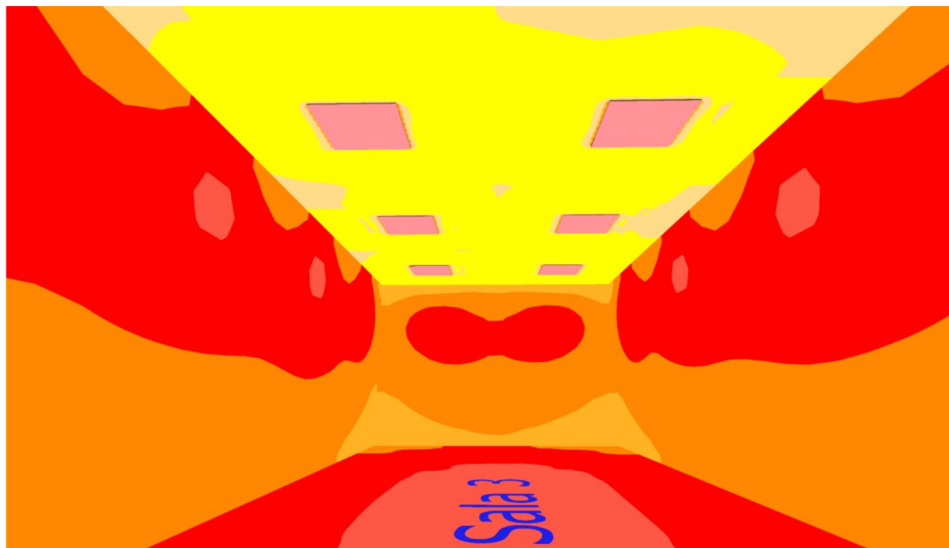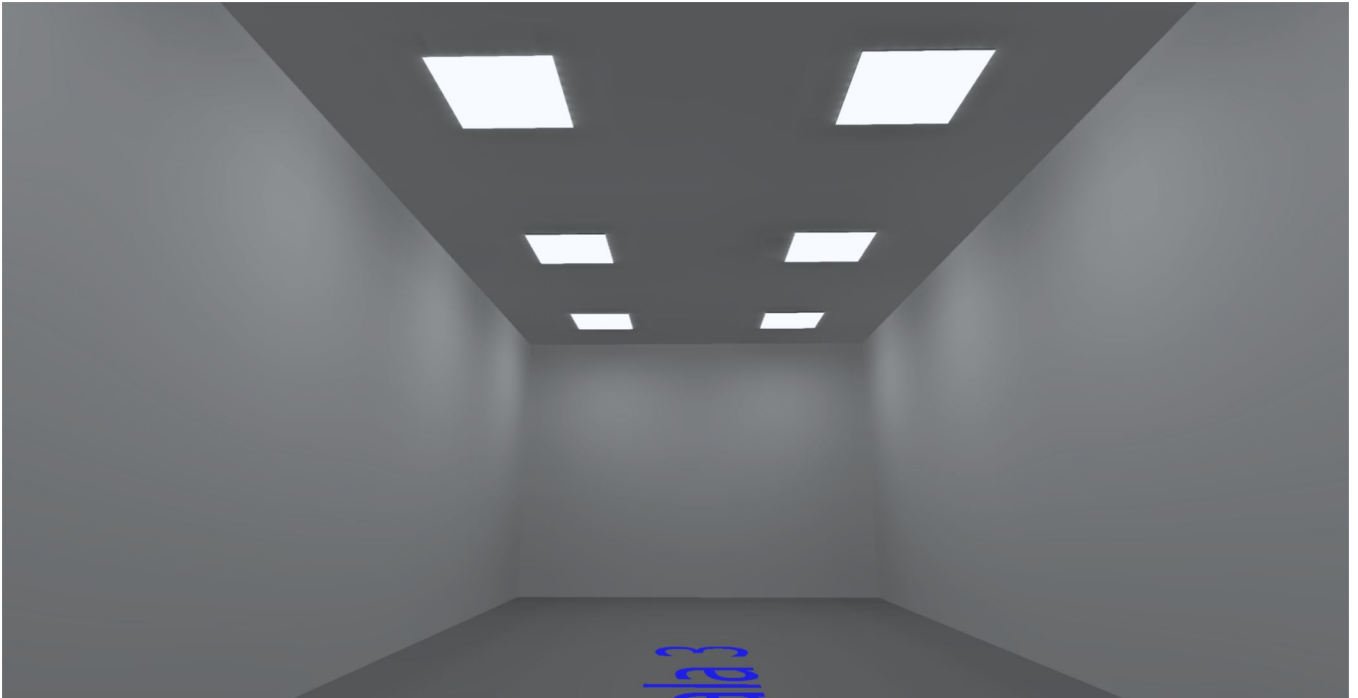

Edifício 1 · Andar 2 · Sala 3 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

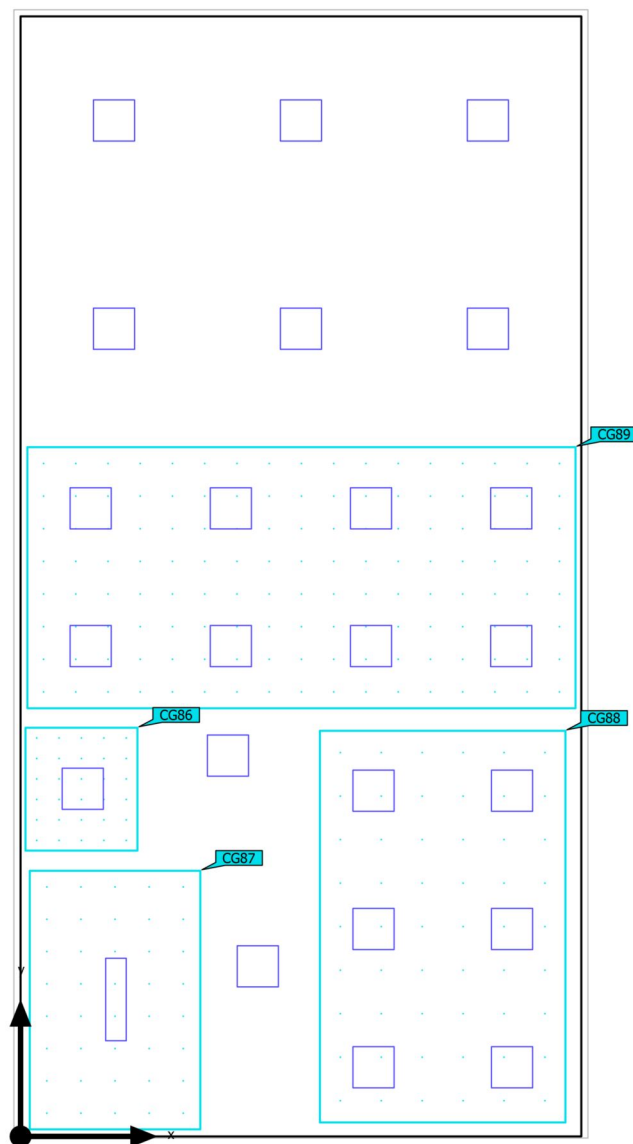

Edifício 1 · Andar 2 · Sala 3 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo


Superfícies de cálculo

Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Área 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	304 lx	254 lx	354 lx	0.84	0.72	CG86
Depósito Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	174 lx	98.9 lx	264 lx	0.57	0.37	CG87
T.I. Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	540 lx	422 lx	611 lx	0.78	0.69	CG88
Sala 03 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	535 lx	365 lx	623 lx	0.68	0.59	CG89

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 2 · Sala 3 (Cenário de Luz 1)

Área 01

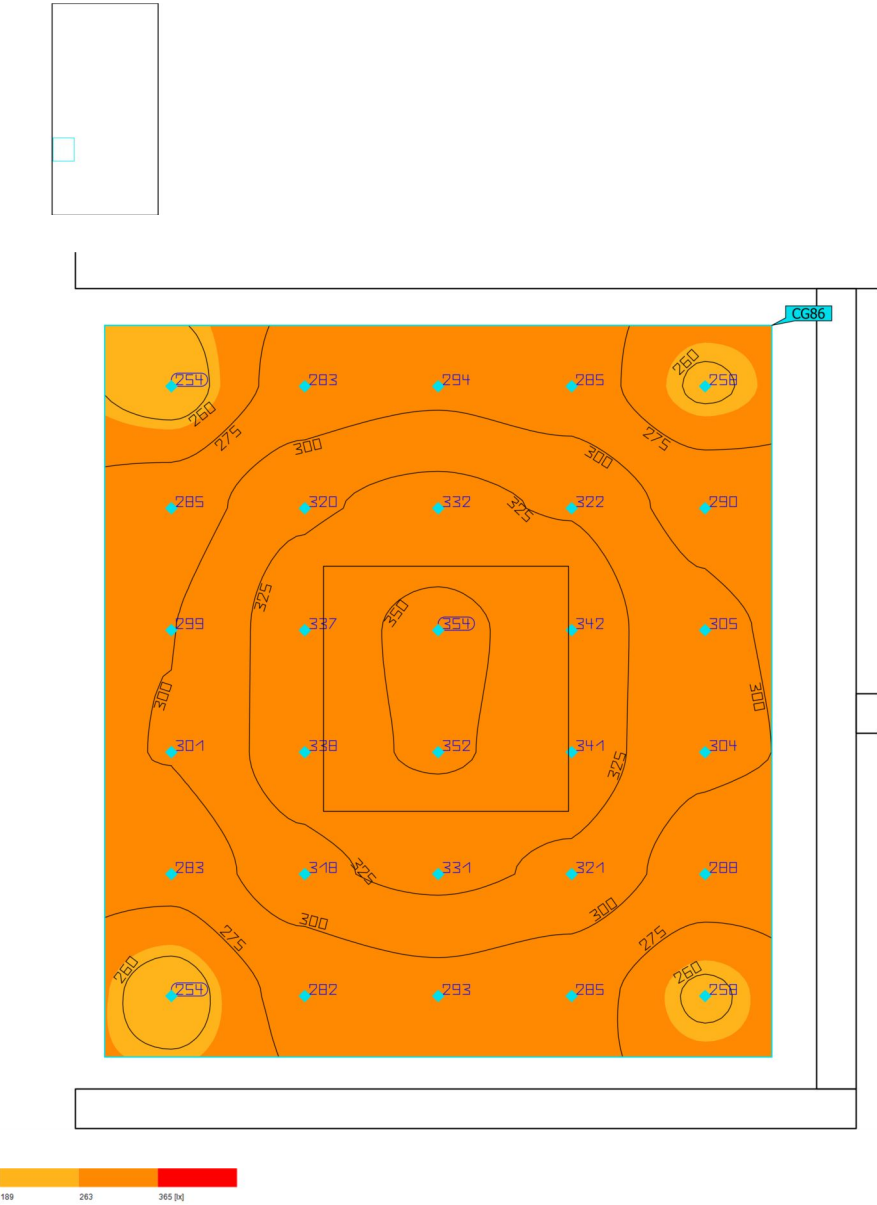


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Área 01 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	304 lx	254 lx	354 lx	0.84	0.72	CG86

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 2 · Sala 3 (Cenário de Luz 1)

Depósito

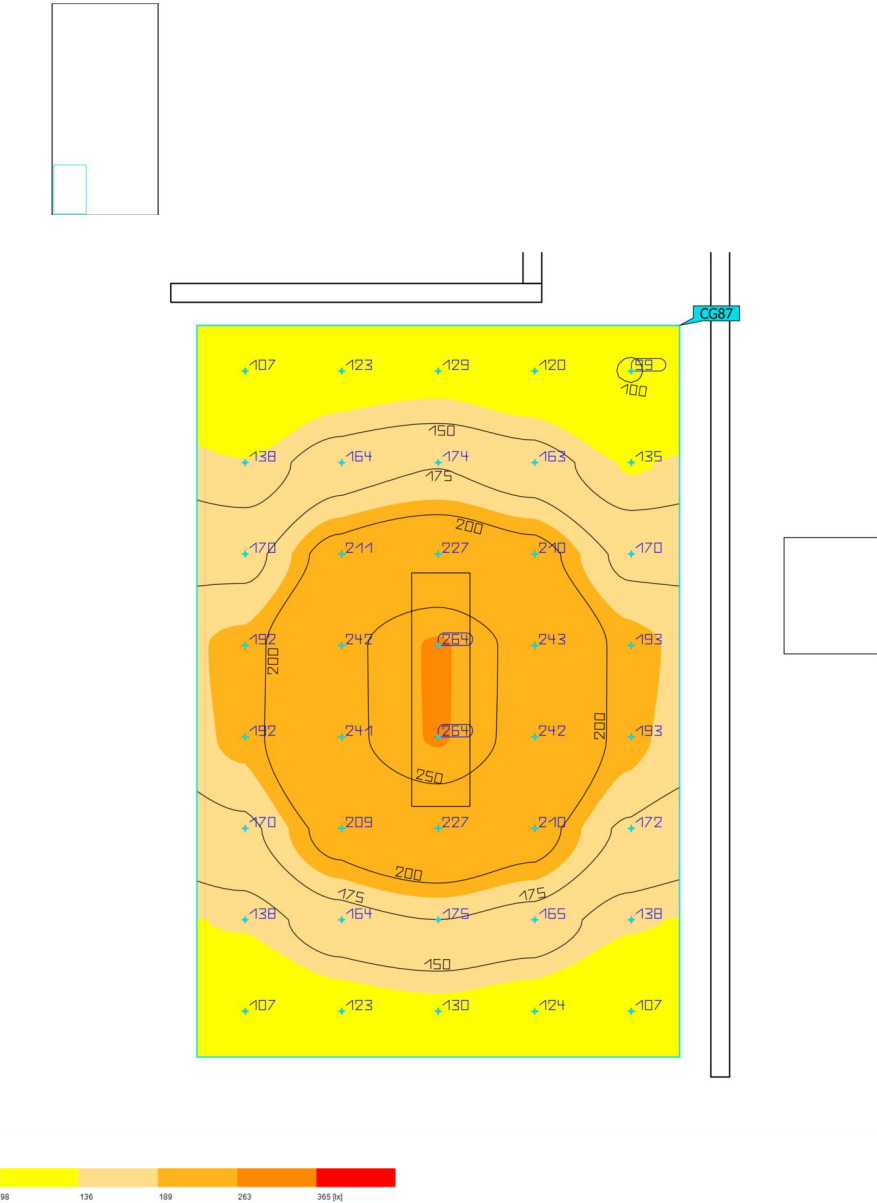


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Depósito Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	174 lx	98.9 lx	264 lx	0.57	0.37	CG87

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 2 · Sala 3 (Cenário de Luz 1)

T.I.

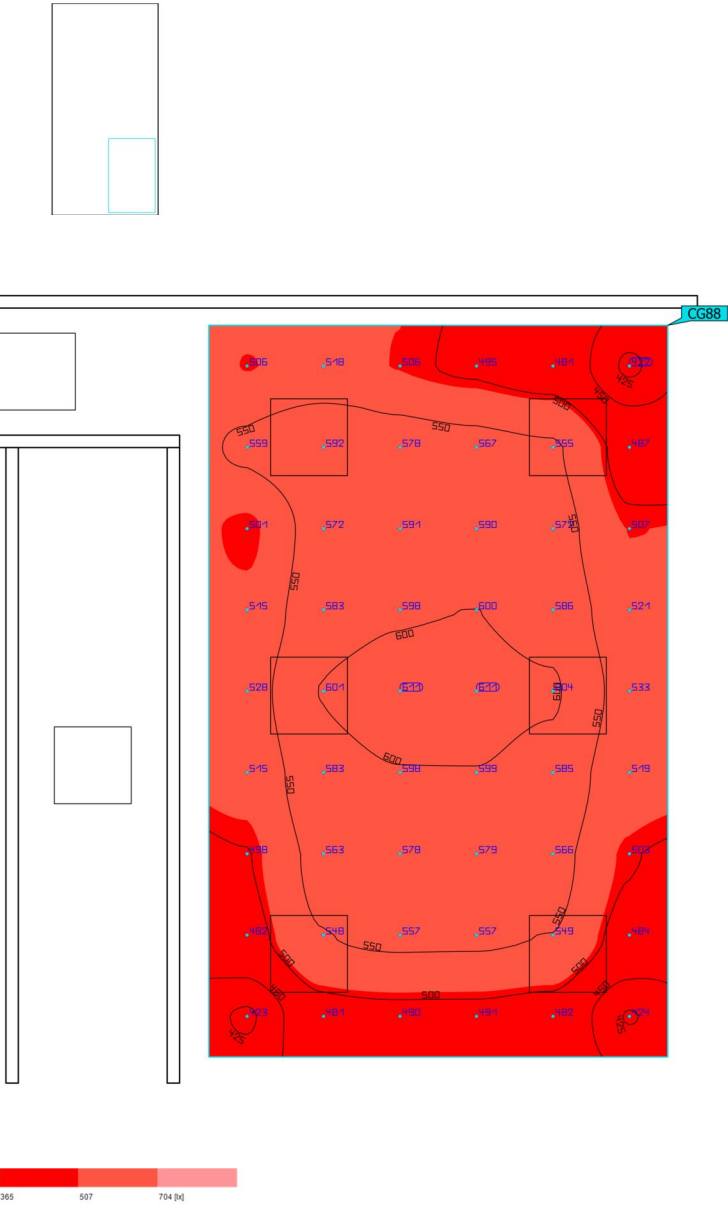


Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
T.I. Potência luminosa perpendicular Altura: 0.700 m	540 lx	422 lx	611 lx	0.78	0.69	CG88

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)

Edifício 1 · Andar 2 · Sala 3 (Cenário de Luz 1)

Sala 03

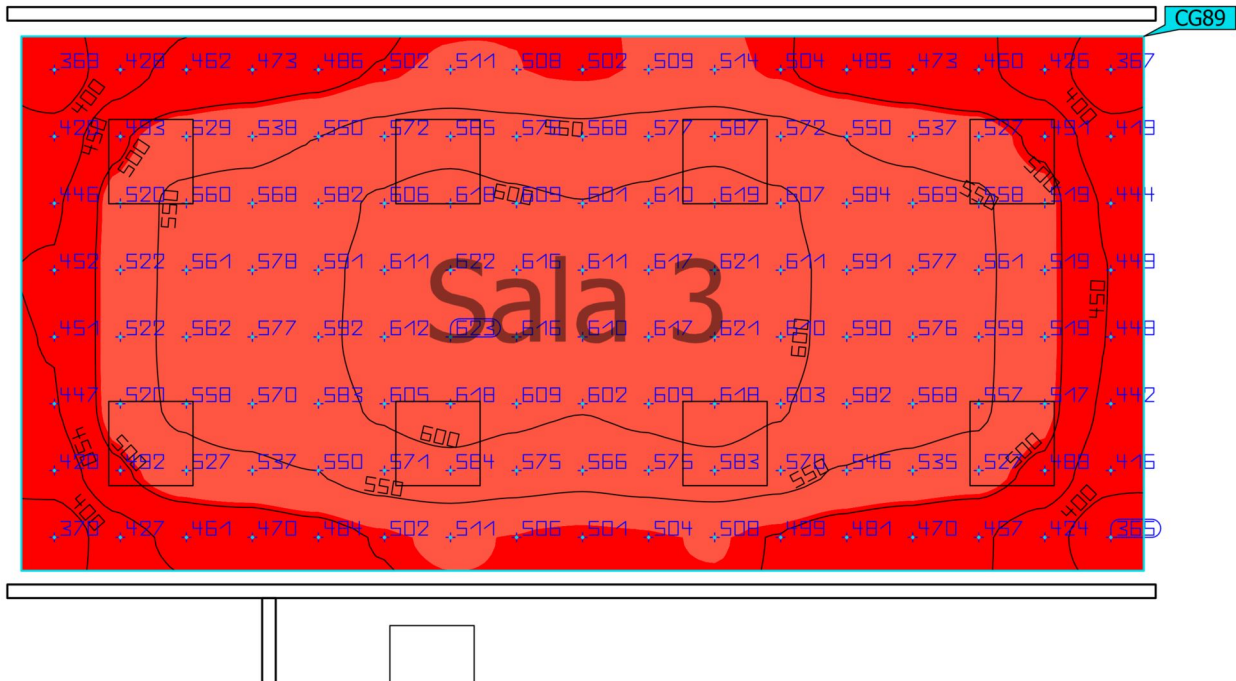

Propriedades	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Índice
Sala 03	535 lx	365 lx	623 lx	0.68	0.59	CG89
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 0.700 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (escritório)